

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN

Documento 29-08-2005

Proyecto de REAL DECRETO , por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

El Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, aprobó el Reglamento de aparatos a presión, en el que se regulaban todos los criterios a tener en cuenta en relación con el diseño, fabricación, reparación, modificación e inspecciones periódicas de los aparatos sometidos a presión.

La Comunidad Económica Europea y posteriormente la Unión Europea han venido a dictar directivas de aplicación sobre determinados equipos o aparatos a presión que han modificado el Reglamento de 1979. Así, el Real Decreto 473/1988, de 30 de marzo, transpuso la Directiva 76/767/CEE sobre equipos a presión; el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre y el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre las Directivas 87/404/CEE, 90/488/CEE y 93/465/CE sobre recipientes a presión simples; el Real Decreto 2549/1994, de 29 de diciembre, la Directiva 94/1/CEE sobre generadores de aerosoles; el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, la Directiva 97/23/CE, relativa a los equipos a presión, estableciendo nuevos criterios para el diseño, fabricación y evaluación de la conformidad y el Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, las Directivas 1999/36/CE y 2001/2/CE sobre equipos a presión transportables.

El tiempo transcurrido desde la publicación del Reglamento de aparatos a presión, la experiencia adquirida en su aplicación y los nuevos criterios establecidos por las transposiciones de las directivas, hacen necesario actualizar y revisar los requisitos del citado Reglamento.

El presente Real Decreto aprueba el nuevo Reglamento por el que se establecen los requisitos para la instalación, puesta en servicio, inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones de los citados equipos a presión, entendiendo como tales los aparatos, equipos a presión, conjuntos, tuberías o recipientes a presión simples, con presión máxima admisible superior a 0,5 bar, y estableciendo además Instrucciones técnicas complementarias para determinados equipos o instalaciones.

La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, así como en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora esta directiva al ordenamiento jurídico español, y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, al trámite de audiencia que en ella se establece, remitiéndose al sector afectado.

Esta disposición se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo de coordinación de la seguridad industrial, el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento de equipos a presión y las Instrucciones técnicas complementarias EP-1 a EP-5.

Se aprueba el Reglamento de equipos a presión, y las Instrucciones técnicas complementarias ITC EP-1 sobre calderas, ITC EP-2 sobre centrales generadoras de energía eléctrica, ITC EP-3 sobre refinerías y plantas petroquímicas, ITC EP-4 sobre depósitos criogénicos e ITC EP-5 sobre carga e inspecciones de botellas de equipos respiratorios autónomos, que se acompañan al presente Real Decreto.

Disposición adicional primera. Equipos a presión existentes.

1. Equipos a presión que no cumplen la Directiva 97/23/CE, transpuesta por el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.

- a) Los equipos a presión (aparatos a presión, recipientes a presión simples, equipos a presión, conjuntos y las tuberías o equipos a presión transportables que se utilicen de forma permanente en instalaciones fijas) con presión máxima admisible superior a 0,5 bar cuya instalación y puesta en servicio se hubiese efectuado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto, seguirán rigiéndose por las prescripciones técnicas que les fueron de aplicación en el momento de su puesta en servicio.
- b) No obstante lo anterior, las inspecciones periódicas de los equipos a presión del apartado "a" se realizarán de acuerdo con lo que se establece en el artículo 6 del Reglamento de equipos a presión y, en su caso, la correspondiente ITC. A estos efectos, se asimilarán a las categorías indicadas en el artículo 9 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, debiendo colocar la placa de inspecciones periódicas indicada en el Anexo II del Reglamento de equipos a presión, considerando como fecha de partida para contabilizar los plazos:
 - Inspecciones de nivel A y B: la de entrada en vigor del presente Real Decreto.
 - Inspecciones de nivel C:
 - En caso de que se haya realizado alguna inspección periódica con prueba hidrostática, realizarán la prueba cuando le corresponda el vencimiento del plazo otorgado en la última inspección periódica, la siguiente se realizará según los plazos indicados en el Anexo III del Reglamento de equipos a presión.
 - En caso de no haber realizado ninguna inspección periódica con prueba hidrostática, se atenderá a los nuevos plazos indicados en el Anexo III del Reglamento de equipos a presión contados desde la fecha de fabricación o instalación.

La presión de prueba hidrostática a la que deban realizarse las inspecciones de nivel C será la correspondiente a la que le sea de aplicación de acuerdo con las condiciones con las que fueron fabricados y el Reglamento que les era de aplicación en el momento de su puesta en servicio.

- c) Los equipos a presión no afectados anteriormente por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprobó el Reglamento de aparatos a presión, que por aplicación del anterior apartado "b" deban someterse a inspecciones periódicas, deberán considerar como fecha de partida la de entrada en vigor del presente Real Decreto.
- d) La instalación y puesta en servicio por cambio de emplazamiento de los equipos a presión del apartado "a" se realizará de acuerdo con los artículos 4 y 5 del Reglamento de equipos a presión y, en su caso, la correspondiente ITC.
- e) La reparación de los equipos a presión del apartado "a" se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 7 del Reglamento de equipos a presión y, en su caso, la correspondiente ITC, considerando sus condiciones originales de diseño y fabricación.
- f) Para modificar de forma importante un equipo a presión del apartado "a", será necesario la presentación, ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, de un proyecto técnico firmado por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio oficial, en el que se justifiquen los cálculos de resistencia mecánica y los accesorios de seguridad adoptados, junto con los correspondientes planos. Este proyecto deberá acompañarse de un certificado de conformidad emitido por un Organismo de control autorizado.

Tras la ejecución de la modificación deberá emitirse un certificado de dirección técnica por técnico titulado competente y visado por el correspondiente Colegio oficial.

En caso que la modificación no sea considerada como importante de acuerdo con los criterios del artículo 8 del Reglamento de equipos a presión o de la correspondiente ITC, se requerirán cumplirán los requisitos indicados para las reparaciones en el artículo 7 del Reglamento de equipos a presión.

No tendrán la consideración de modificaciones las indicadas en el artículo 8.2 del Reglamento de equipos a presión.

En cualquier caso, los nuevos elementos que se incorporen en el equipo a presión deberán cumplir con lo indicado en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.

- g) Los aparatos a presión por aplicación del Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, o del Decreto 2443/1969, de 16 de agosto, cuenten con placas de diseño, de instalación o de timbre de acuerdo con dichos Reales Decretos, mantendrán dichas placas a la entrada en vigor del presente Real Decreto, debiendo colocar la placa indicada en el Anexo II del Reglamento de equipos a presión en la primera inspección periódica que se realice. En este último caso, la primera fecha a indicar en la citada placa será la de la realización de esta inspección.
- h) Los usuarios de los equipos a presión del apartado "a" deberán cumplir los requisitos indicados en el artículo 9 del Reglamento de equipos a presión.

2. Equipos a presión que cumplen la Directiva 97/23/CE, transpuesta por el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.

- a) Estos equipos a presión deberán cumplir los requisitos del capítulo III, IV y, en su caso, el II del Reglamento de equipos a presión.
- b) Estos equipos a presión que a la entrada en vigor del presente Real Decreto hayan sido puestos en servicio ~~deberán~~ colocarán la placa de instalación e inspecciones periódicas, indicada en el Anexo II del Reglamento de equipos a presión, cuando realicen la correspondiente inspección periódica de nivel B o C indicada en el Anexo III del citado Reglamento.

Disposición adicional segunda. Equipos a presión usados procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (E.E.E.).

Los equipos a presión usados a los que no les sea de aplicación la Directiva 97/23/CE, transpuesta por el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o la Directiva 87/404/CEE, transpuesta por el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, y que procedan de un Estado miembro de la Unión Europea en el que estuvieron legalmente comercializados o fabricados dentro del Espacio Económico Europeo, para poder ser utilizados deberán acreditar ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma:

- a) Certificación de la administración competente del país de origen de haber estado legalmente comercializado.
- b) Proyecto de diseño firmado por técnico titulado competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial.
- c) Documentación de fabricación del equipo a presión.
- d) Certificado de realización de una inspección periódica de nivel C.
- e) Certificado de conformidad de un Organismo de control autorizado en el que se indique que el equipo es seguro.

Disposición adicional tercera. Equipos a presión usados procedentes de fuera de la Unión Europea o no fabricados en el Espacio Económico Europeo (E.E.E.).

Todos los equipos a presión usados que procedan de países de fuera de la Unión Europea o no fabricados en el E.E.E. deberán disponer, en su caso, del marcado CE y para su utilización cumplirán con los requisitos del Reglamento de equipos a presión.

No obstante lo anterior, los equipos a presión clasificados en el artículo 3.3 de la Directiva 97/23/CE, transpuesta por Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, deberán disponer de una declaración del importador en la que se indique el cumplimiento de la Directiva 97/23/CE o del citado Real Decreto. A este respecto, deberá indicarse que se han tenido en cuenta las buenas prácticas de ingeniería de un Estado miembro (selección de materiales, procedimientos de soldadura, homologación de soldadores, ...)

Disposición adicional cuarta. Guía Técnica de aplicación.

El Centro Directivo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio competente en materia de seguridad industrial elaborará y mantendrá actualizada una Guía Técnica, de carácter no vinculante, para la aplicación práctica de los requisitos del presente Reglamento y sus ITC, la cual podrá establecer aclaraciones de carácter general.

Disposición adicional quinta. Aplicación del Reglamento de equipos a presión a otros equipos.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, mediante la correspondiente disposición, en caso de considerarlo necesario, podrá establecer prescripciones para la instalación, inspecciones periódicas, reparaciones o modificaciones de los equipos a presión no contemplados o excluidos del Reglamento de equipos a presión.

Disposición adicional sexta. Referencias a normas.

El Centro Directivo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio competente en materia de seguridad industrial podrá modificar, mediante resolución, las referencias a normas que se indican en las ITC.

Disposición transitoria primera. Organismos de control autorizados.

Los Organismos de control autorizados para actuar en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que ahora se deroga, podrán actuar en la aplicación del presente Reglamento durante el plazo de un año desde su entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda. Instalaciones en fase de tramitación.

Las instalaciones en fase de tramitación para las que haya sido visado el proyecto de instalación antes de la entrada en vigor del presente Real Decreto podrán ponerse en servicio de acuerdo con el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril y sus ITC.

Disposición derogatoria.

Queda derogado el Reglamento de aparatos a presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, y sus ITC, así como el Decreto 2443/1969, de 16 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de Recipientes a presión, en todo lo contemplado en el presente Real Decreto, salvo en lo que en este Real Decreto se considera de aplicación.

No obstante lo anterior, los generadores de aerosoles seguirán rigiéndose por el Real Decreto 2549/1994, de 29 de diciembre; y las botellas de la ITC MIE AP-7 que no se revalúen de acuerdo con el Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, seguirán rigiéndose por la citada ITC.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para dictar las normas de desarrollo del presente Real Decreto o para modificar los Anexos.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de Estado, excepto para la ITC MIE EP 5, referente a instalaciones de carga e inspección botellas de equipos respiratorios autónomos para actividades subacuáticas y trabajos de superficie, que será de aplicación el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Dado en Madrid a de de

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio.
D. José Montilla

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. El presente Reglamento se aplica a la instalación, inspecciones periódicas, reparación y modificación, de los siguientes equipos con presión máxima admisible superior a 0,5 bar:

1.1. Equipos a presión incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 97/23/CE, transpuesta por el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.

1.2. Recipientes a presión simples incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, transpuesta por el Real Decreto 1.495/1991, de 11 de octubre.

1.3. Las tuberías de conexión o conducción de cualquier fluido o sustancia con todos sus equipos anejos no incluidas en el anterior apartado 1.1.

1.4. Los equipos a presión transportables incluidos en el ámbito de aplicación de las Directivas 1999/36/CE y 2001/2/CE, transpuestas por el Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, que se utilicen en instalaciones fijas de forma permanente.

2. Se excluyen del presente Reglamento aquellos equipos a presión que dispongan de reglamentación de seguridad específica en la que expresamente se regulen las condiciones del presente Reglamento.

En cualquier caso, se excluyen las redes de tuberías de suministro o distribución de agua fría o combustibles líquidos o gaseosos, así como las redes de agua contra incendios y las de conducción de agua motriz de las centrales hidroeléctricas.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones incluidas en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, y en el Real Decreto 1.495/1991, de 11 de octubre, se tendrán en cuenta las siguientes:

1. «Comercialización», la puesta a la venta, la exposición, la venta, la importación, el alquiler, la puesta a disposición o la cesión de equipos a presión o conjuntos en la Unión Europea

2. «Empresa instaladora», la persona, física o jurídica, que acreditando el disponer de los medios adecuados, realiza las instalaciones y asume la responsabilidad de su correcta instalación.

3. «Empresa reparadora», la persona, física o jurídica, que acreditando disponer de los medios adecuados, realiza las reparaciones y asume la responsabilidad de las mismas.

4. «Fabricante», la persona, física o jurídica, que asume la responsabilidad del diseño y fabricación de un producto con objeto de comercializarlo en su nombre o ponerlo en servicio.

5. «Inspección periódica», el examen, reconocimiento, pruebas y ensayos, necesarios para garantizar que se mantienen las condiciones de seguridad y funcionalidad requeridos por este Reglamento.

6. «Inspecciones y pruebas en el lugar del emplazamiento», toda inspección anterior a la puesta en servicio o durante la misma de un equipo a presión o instalación.

7. «Instalación», la implantación en el emplazamiento de equipos a presión que cumplen una función operativa, incluidos los ensamblajes de los distintos elementos.

8. «Modificación de equipos a presión», la transformación o cambio de las características técnicas originales o de la función principal de un equipo a presión así como de sus accesorios de seguridad.

9. «Modificación de instalaciones», la transformación de una instalación existente por ampliación, reducción o sustitución de equipos a presión por otros de características diferentes.
10. «Organismo de control autorizado (O.C.A.)», entidad pública o privada, con personalidad jurídica, que se constituye con la finalidad de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de productos e instalaciones industriales, establecidas por los Reglamentos de seguridad industrial, mediante actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría y que dispone de autorización de la Administración para efectuar las tareas contempladas en este Reglamento, de acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, sobre la infraestructura de la calidad y la seguridad industrial.
11. «Presión máxima admisible PS», la presión máxima para la que está diseñado el equipo, especificada por el fabricante. Esta presión es equivalente a la denominada como presión de diseño en la reglamentación anterior.
12. «Presión de precinto Pp», la presión a la que está tarado el elemento de seguridad que protege al equipo a presión.
13. «Presión de prueba PT», aquella presión a la que se somete el equipo a presión para comprobar su resistencia. Corresponde a la mayor presión efectiva que se ejerce en el punto más alto del aparato durante la prueba de presión.
14. «Presión máxima de servicio Pms», la presión más alta, en las condiciones de funcionamiento, que puede alcanzar un equipo a presión o instalación.
15. «Puesta en servicio», la puesta en funcionamiento por el usuario de un equipo a presión o instalación, para su primera utilización o después de una reparación, modificación o cambio de emplazamiento.
16. «Reparación», la acción de recomponer las partes sometidas a presión de un equipo, que garantice las características y las condiciones iniciales de fabricación y de funcionamiento.
17. «Temperatura», la magnitud física del nivel térmico de los fluidos en el interior de un equipo a presión, medida en grados Celsius.
18. «Temperatura máxima/mínima de servicio Tms», la temperatura más alta o más baja que se estima puede producirse en el interior del equipo en condiciones extremas de funcionamiento.
19. «Usuario», la persona física o jurídica, que utiliza, bajo su responsabilidad, los equipos a presión o instalaciones.

Independientemente de las definiciones contempladas en el presente artículo, en este Reglamento se utilizará la denominación de «Equipo a presión» para referirse a los aparatos a presión, recipientes a presión simples o equipos a presión, así como los conjuntos o tuberías que se incluyen en el presente Real Decreto y los equipos a presión transportables que se utilicen de forma permanente en instalaciones fijas. Cuando en el Reglamento se refiera a los equipos a presión de la Directiva 97/23/CE, se indicará de forma expresa.

CAPÍTULO II

Instalación y puesta en servicio

Artículo 3. Condiciones generales.

1. Las empresas instaladoras, para poder realizar las actividades indicadas en el presente Reglamento, deberán inscribirse en el Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente a su domicilio social y según se dispone en el artículo 13.3 de la Ley 21/1992 de Industria, tendrán ámbito estatal.

Para poder ser inscritas, deberán acreditar la disponibilidad de medios técnicos y humanos, así como la cobertura de la correspondiente responsabilidad civil derivada de sus actuaciones. La inscripción deberá renovarse de forma periódica.

En el Anexo I se indican los criterios y requisitos específicos para la acreditación de las empresas instaladoras, así como sus obligaciones.

No obstante lo anterior, los fabricantes de los equipos a presión o los usuarios podrán inscribirse, si justifican el cumplimiento de las condiciones establecidas para las empresas instaladoras.

2. A efectos del presente Reglamento, los recipientes a presión simples del artículo 1.2 y las tuberías del artículo 1.3 se asimilarán a las categorías indicadas en el artículo 9 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.

3. Con carácter previo a la instalación la empresa instaladora comprobará la documentación técnica y las instrucciones de los fabricantes de los equipos.

Artículo 4. Instalación.

1. Las instalaciones requerirán la presentación de un proyecto técnico realizado por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio oficial, ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, de acuerdo con los criterios indicados en el Anexo II.

No obstante lo anterior, en las instalaciones de menor riesgo, de acuerdo con los criterios del Anexo II, no será necesario la presentación de proyecto que podrá sustituirse por la documentación indicada en el citado Anexo II.

2. La instalación de equipos a presión de las categorías I a IV la Directiva 97/23/CE, transpuesta por Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según el artículo 3.2, deberá realizarse por empresas instaladoras inscritas, de acuerdo con la categoría necesaria para cada tipo de instalación.

Así mismo, podrán realizar las instalaciones los fabricantes o los usuarios si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan en el Anexo I para las empresas instaladoras.

Las instalaciones con equipos a presión del artículo 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según el artículo 3.2, podrán realizarse bajo la responsabilidad del usuario.

En cualquier caso, deberán tenerse en cuenta unos adecuados criterios para el dimensionamiento, la elección de los materiales, las técnicas de las uniones permanentes, la capacitación del personal que las realiza y los ensayos o pruebas, que permitan obtener unos resultados esperados para la finalidad propuesta.

3. Las instalaciones de los equipos a presión incluidos en el presente Reglamento dispondrán de los dispositivos y medios apropiados de protección necesarios para que su funcionamiento se realice de forma segura.

Los equipos a presión se instalarán en condiciones que permitan la realización posterior de las operaciones de mantenimiento y control previstas en las instrucciones del fabricante y la realización de las inspecciones periódicas indicadas en el artículo 6.

Las uniones permanentes que deban realizarse en las instalaciones deberán ser realizadas con procedimientos de soldadura adecuados y por profesionales acreditados.

La descarga de las válvulas de seguridad o discos de rotura deberán evacuar a lugar seguro.

4. No tendrán la consideración de instalación a efectos del presente Reglamento, la implantación de equipos a presión compactos móviles que no necesiten elementos fijos ni estén conectados a otros equipos a presión fijos, o aquellos que para su funcionamiento solo requieran la conexión eléctrica.

5. Los cambios de emplazamiento de las instalaciones serán considerados como una nueva instalación.

Artículo 5. Puesta en servicio.

1. Finalizadas las obras de ejecución o montaje, para la puesta en servicio de las instalaciones que incluyan equipos a presión que correspondan a las categorías I a IV del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según el artículo 3.2, se requerirá la acreditación previa de las condiciones de seguridad de la instalación ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, mediante la presentación de la documentación indicada en el Anexo II.

2. Antes de la puesta en servicio deberán realizarse las pruebas en el lugar del emplazamiento, para comprobar su buen funcionamiento y que dispone de condiciones de utilización seguras, ateniéndose a los criterios indicados en el Anexo II.

En caso de que el equipo a presión haya sufrido alguna anomalía durante el transporte o manipulación que pueda haber afectado a la resistencia del mismo, o en las comprobaciones se detecte algún fallo real o aparente, se realizarán los ensayos y pruebas necesarios que garanticen su seguridad, antes de proceder a su puesta en servicio. Los ensayos y pruebas que se realicen deberán ser certificados por un Organismo de control autorizado, o por el fabricante. En caso de ser necesario realizar reparaciones se atenderá a lo indicado en el artículo 7.

3. El Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente podrá requerir que, en las instalaciones que requieren proyecto de acuerdo con los criterios indicados en el Anexo II.1, las pruebas en el lugar del emplazamiento sean supervisadas por un Organismo de control autorizado en la aplicación del presente Reglamento.

4. En el Anexo IV se indican los contenidos mínimos de los documentos necesarios para la acreditación de las instalaciones.

5. La ampliación o modificación de una instalación, por incorporación o sustitución de nuevos equipos a presión, así como los cambios de emplazamiento de los ya instalados, estarán sujetos a las mismas condiciones requeridas para la instalación de equipos nuevos.

En caso de ampliaciones, a los efectos de necesitar el proyecto de instalación indicado en el Anexo II.1, se tendrá en cuenta solamente la parte ampliada.

6. Todos los equipos a presión de las categorías I a IV del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, que forman parte de una instalación, de acuerdo con los criterios del artículo 4, deberán disponer de la correspondiente placa de instalación e inspecciones periódicas, según lo indicado en el Anexo II.

CAPÍTULO III

Inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones

Artículo 6. Inspecciones periódicas.

1. Todos los equipos a presión de las categorías I a IV del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según el artículo 3.2 ~~deberán se someterse~~ someterán periódicamente a las inspecciones y pruebas que garanticen el mantenimiento de las condiciones técnicas y de seguridad, necesarias para su funcionamiento.

En el caso de los conjuntos incluidos en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, podrá tenerse en cuenta la clasificación de los diferentes equipos a presión que lo componen.

2. Las inspecciones deberán acreditar unas condiciones de seguridad o de resistencia adecuadas y podrán contemplar la realización de comprobaciones, inspecciones con ensayos no destructivos, pruebas hidrostáticas u otras pruebas sustitutorias.

En caso de instalaciones, se contemplarán la totalidad de los componentes asociados al equipo.

3. El usuario dispondrá los medios materiales y humanos necesarios y la preparación de los equipos o instalaciones para que estas inspecciones o pruebas se realicen en condiciones de seguridad.

4. Las inspecciones periódicas serán realizadas por una empresa instaladora, por el fabricante o por el usuario, si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan en el Anexo I para la empresa instaladora, o por un Organismo de control autorizado.

En cualquier caso, los Organismos de control autorizados podrán realizar las inspecciones encomendadas a las empresas instaladoras.

5. En el Anexo III se establecen los plazos de inspección, los agentes que deben realizarlas así como los niveles de inspección con el alcance y condiciones de las mismas.

Las inspecciones periódicas deberán realizarse, a partir de la fecha de fabricación de los equipos a presión o conjuntos o desde la fecha de la anterior inspección periódica, como máximo en el mes correspondiente al plazo indicado.

En caso de no conocer la fecha concreta de fabricación, la primera prueba periódica se realizará a partir de la fecha del certificado de instalación o si no requiere instalación, la del año indicado en las marcas del equipo.

Los plazos de inspección deberán considerarse como máximos, debiendo disminuirse si el Organismo de control considera que el estado del equipo lo requiere. En este último caso, deberá notificarlo al Órgano competente de la Comunidad Autónoma.

6. Estas inspecciones periódicas se efectuarán en presencia del usuario, extendiéndose el correspondiente certificado por duplicado, quedando una copia en poder del usuario y la otra en poder de la entidad que haya realizado la inspección, quienes la conservarán a disposición del Órgano competente de la Comunidad Autónoma. En el Anexo IV se indica el contenido mínimo del certificado de inspección.

El Órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá requerir que los Organismos de control presenten los certificados de inspección o información de las actuaciones.

7.-Todos los equipos a presión que deban someterse a inspecciones periódicas, ~~deberán disponer~~ dispondrán de la correspondiente placa para anotar las inspecciones periódicas, según lo indicado en el Anexo II o III. En dicha placa se anotarán las fechas de realización de las inspecciones periódicas de nivel B y C indicadas en el Anexo III del presente Reglamento.

8. En caso que lo considere necesario, el Órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá requerir al usuario la realización por un Organismo de control autorizado de las comprobaciones que estime necesarias.

9. De acuerdo con el artículo 12, en casos excepcionales, podrán autorizarse por el órgano competente de la Comunidad Autónoma condiciones particulares especiales.

10. En caso de que el agente que realice la inspección detecte un riesgo grave e inminente deberá paralizar la instalación y notificarlo de forma inmediata al Órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Una vez subsanada la deficiencia podrá ponerse en servicio el equipo a presión o la instalación, previa notificación al Órgano competente de la Comunidad Autónoma por parte del agente que realizó la inspección.

Artículo 7. Reparaciones.

1. Las reparaciones que afecten a las partes sometidas a presión de los equipos de las categorías I a IV del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según el artículo 3.2 deberán ser realizadas por empresas reparadoras inscritas en el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, y según se dispone en el artículo 13.3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, tendrán ámbito estatal.

Para poder ser inscritas, deberán acreditar la disponibilidad de medios técnicos y humanos, así como la cobertura de la correspondiente responsabilidad civil derivada de sus actuaciones. La inscripción deberá renovarse de forma periódica.

En el Anexo I se indican los criterios y requisitos específicos para la acreditación de las empresas reparadoras, así como sus obligaciones.

No obstante lo anterior, podrán inscribirse para la realización de reparaciones las empresas que acrediten haber construido dicho equipo, o los usuarios que justifiquen el cumplimiento de las condiciones establecidas para las empresas reparadoras.

2. No tendrán la consideración de reparaciones la sustitución de juntas ni el cambio de accesorios por otros de iguales o superiores características o función.

3. Los equipos a presión una vez reparados deberán seguir cumpliendo las características de diseño definidas por el fabricante, y en los equipos que dispongan de marcado "CE", además, los requisitos esenciales de seguridad contemplados en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.

4. Todo equipo a presión, una vez reparado, deberá ser sometido a una inspección por parte de un Organismo de control autorizado, el cual realizará las pruebas, exámenes y controles que considere necesarios con objeto de comprobar que la reparación no ha afectado a las condiciones de seguridad, emitiéndose el correspondiente certificado.

5. Antes de la puesta en servicio de un equipo a presión reparado, deberá realizarse la inspección periódica de nivel C, según lo indicado en el Anexo III.

6. Las reparaciones que se realicen deberán certificarse por parte de la empresa reparadora mediante la emisión del correspondiente certificado de reparación, de acuerdo con el contenido mínimo indicado en el Anexo IV.

Artículo 8. Modificaciones.

1. En las modificaciones de un equipo a presión de las categorías I a IV del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según el artículo 3.2 así como de sus correspondientes accesorios de seguridad, se deberán tener en cuenta los requisitos indicados para las reparaciones.

Estas modificaciones deberán certificarse por parte de la empresa reparadora, mediante la extensión del correspondiente certificado de modificación, de acuerdo con el contenido mínimo indicado en el Anexo IV.

Se considerarán modificaciones importantes de un equipo a presión las que alteren las prestaciones originales (aumentando los valores de PS, TS o V, o utilizando un fluido de mayor riesgo de acuerdo con el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo), la función o el tipo original y requerirán de un nuevo procedimiento de evaluación de la conformidad, de acuerdo con el citado Real Decreto, como si se tratase de un aparato nuevo.

2. No tendrán la consideración de modificación de equipos a presión las transformaciones, adecuaciones o cambios realizados, cuando permanezcan esencialmente el mismo contenido (fluido del mismo grupo compatible con los materiales), la función principal y los dispositivos de seguridad.

3. Las modificaciones de instalaciones deberán realizarse por empresas instaladoras de la categoría adecuada, las cuales emitirán el correspondiente certificado indicado en el Anexo IV.

Se considerarán modificaciones importantes de instalaciones las que alteren la función principal, sustituyan el fluido por otro de mayor riesgo de acuerdo con el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, aumenten la presión, modifiquen la temperatura de forma que pueda influir en el material, o sustituyan los elementos de seguridad por otros de tipo diferente. Estas modificaciones, así como las ampliaciones, serán consideradas como una nueva instalación a efectos de lo indicado en el Capítulo II.

CAPÍTULO IV Otras disposiciones

Artículo 9. Obligaciones de los usuarios.

Los usuarios de todos los equipos a presión contemplados en este Reglamento, incluidos los del artículo 3.3 de Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías deberán:

1. Conocer y aplicar las disposiciones e instrucciones del fabricante en lo referente a la utilización, medidas de seguridad y mantenimiento.
2. No poner en servicio la instalación o impedir su funcionamiento si no cumple los requisitos del presente Reglamento.
3. Disponer de al menos la siguiente documentación de los equipos a presión mientras estén instalados: Declaración de conformidad, en su caso, instrucciones del fabricante, y si procede, certificado de la instalación, junto con otra documentación acreditativa (en su caso, proyecto de la instalación, acta de la última inspección periódica, certificaciones de reparaciones o modificaciones de los equipos, así como cualquier otra documentación requerida por la correspondiente Instrucción Técnica Complementaria de este Reglamento).

En el Anexo IV se indican los contenidos mínimos de los documentos necesarios para la acreditación de la instalación, inspecciones periódicas, reparación o modificación de los equipos a presión o de los conjuntos.

Esta documentación estará a disposición del Órgano competente de la Comunidad Autónoma y de las empresas que efectúen las operaciones de mantenimiento, reparación e inspecciones periódicas.

4. Utilizar los equipos a presión dentro de los límites de funcionamiento previstos por el fabricante y retirarlos del servicio si dejan de disponer de los requisitos de seguridad necesarios.
5. Realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos a presión, accesorios de seguridad y dispositivos de control de acuerdo con las condiciones de operación y las instrucciones del fabricante, debiendo examinarlos al menos una vez al año.
6. Ordenar la realización de las inspecciones periódicas que les correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.
7. Disponer y mantener al día un Registro de los equipos a presión de las categorías I a IV del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según el artículo 3.2 e instalaciones sujetas a este Reglamento, excepto los extintores y los equipos que no requieran inspecciones periódicas, incluyendo las fechas de realización de las inspecciones periódicas, así como las modificaciones o reparaciones.
8. Ordenar, en su caso, las reparaciones o modificaciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 y 8.
9. Informar de los accidentes que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.

Artículo 10. Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).

Independientemente de que los criterios del presente Reglamento sean de aplicación a todos los equipos a presión, las Instrucciones Técnicas Complementarias podrán desarrollar, complementar o indicar las condiciones específicas aplicables a ciertos equipos a presión, en cuanto a su instalación, puesta en servicio, inspecciones periódicas, reparaciones o modificaciones.

Los equipos a presión que se excluyan expresamente del ámbito de aplicación de una ITC y no estén incluidos en otra ITC, quedarán excluidos del cumplimiento del presente Reglamento, con excepción de lo indicado en el anterior artículo 9.

Artículo 11. Organismos de control autorizados (O.C.A.).

Los Organismos de control autorizados deberán tener la condición de Organismos de control, a los que se refiere el capítulo I, título III de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, desarrollado en el capítulo IV del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Artículo 12. Condiciones especiales.

En casos excepcionales y debidamente motivados, a solicitud del titular, el Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente podrá autorizar condiciones particulares especiales, diferentes a las indicadas en el presente Reglamento o en sus ITC, siempre que garanticen un nivel de seguridad equivalente. La solicitud deberá acompañarse de un informe favorable de un Organismo de control, pudiendo requerirse aquellos informes y documentos complementarios que se estimen convenientes.

En este sentido, para la realización de las inspecciones periódicas podrá autorizarse la sustitución del fluido de prueba, la disminución de los valores de las presiones de pruebas, la utilización de técnicas especiales de ensayos no destructivos o la modificación de las condiciones indicadas en el Anexo III o en la correspondiente ITC.

Artículo 13. Accidentes.

Siempre que se produzca un accidente, el usuario del equipo deberá dar cuenta inmediata al Órgano competente de la Comunidad Autónoma, el cual llevará a cabo las actuaciones que considere oportunas para esclarecer las causas, e informará al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a los fines de la elaboración de una estadística, dándose conocimiento, caso de requerirse, al Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial.

Artículo 14. Responsabilidades.

Serán considerados responsables del cumplimiento de los preceptos incluidos en este Reglamento los que para cada caso se determine y que se definen en el artículo 33 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Artículo 15. Infracciones y sanciones.

Las infracciones de los preceptos contenidos en el presente Reglamento y el incumplimiento de las obligaciones en él establecidas se sancionarán de acuerdo con lo indicado en el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Con independencia de lo anteriormente indicado, los Órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán ordenar la paralización de un equipo o instalación, en el caso de que el incumplimiento que haya sido detectado pueda implicar un riesgo grave para las personas, flora, fauna, los bienes o el medio ambiente.

Todas las actuaciones previstas en el presente artículo, se realizarán con independencia de las que puedan realizar los Tribunales competentes.

ANEXO I

Empresas instaladoras y reparadoras

1. Inscripción de empresas instaladoras.

1.1. Las empresas instaladoras indicadas en el artículo 3 del presente Reglamento deberán inscribirse en el Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente a su domicilio social.

Estas inscripciones tendrán una validez de 3 años, pudiendo renovarse antes de su caducidad.

Las empresas inscritas deberán comunicar al Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente las modificaciones de los datos o requisitos que sirvieron para su inscripción.

1.2. Las empresas instaladoras se clasificarán en dos categorías:

- Categoría EIP-1: Con capacidad para realizar instalaciones que no requieran proyecto.

Para obtener la inscripción como empresa instaladora de categoría EIP-1, deberán cumplimentar al menos los siguientes apartados:

- a) Relación de personal en plantilla para la realización de las instalaciones.
- b) Relación de medios técnicos disponibles adecuados.
- c) Acreditaciones del personal para la realización de uniones permanentes y de los correspondientes procedimientos de actuación. En caso de utilizar exclusivamente sistemas de unión no permanentes, bastará con realizar una descripción de los mismos. En este caso, en la acreditación de la empresa deberá figurar esta limitación.
- d) Indicación de otras acreditaciones de la empresa, en su caso (sistema de calidad, autorizaciones de fabricantes, ...).
- e) Indicación de la marca del punzón o tenaza para el precintado de válvulas de seguridad.
- f) Acreditar la cobertura de la responsabilidad civil derivada de sus actuaciones mediante póliza de responsabilidad civil, aval u otra garantía suficiente contratada con entidad debidamente autorizada, de al menos 300.000 euros por siniestro. La cantidad indicada deberá actualizarse de acuerdo con las variaciones del índice de precios al consumo, desde la entrada en vigor del Reglamento.
- g) Declaración de conocimiento del Reglamento y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
- h) Libro o sistema de Registro de las actuaciones realizadas (instalaciones o inspecciones).

- Categoría EIP-2: Con capacidad para realizar instalaciones con equipos a presión que requieran proyecto, así como las indicadas para la categoría EIP-1.

Para obtener la inscripción como empresa instaladora de categoría EIP-2, deberán acreditar, además de lo indicado para las empresas de categoría EIP-1, la disponibilidad de técnico titulado competente en plantilla así como una cobertura de responsabilidad civil de 600.000 euros por siniestro. La cantidad indicada deberá actualizarse de acuerdo con las variaciones del índice de precios al consumo, desde la entrada en vigor del Reglamento.

2.- Inscripción de empresas reparadoras.

Las empresas reparadoras indicadas en el artículo 7 del presente Reglamento deberán inscribirse en el Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente a su domicilio social.

Estas empresas deberán acreditar los apartados indicados en el punto anterior para la categoría EIP-2 y se identificarán con las siglas ERP-2.

No obstante lo anterior, para los equipos a presión de hasta categoría I del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dicha categorías de acuerdo con el artículo 3.2 o la Disposición adicional primera, deberán cumplirse las condiciones indicadas para las empresas instaladoras de la categoría EIP-1. Estas empresas se identificarán con las siglas ERP-1.

Estas inscripciones tendrán una validez de 3 años, pudiendo renovarse antes de su caducidad.

3. Actuaciones de las empresas en otras Comunidades Autónomas.

Las empresas instaladoras o reparadoras que pretendan actuar en una Comunidad autónoma diferente a la de su domicilio social deberán notificar al Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente todas las actuaciones que pretenda realizar.

4. Obligaciones.

Las empresas instaladoras y reparadoras están obligadas a:

4.1. Disponer de la correspondiente inscripción en el Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente a su domicilio social.

4.2. Mantener al día los requisitos de inscripción y renovarla antes de su vencimiento, notificando, en su caso, las modificaciones de los datos declarados.

4.3. En caso de realizar actuaciones en otra Comunidad Autónoma, notificar al correspondiente Órgano competente las actuaciones que pretende realizar, acompañando un certificado de inscripción y no sanción.

4.4. Realizar las instalaciones, reparaciones o inspecciones periódicas de acuerdo con el presente Reglamento, emitiendo las correspondientes certificaciones.

4.5. Disponer del correspondiente libro o registro en donde se anoten las actuaciones realizadas, indicando al menos:

- Fecha de actuación.
- Usuario.
- Tipo de actuación.
- Identificación o características de equipo o instalación.

ANEXO II

Requisitos para la instalación y puesta en servicio de instalaciones

1. Proyecto de instalación.

Con carácter general, requerirán proyecto de instalación, las siguientes instalaciones:

- a) Las que contengan fluidos peligrosos en cantidades superiores a las que se indican a continuación. Deberá considerarse la suma de las cantidades de todos los equipos a presión conectados a la instalación que contengan fluidos peligrosos, incluidos los clasificados en el artículo 3.3 de Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, y excluidas las tuberías de conexión de los recipientes.

Sustancias	Cantidad (kg)	Descripción
Tóxica	5	Las que por inhalación, ingestión y/o penetración cutánea puedan entrañar riesgos graves, agudos o crónicos, e incluso la muerte
Muy tóxica	0,5	Las que por inhalación, ingestión y/o penetración cutánea puedan entrañar riesgos extremadamente graves, agudos o crónicos, e incluso la muerte
Comburente	50	Las que, en contacto con otras sustancias y, en particular con sustancias inflamables, dan lugar a una reacción altamente exotérmica
Inflamable	500	21°C < temperatura de inflamación < 55°C
Muy inflamable	50	Identificadas con el riesgo R17 o con temperatura de inflamación < 55°C y que permanezcan en estado líquido bajo presión
Extremadamente inflamable	10	Identificadas con el riesgo R12 y sustancias y preparados en estado líquido mantenidos a una temperatura superior a su punto de ebullición
Explosiva	1	Identificadas con el riesgo R2 o R3

La Clasificación de las sustancias se realizará atendiendo a lo indicado en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y sus posteriores modificaciones.

- b) Las que puedan generar un aumento de presión por estar sometidas a la acción de una llama, aportación de calor o por reacciones químicas (autoclaves, reactores, ...), en las que la suma de los productos de la presión máxima de servicio en bar por el volumen en litros de cada uno de los equipos a presión conectados en la misma instalación sea superior a 10.000, excluidas las tuberías de conexión de los recipientes y los equipos del artículo 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.
- c) Las que la suma de los productos de la presión máxima de servicio en bar por el volumen en litros de todos los equipos a presión conectados de forma permanente en la misma instalación sea superior a 25.000, excluidas las tuberías de conexión de los recipientes y los equipos de artículo 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.
- d) Las tuberías incluidas en el artículo 1.3 de las categorías II y III del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.

En estos casos que requieren la presentación de proyecto, la instalación deberá ser realizada por empresa de categoría EIP-2.

No obstante lo indicado en los apartados anteriores, las Instrucciones Técnicas Complementarias de este Reglamento podrán indicar condiciones diferentes para requerir la presentación de proyecto de instalación o de otra documentación específica.

2. Alcance del proyecto.

En caso de requerirse proyecto de instalación, el alcance será al menos el siguiente:

- a) Memoria:
- Clase de actividad industrial y uso a la que se destinan los equipos a presión.
 - Identificación y características de los equipos a presión.
 - Justificación de todos los requisitos reglamentarios que le sean de aplicación.
 - Estudio de la seguridad en la utilización de la instalación (elementos de carga y descarga, aberturas y cierres, descargas de las válvulas de seguridad o proceso, dispositivos que

- impidan el acceso en condiciones de riesgo, temperaturas superficiales, descomposición o incendio de sustancias contenidas, criterios especiales de mantenimiento o inspección, ...)
- Instrucciones en caso de emergencia y procedimientos de actuación en caso de activación o fallo de las seguridades.

b) Presupuesto.

c) Planos:

- Esquema de principio de la instalación con indicación de todos los equipos a presión y la situación de los accesorios de seguridad. Deberán indicarse los parámetros principales de funcionamiento (presión, temperatura, ...).
- Plano de situación de la instalación o del establecimiento, con indicación de referencias invariables (carretera, punto kilométrico, río, ...) y escala aproximada de 1/10.000 a 1/50.000.
- Plano de ubicación de la instalación en el emplazamiento con indicación de dimensiones generales, localización de los equipos principales, y si procede, distancias a otros riesgos.

3. Instalaciones de menor riesgo.

Las instalaciones no incluidas en el anterior apartado 1 se considerarán de menor riesgo, por lo que no requerirán proyecto de instalación y su puesta en servicio se realizará con la documentación indicada en el siguiente apartado.

4. Puesta en servicio.

La puesta en servicio de las instalaciones con equipos a presión incluidos en el artículo 1 del Reglamento y que correspondan a las categorías I a IV del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, y los asimilados a dichas categorías según el artículo 3.2, requerirá la presentación de al menos la siguiente documentación:

- a) Certificado de dirección técnica emitido por técnico titulado competente y visado por el correspondiente Colegio oficial, en caso de instalaciones que requieran proyecto.
- b) Certificado de instalación suscrito por empresa instaladora inscrita en el que se haga constar que los equipos cumplen el presente Reglamento, que disponen de las instrucciones de todos los equipos (incluidos los del artículo 3.3 de Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo), y que se han realizado las pruebas requeridas, incluyendo en su caso, la correspondiente prueba hidrostática de resistencia de los elementos no probados y que el funcionamiento es correcto.

Cuando sea necesario realizar la prueba hidrostática de resistencia indicada en el párrafo anterior, se efectuará a una presión de prueba que como mínimo será el valor más elevado de los dos siguientes:

- La presión P_{ms} de la instalación multiplicada por 1,43, o
- La presión P_{ms} de la instalación multiplicada por un factor que tenga en cuenta la mayor resistencia de los materiales a la temperatura de prueba respecto a la temperatura T_{ms} y multiplicada así mismo por 1,25.

No obstante lo anterior, en ningún caso podrá superarse la presión de prueba que corresponda a cada equipo a presión.

En las instalaciones que requieran proyecto de instalación, el certificado de instalación será emitido y firmado por el técnico titulado competente de la empresa EIP-2 y visado por el correspondiente Colegio oficial. En este caso, el certificado de instalación podrá sustituir al certificado de dirección técnica indicado en el anterior apartado "a" si incluye lo indicado en los apartados 1 y 2 del Anexo IV.

En las instalaciones de menor riesgo, el certificado de instalación podrá realizarse por empresas instaladoras EIP-1.

- c) Declaraciones de conformidad de los equipos a presión o conjuntos del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o del Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión.

En caso de equipos a presión transportables que se utilicen de forma permanente en una instalación fija bastará con la declaración del instalador de que el equipo a presión dispone

del mercado de las Directivas 1999/36/CE y 2001/2/CE, transpuestas por el Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo.

En caso de aparatos usados, se acompañará el acta de inspección periódica de nivel C.

Si los aparatos fueron comercializados antes de la entrada en vigor del R.D. 769/1999, de 7 de mayo, o del Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre y carecen de marcado CE, podrán presentarse los certificados de fabricación de acuerdo con el Reglamento en vigor en el momento de su fabricación.

- d) En caso de que no se requiera proyecto de instalación, esquema de principio de la instalación, firmado por la empresa instaladora, en el que se indiquen los parámetros principales de funcionamiento (presión, temperatura, ...) y un plano o croquis de la instalación.

5. Placa de instalación e inspecciones periódicas.

5.1. Todos los equipos a presión de las instalaciones que estén sujetos a inspecciones periódicas deberán disponer de una placa realizada con materiales duraderos, en la que se indique el número de identificación otorgado por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, la presión máxima de servicio de la instalación, la presión de prueba del equipo o conjunto, su categoría y grupo, así como las fechas de realización de las inspecciones, el nivel de inspección realizado y el sello de la entidad responsable de la inspección.

Las placas serán legibles e irán colocadas en un lugar visible del equipo o conjunto.

Las placas serán facilitadas por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, tras la presentación de la correspondiente documentación de la instalación o del equipo que se indica en los apartados anteriores. Cuando los equipos dispongan de placa, si se produce un cambio de emplazamiento a otra Comunidad autónoma, ésta decidirá si la mantiene o le otorga una nueva.

5.2. Para los equipos a presión de las categorías I a IV del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados según lo indicado en el artículo 3.2, que se instalen de forma permanente se utilizará uno de los siguientes modelos de placa:

Modelo de placa de instalación e inspecciones periódicas

The image shows two templates for pressure installation and inspection plates. The left template is larger (70x75 mm) and the right is smaller (70x55 mm). Both templates have a header box for the competent authority, followed by fields for identification number, installation date, and service pressure. Below these are two columns for inspection records, each with fields for date and level/seal. At the bottom, there are fields for test pressure and category/group.

La placa grande tendrá unas dimensiones de 70 x 75 mm.

La placa pequeña podrá utilizarse en equipos a presión de pequeñas dimensiones y tendrá unas dimensiones de 70 x 55 mm.

En la cumplimentación de las placas se indicarán los datos siguientes:

Nº Identificación	El número otorgado por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Fecha de instalación	Fecha del certificado de instalación
Presión máx. de servicio	La presión máxima de servicio de la instalación.
Fecha	La primera fecha corresponderá a la de fabricación del equipo a presión o conjunto. Las siguientes fechas serán las de realización de las correspondientes inspecciones periódicas de nivel B y C.
Nivel / sello:	Indicación del nivel de inspección B o C según el Anexo III y el punzón del Organismo de control autorizado que realice la inspección periódica.
Presión de prueba	La presión de la prueba hidrostática del equipo a presión o conjunto.
Categoría y grupo	Categoría del aparato, equipo a presión o conjunto y grupo de fluido, de acuerdo con el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.

6. Instalaciones con equipos de categoría inferior a la categoría I.

Las instalaciones en las que todos los equipos a presión sean de categoría inferior a la categoría I del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, cumplirán con el artículo 9 y en particular requerirán que los usuarios tengan a disposición del Órgano competente de la Comunidad Autónoma, la documentación indicada en el artículo 9.3 del Reglamento.

ANEXO III

Inspecciones periódicas

1. Agentes y periodicidad de las inspecciones.

Además de las comprobaciones indicadas en las instrucciones del fabricante, se realizarán, al menos, el nivel de inspecciones y pruebas que se indican a continuación, con la periodicidad y por los agentes indicados en las siguientes tablas. La clasificación de los equipos a presión es la establecida en el artículo 9 del RD 769/1999, de 7 de mayo.

Tabla 1. Recipientes para gases y líquidos incluidos o asimilados según lo indicado en el artículo 3.2 a los cuadros 1, 2, 3 y 4 del Anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.

Nivel de inspección	AGENTE Y PERIODICIDAD		
	Categoría del equipo y grupo de fluido		
	I-2 y II-2	I-1, II-1, III-2 y IV-2	III-1 y IV-1
Nivel A	Empresa Instaladora 4 años	Empresa Instaladora 3 años	Empresa Instaladora 2 años
Nivel B	O.C.A. 8 años	O.C.A. 6 años	O.C.A. 4 años
Nivel C	No obligatorio	O.C.A. 12 años	O.C.A. 12 años

Notas: - Los extintores de incendios, como excepción, se someterán exclusivamente a las pruebas de NIVEL C cada 5 años por empresas mantenedoras autorizadas por el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y tendrán una vida útil de 20 años a partir de la fecha de fabricación.

- Los recipientes frigoríficos, como excepción, serán inspeccionados por empresas instaladoras frigoristas autorizadas de acuerdo con el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobado por Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, y no requieren la realización de inspecciones de nivel C, a no ser que el equipo haya sufrido daños, haya estado fuera de servicio por un tiempo superior a 2 años, se cambie el fluido por otro de mayor riesgo o haya sufrido una reparación.

Tabla 2. Equipos sometidos a la acción de una llama o aportación de calor incluidos o asimilados según lo indicado en el artículo 3.2 al cuadro 5 del Anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.

Nivel de inspección	AGENTE Y PERIODICIDAD
	Categorías I - II - III y IV
Nivel A	Empresa Instaladora o fabricante 1 año
Nivel B	O.C.A. 3 años
Nivel C	O.C.A. 6 años

Nota: Quedan excluidas las ollas a presión.

Tabla 3. Tuberías incluidas o asimiladas según lo indicado en el artículo 3.2 a los cuadros 6, 7, 8 y 9 del Anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.

Nivel de inspección	AGENTE Y PERIODICIDAD		
	Categorías I-2 y II-2	Categoría III-2	Categoría I-1, II-1 y III-1
Nivel B	O.C.A. 12 años	O.C.A. 6 años	O.C.A. 6 años
Nivel C	No obligatorio	No obligatorio	O.C.A. 12 años

2. Niveles de inspección.

Los niveles de inspección indicados tendrán el siguiente alcance:

2.1. Nivel A: Inspección en servicio.

Consistirá, al menos, en una comprobación de la documentación de los equipos a presión y en una completa inspección visual de todas las partes sometidas a presión, accesorios de seguridad, dispositivos de control y condiciones reglamentarias, no siendo necesario retirar el calorifugado de los equipos.

Si de esta inspección resultase que existen motivos razonables que puedan suponer un deterioro de la instalación, se realizará a continuación una inspección de nivel B por un Organismo de control autorizado.

Las inspecciones de nivel A serán realizadas por empresas instaladoras autorizadas de la categoría correspondiente a la instalación o el fabricante o el usuario, si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan en el Anexo I para las empresas instaladoras, no siendo necesario poner fuera de servicio el equipo o instalación a inspeccionar.

2.2. Nivel B: Inspección fuera de servicio.

Consistirá, como mínimo, en una comprobación de nivel A y en una inspección visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosión, comprobación de espesores, comprobación y prueba de los accesorios de seguridad y aquellos ensayos no destructivos que se consideren necesarios. Deberán tenerse en cuenta los criterios de diseño de aquellos equipos a presión que puedan presentar fluencia lenta, fatiga o corrosión, según lo indicado en los apartados 2.2.3 y 2.2.4 del Anexo I del RD 769/1999, de 7 de mayo.

En los equipos o tuberías que dispongan de calorifugado no será necesario retirarlo completamente, siendo suficiente seleccionar los puntos que puedan presentar mayores problemas (corrosión interior o exterior, erosión, ...) para realizar las correspondientes aberturas de comprobación.

Las inspecciones de nivel B serán realizadas por los Organismos de control autorizados, debiendo ponerse fuera de servicio el equipo a presión o instalación a inspeccionar.

En el caso de tuberías, la inspección podrá realizarse sin dejar la instalación fuera de servicio, si pueden realizarse las pruebas indicadas.

2.3 Nivel C: Inspección fuera de servicio con prueba de presión.

Consistirá, como mínimo, en una inspección de nivel B además de una prueba de presión hidrostática, en las condiciones y presiones iguales a las de la primera prueba, o la indicada en el etiquetado expresado en el apartado 3.3 del Anexo I del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o cualquier prueba especial sustitutiva de ésta que haya sido expresamente indicada por el fabricante en sus instrucciones o previamente autorizada por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente al emplazamiento del equipo o instalación.

3. Anotación de las inspecciones.

Las inspecciones periódicas de nivel B y C realizadas deberán anotarse sobre la placa de instalación e inspecciones periódicas indicada en el Anexo II o, en su caso, en la de inspecciones periódicas del apartado 4 siguiente.

4. Placa de inspecciones periódicas de extintores y otros equipos.

En el caso de extintores, tuberías y otros equipos móviles de las categorías I a IV del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, tras la realización de la primera inspección periódica del nivel B o C se colocará, en caso de que no exista, una placa por el agente que la realice.

Los modelos de la placa a utilizar serán los siguientes:

- a) Modelo de placa de inspecciones periódicas de extintores

Nº de fabricación		<input type="text"/>	
Presión máxima admisible(bar)		<input type="text"/>	
Fecha	Empresa	Fecha	Empresa
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Presión de prueba (bar)		<input type="text"/>	

La placa podrá ser adhesiva y tendrá unas dimensiones de 70 x 35 mm.

En la cumplimentación de las placas se indicarán los datos siguientes:

Nº de fabricación	El número de fabricación del extintor.
Presión máxima admisible	La presión máxima admisible de diseño del extintor.
Fecha	La primera fecha corresponderá a la de fabricación del extintor. Las siguientes fechas serán las de realización de las correspondientes inspecciones periódicas de nivel C.
Empresa	Nº de inscripción en el Registro de establecimientos industriales de la empresa autorizada para realizar las inspecciones.
Presión de prueba	La presión de la prueba hidrostática periódica.

b) Modelo de placa de inspecciones periódicas de otros equipos

Nº de identificación		<input type="text"/>	
Presión máxima (bar)		<input type="text"/>	
Fecha	Nivel/Sello	Fecha	Nivel/Sello
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Presión de prueba (bar)	<input type="text"/>	Categoría y Grupo	<input type="text"/> <input type="text"/>

La placa podrá ser adhesiva y tendrá unas dimensiones de 70 x 35 mm.

En la cumplimentación de las placas se indicarán los datos siguientes:

Nº Identificación	El número de fabricación del equipo a presión. En caso de tuberías se indicará el nº o la referencia interna del usuario.
Presión máxima	La presión máxima admisible del equipo a presión. En caso de tuberías se indicará el valor de la presión máxima de servicio de la instalación.
Fecha	La primera fecha corresponderá a la de fabricación del equipo a presión o conjunto. Las siguientes fechas serán las de realización de las correspondientes inspecciones periódicas de nivel B y C.
Nivel/Sello	Indicación del nivel de inspección B o C y el punzón del Agente que realice la inspección periódica.
Presión de prueba	La presión de la prueba hidrostática del equipo a presión o conjunto.
Categoría y grupo	Categoría del aparato, equipo a presión o conjunto y grupo de fluido, de acuerdo con el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.

ANEXO IV

Documentos para instalación, inspecciones periódicas, reparación y modificación

Los documentos a utilizar para acreditar la instalación, reparación, modificación y las inspecciones periódicas de los equipos a presión, incluirán al menos los siguientes datos:

1. Certificado de dirección técnica.

- Identificación del técnico titulado competente, DNI, Colegio al que pertenece y nº de colegiado.
- Localización de la instalación (titular, dirección y N.º R.E.I.)
- Características técnicas de la instalación:
 - Identificación de todos los equipos a presión, denominación, PS, V, PT y clasificación.
 - Presión máxima de servicio de la instalación (Pms) y fluido contenido.
 - Accesorios de seguridad y presión de precinto (Pp).
 - Si procede, otras características específicas según el tipo de equipo (TS, ...).
- Que la instalación se ha realizado de acuerdo al proyecto (identificación del proyecto).
- Que la instalación cumple los requisitos reglamentarios, habiéndose observado las indicaciones del fabricante y realizado las pruebas en el lugar del emplazamiento.
- Que su funcionamiento es correcto.
- Identificación de la documentación que se acompaña.
- Fecha y firma.
- Visado del Colegio oficial al que pertenece.

2. Certificado de instalación.

- Identificación de la empresa instaladora (nombre, dirección y nº de identificación).
- Localización de la instalación (titular, dirección y N.º R.E.I.)
- Características técnicas de la instalación :
 - Descripción de todos los equipos a presión, identificación, PS, V, PT y clasificación.
 - Presión máxima de servicio de la instalación (Pms) y fluido contenido.
 - Accesorios de seguridad y presión de precinto (Pp).
 - Si procede, otras características específicas según el tipo de equipo (TS, ...).
- Que la instalación cumple los requisitos reglamentarios, habiéndose observado las indicaciones del fabricante y realizado las pruebas en el lugar del emplazamiento, que incluirán en su caso la correspondiente prueba hidrostática.
- Que se dispone de todas las instrucciones de los fabricantes
- Que su funcionamiento es correcto.
- Identificación de la documentación que se acompaña.
- Fecha y firma.
- Identificación del firmante con poderes para obligar a la empresa instaladora y sello de la empresa.

Cuando se realice una modificación importante de la instalación, se indicará además la descripción del alcance de la misma.

3. Certificado de inspección periódica.

- Identificación de la empresa instaladora u O.C.A. que realiza la inspección (nombre, dirección y nº de identificación).
- Localización de la instalación (titular, dirección y N.º R.E.I.)
- Características técnicas del equipo a presión:
 - Identificación, denominación, PS, V, PT y clasificación.
 - Presión máxima de servicio (Pms) y fluido contenido.
 - Accesorios de seguridad y presión de precinto (Pp).
 - Si procede, otras características específicas según el tipo de equipo (TS, ...).
- Nivel de inspección.
- Descripción de las comprobaciones realizadas.
- Que las comprobaciones realizadas son aceptables.
- Que , en su caso, se mantienen las condiciones de seguridad.

- Que el equipos a presión puede continuar en funcionamiento, debiendo realizarse la próxima inspección periódica antes de
- Fecha y firma.
- Identificación del firmante de la empresa instaladora u O.C.A. y sello de la empresa.

4. Certificado de reparación.

- Identificación de la empresa reparadora (nombre, dirección y nº de identificación).
- Localización de la instalación (titular, dirección y N.º R.E.I.)
- Características técnicas del equipo a presión:
 - Identificación, denominación, PS, V, PT y clasificación.
 - Presión máxima de servicio (Pms) y fluido contenido.
 - Accesorios de seguridad y presión de precinto (Pp).
 - Si procede, otras características específicas según el tipo de equipo (TS, ...).
- Descripción de la reparación.
- Que el equipo a presión sigue manteniendo las características de diseño.
- Fecha, nombre, firma del responsable y sello de la empresa reparadora.
- Identificación del Organismo de control autorizado (O.C.A.) que ha intervenido.
- Descripción de los exámenes, controles y pruebas realizados.
- Que el equipo a presión es seguro.
- Fecha y firma.
- Identificación del firmante de la empresa reparadora y sello de la empresa.

5. Certificado de modificación de un equipo a presión (que no requiera reevaluación).

- Identificación de la empresa reparadora (nombre, dirección y nº de identificación).
- Localización de la instalación (titular, dirección y N.º R.E.I.)
- Características técnicas del equipo a presión:
 - Identificación, denominación, PS, V, PT y clasificación.
 - Presión máxima de servicio (Pms) y fluido contenido.
 - Accesorios de seguridad y presión de precinto (Pp).
 - Si procede, otras características específicas según el tipo de equipo (TS, ...).
- Descripción de la modificación.
- Fecha, nombre, firma del responsable y sello de la empresa reparadora.
- Identificación del Organismo de control autorizado (O.C.A.) que ha intervenido.
- Descripción de los exámenes, controles y pruebas realizados.
- Que el equipo a presión es seguro.
- Fecha y firma.
- Identificación del firmante de la empresa reparadora y sello de la empresa.

6. Certificado de modificación de una instalación.

- Identificación de la empresa instaladora o reparadora (nombre, dirección y nº de identificación).
- Localización de la instalación (titular, dirección y N.º R.E.I.)
- Características técnicas de la instalación:
 - Identificación y características de los equipos a presión.
 - Accesorios de seguridad y presión de precinto (Pp).
 - Si procede, otras características específicas según el tipo de instalación.
- Descripción de la modificación.
- Fecha, nombre, firma del responsable y sello de la empresa instaladora o reparadora.
- Identificación del Organismo de control autorizado (O.C.A.) que ha intervenido.
- Descripción de los exámenes, controles y pruebas realizados.
- Que la instalación es segura.
- Fecha y firma.
- Identificación del firmante de la empresa instaladora o reparadora y sello de la empresa.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA

ITC EP-1

SOBRE CALDERAS

Documento 29-08-2005 Rev. 2

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. La presente Instrucción Técnica Complementaria (ITC) se aplica a la instalación, reparación e inspecciones periódicas de calderas y sus elementos asociados (economizadores, sobrecalentadores, ...), contemplados en el Reglamento de equipos a presión.

2. Se exceptúan de la aplicación de los preceptos de la presente ITC las siguientes calderas y sus elementos asociados:

- f) Las integradas en centrales generadoras de energía eléctrica incluidas en la ITC EP-2.
- g) Las integradas en refinerías y plantas petroquímicas incluidas en la ITC EP-3.
- h) Las de agua caliente incluidas en el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).
- i) Las clasificadas en el artículo 3.3 y en la categoría I del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, sobre equipos a presión. No obstante lo anterior, las calderas de fluido térmico con volumen total de fluido en la instalación superior a 5.000 litros cumplirán los requisitos indicados en los artículos 4.4, 5 y 6.5 del capítulo II y los capítulos III y IV de la presente ITC.

Artículo 2. Definiciones.

La terminología a utilizar en esta I.T.C. será la que figura en el artículo 2 del Reglamento de equipos a presión, ~~de 7 de mayo, sobre equipos a presión y~~, en la norma UNE 9-001, y en especial las siguientes:

1. «Caldera», todo aparato a presión en donde el calor procedente de cualquier fuente de energía se transforma en utilizable, en forma de calorías, a través de un medio de transporte en fase líquida o vapor.
2. «Caldera de vapor», la que utiliza como fluido caloriportante o medio de transporte el vapor de agua.
3. «Caldera de agua sobrecalentada», toda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura superior a 110 °C.
4. «Caldera de agua caliente», toda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura igual o inferior a 110 °C.
5. «Caldera de fluido térmico», toda caldera en la que el medio de transporte de calor es un líquido distinto del agua.
6. «Caldera automática», caldera que realiza su ciclo normal de funcionamiento sin precisar de acción manual alguna, salvo para su puesta inicial en funcionamiento o en el caso de haber actuado alguno de los dispositivos de seguridad que hayan bloqueado la aportación calorífica.
7. «Caldera manual», la que precisa de una acción manual para realizar algunas de las funciones de su ciclo normal de funcionamiento.
8. «Caldera móvil», la que está en servicio mientras se desplaza.

Se adoptarán además las definiciones siguientes:

9. «Caldera con emplazamiento variable», son aquellas que se montan sobre un bastidor para facilitar su cambio de ubicación.

10. «Riesgo ajeno» es el que afecta a viviendas, locales de pública concurrencia, calles, plazas y demás vías públicas y talleres o salas de trabajo ajenas al usuario.

11. «Sala de calderas», local cerrado de uso exclusivo e independiente de otros servicios, en el que se encuentra instalada la caldera.

12. «Recinto de calderas», espacio protegido por cercado, que podrá ser interior a un local o abierto al exterior.

13. «Caldera de recuperación de leñas negras», caldera de vapor que utiliza como combustible las leñas negras concentradas que se generan en el proceso de fabricación de pasta de papel al sulfato.

CAPÍTULO II Instalación y puesta en servicio

Artículo 3. Clasificación de las calderas.

A efectos de las condiciones exigibles, las instalaciones con calderas de las categorías II a IV del artículo 9 del Real Decreto 769/1999 se clasificarán en función del tipo de caldera en:

1. Clase primera:

- a) Calderas pirotubulares cuyo $P_{ms} \times V_T < 15.000$.
- b) Calderas acuotubulares cuyo $P_{ms} \times V_T < 50.000$.

Siendo:

- P_{ms} : La presión máxima de servicio en la instalación expresada en bar. Para calderas de agua caliente, agua sobrecalentada y de fluido térmico, la presión máxima de servicio se compone de:
 - La presión debida a la altura geométrica del líquido.
 - La tensión de vapor del portador térmico a la temperatura máxima de servicio.
 - La presión dinámica producida por la bomba de circulación.
- V_T : Es el volumen total en litros de la caldera, más el volumen del sobrecalentador si lo tuviere.

2. Clase segunda: Calderas que igualen o superen los valores indicados en el apartado anterior.

Artículo 4. Instalación.

1. Calderas de clase primera.

Las instalaciones deberán ser realizadas por empresas instaladoras de la categoría EIP-2.

La instalación no requerirá la presentación de proyecto, debiendo presentarse, además de lo indicado en el apartado 3 del Anexo II del Reglamento de equipos a presión, una Memoria técnica firmada por el técnico titulado de la empresa instaladora y visado por el correspondiente Colegio oficial, en la que se incluya:

- Plano de situación de la instalación o del establecimiento, con indicación de referencias invariables (carretera, punto kilométrico, río, ...) y escala aproximada de 1/10.000 a 1/50.000.
- Plano de situación de la sala de calderas en el establecimiento.
- Plano de la sala de calderas con indicación de las dimensiones generales, situación de los distintos elementos de la instalación, distancias a riesgos, características y espesores de los muros de protección si procede.
- Descripción y características de los equipos consumidores.
- Sistema de vigilancia indicado por el fabricante en las instrucciones de funcionamiento. En caso de vigilancia indirecta, deberán indicarse los periodos de comprobación de los diferentes elementos de control y seguridad y, en su caso, las normas de reconocido prestigio utilizadas.

2. Calderas de clase segunda.

Las instalaciones deberán realizarse por empresas instaladoras de la categoría EIP-2.

La instalación requerirá la presentación de un proyecto que incluya, como mínimo, lo indicado en el apartado 2 del Anexo II del Reglamento de equipos a presión, añadiendo además:

- Los equipos consumidores, así como la tubería de distribución, que se reflejarán en la memoria.
- En relación con los requisitos reglamentarios, deberá indicarse el sistema de vigilancia indicado por el fabricante en las instrucciones de funcionamiento. En caso de vigilancia indirecta, se identificarán los periodos de comprobación de los diferentes elementos de control y seguridad y, en su caso, las normas de reconocido prestigio utilizadas.
- Los planos indicados en el anterior apartado 4.1.

3. Otros requisitos.

Si la presión máxima de servicio (Pms) es inferior en más de un 10 % de la presión máxima admisible (PS), será necesario la presentación de un certificado extendido por el fabricante o por un Organismo de control autorizado, en el que conste la adecuación del equipo a la presión, especialmente en lo que concierne a las velocidades de salida del vapor y a la capacidad de descarga de las válvulas de seguridad.

4. Requisitos adicionales para calderas de fluido térmico.

Las instalaciones de calderas de fluido térmico indicadas en el artículo 1.2.d deberán ser realizadas por empresas instaladoras de categoría EIP-2, debiendo tramitarse como se indica en el apartado 3 del Anexo II del Reglamento de equipos a presión.

Artículo 5. Puesta en servicio.

La puesta en servicio requerirá la presentación de la documentación que para cada caso se determina en el artículo 5 de Reglamento de equipos a presión.

Artículo 6. Prescripciones de seguridad de la instalación.

1. Prescripciones generales.

Deberán adoptarse las medidas de seguridad, de rendimiento o medioambientales indicadas en las correspondientes disposiciones específicas.

La chimenea de evacuación de los productos de combustión deberá diseñarse según los criterios indicados en la norma UNE 123.001 o en otra norma de reconocido prestigio.

Para la ubicación de las calderas se tendrá en cuenta la clasificación de acuerdo con el artículo 3 considerando la clase de la mayor caldera en ella instalada y con independencia de su número.

2. Condiciones de emplazamiento de las calderas.

Las calderas deberán situarse en una sala o recinto, que cumpla los siguientes requisitos:

- a) Ser de dimensiones suficientes para que todas las operaciones de mantenimiento, inspección y control puedan efectuarse en condiciones seguras, debiendo disponerse de al menos 1 m de distancia a las paredes o cercado. En las zonas donde no existan elementos de seguridad ni se impida el manejo o el mantenimiento, esta distancia podrá reducirse a 0,2 m.
- b) Deberán estar permanentemente ventiladas, con llegada continua de aire tanto para su renovación como para la combustión, y cumplir con los requisitos específicos en relación con el combustible empleado.

Si la sala o recinto de calderas linda con el exterior (patios, solares, etc.) deberá disponer de unas aberturas en su parte inferior para entrada de aire, distantes como máximo a 20 cm. del suelo, y en la parte superior, en posición opuesta a las anteriores, unas aberturas para salida de aire. La sección mínima total de las aberturas en ambos casos vendrá dada por la siguiente expresión $S = Q_t / 0,58$; siendo S la sección neta de ventilación requerida, expresada en cm^2 y Q_t la potencia calorífica total instalada de los equipos de combustión o de la fuente de calor, expresada en kW.

No se admitirán valores de S menores de $0,5 \text{ m}^2$ para las salas con calderas de Clase segunda, ni menores de $0,1 \text{ m}^2$ para las salas con calderas de Clase primera.

En el caso de locales aislados, sin posibilidad de llegada de aire por circulación natural, se dispondrán llegadas de aire canalizadas, con un caudal mínimo de 2,5 Nm³/hora por kW de potencia total calorífica instalada de los equipos de combustión

- c) Toda sala o recinto de calderas deberá estar totalmente limpia y libre de polvo, gases o vapores inflamables.
- d) En la sala o recinto de calderas se prohíbe todo trabajo no relacionado con los aparatos contenidos en la misma, y en sus puertas de acceso existirá un cartel con la prohibición expresa de entrada de personal ajeno al servicio de las calderas.

Sólo podrán instalarse los elementos correspondientes a sus servicios. En la sala de calderas no se permitirá el almacenamiento de productos, con la excepción del depósito nodriza del combustible y los necesarios para el servicio de la caldera.

- e) Deberá disponerse en la sala del Manual de funcionamiento de las calderas allí instaladas y de los procedimientos de actuación en caso de activación de las seguridades.

En lugar fácilmente visible de la sala o recinto de calderas se colocará un cuadro con las instrucciones para casos de emergencia.

3. Condiciones de emplazamiento de las calderas de Clase primera.

Las calderas de Clase primera podrán estar situadas en un recinto, pero el espacio necesario para los servicios de mantenimiento e inspección se encontrará debidamente delimitada por cerca metálica de 1,20 m de altura, con el fin de impedir el acceso de personal ajeno al servicio de las mismas.

Para las calderas cuyo $P_{ms} \times V_T \geq 10.000$ la distancia mínimas que deberá existir entre la caldera y el riesgo ajeno será de 5 m. Alternativamente, podrá disponerse de un muro de protección con la resistencia indicada en el apartado 4.b.2 del presente artículo. La distancia mínima señalada se entiende desde la superficie exterior de las partes a presión de la caldera más cercana al riesgo y dicho riesgo.

4. Condiciones de emplazamiento para calderas de Clase segunda.

- a) Estas calderas deben estar situadas dentro de una sala con dos salidas de fácil acceso situadas, cada una de ellas, en muros diferentes.

En caso de que las distancias a los riesgos propios y ajenos sean mayores de 10 y 14 m respectivamente no será necesario disponer de muro de protección.

- b) Los muros de protección de la sala deberán cumplir las siguientes condiciones:

b.1 La altura alcanzará, como mínimo, un metro por encima de la parte más alta sometida a presión de la caldera.

b.2 Se realizarán de hormigón armado con un espesor mínimo de 20 cm y con al menos 60 kilogramos de acero y 300 kilogramos de cemento por metro cúbico. En cualquier caso, podrán utilizarse muros con un momento flector equivalente.

- c) Las aberturas en los muros de protección deberán cumplir las siguientes condiciones:

c.1 Las puertas serán metálicas, con unas dimensiones máximas de 1,60 m de ancho por 2,50 m de alto. Pueden incorporar rejillas en celosía para ventilación.

c.2 Las dimensiones mínimas de al menos uno de los accesos deberán ser tales que permitan el paso de los equipos y elementos accesorios a la caldera (tales como quemadores, bombas, etc.) debiéndose respetar un mínimo de 0,80 m de ancho por 2 m de alto.

c.3 Las puertas de las salas de calderas deberán abrirse en el sentido de la salida de la sala y estarán provistas de dispositivo de fácil apertura desde el interior.

c.4 Toda abertura de medidas superiores a 1,60 m de ancho y 2,50 m de alto estará cerrada mediante paneles, desmontables o no, uno de los cuales podrá estar provisto de una puertecilla libre, hábil para el servicio. Los paneles ofrecerán una resistencia igual a la del muro en que estén instalados, resistencia que será debidamente justificada.

- c.5 Las aberturas de los muros de protección destinadas a ventanas estarán situadas a un metro, como mínimo, sobre el punto más alto sometido a presión de la caldera.
- c.6 Toda puerta o abertura de ventilación situada frente a un quemador conteniendo el eje del mismo, dispondrá de una protección eficaz con un módulo resistente ³ de 250 cm³, con el fin de poder resistir el posible impacto de aquél en caso de accidente.

d) El techo de la sala deberá cumplir las siguientes condiciones

- d.1 La altura de los techos no será nunca inferior a los 3 m sobre el nivel del suelo y deberá rebasar en un metro, como mínimo, la cota del punto más alto entre los sometidos a presión de la caldera y al menos a 1,80 m sobre las plataformas de la caldera si existen.
- d.2 El techo del recinto será de construcción ligera (fibrocemento, plástico, etc.) con una superficie mínima del 25% del total de la sala y no tendrá encima pisos habitables o locales de pública concurrencia; solamente podrán autorizarse las superestructuras que soporten aparatos ajenos a las calderas, que se consideren formando parte de la instalación tales como depuradoras de agua de alimentación, desgasificadores, etc., entendiéndose que tales aparatos no podrán instalarse sobre la superficie ocupada por la caldera.

5. Condiciones específicas para las calderas de fluido térmico indicadas en el artículo 1.2.d.

Las calderas de fluido térmico con capacidad superior a 5.000 litros, indicadas en el artículo 1.2.d, se instalarán en local independiente o al aire libre y dispondrán de un depósito colector situado en el punto más bajo de la misma y capaz de recibir la cantidad total de líquido de la instalación.

Artículo 7. Sistemas de vigilancia de las calderas.

Las calderas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ITC dispondrán del sistema de vigilancia indicado por el fabricante en las instrucciones de funcionamiento.

El operador de la caldera deberá realizar las comprobaciones adecuadas de los controles, elementos de seguridad y de la calidad del agua de alimentación para asegurarse del buen estado de la caldera.

El sistema de vigilancia cumplirá los siguientes requisitos:

1. Vigilancia directa.

El operador de la caldera debe asegurar su presencia en la sala de calderas o en sala con repetición de las señales de seguridades, para poder actuar de forma inmediata en caso de anomalía. En dicho local debe existir un pulsador de emergencia que pare inmediatamente el sistema de aporte calorífico de forma segura y que active los sistemas de disipación de energía que hayan sido diseñados.

Si el fabricante no ha indicado instrucciones para la vigilancia de la caldera se considerará como de vigilancia directa.

2. Vigilancia indirecta .

En las calderas que de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento del fabricante puedan funcionar de forma automática sin presencia del personal de conducción en la sala de calderas, , el operador deberá realizar comprobaciones funcionales para asegurar la operatividad de sus sistemas de control y seguridad

El fabricante de la caldera deberá indicar los intervalos de comprobación de los sistemas de control y seguridad para que el funcionamiento de la instalación sea segura. El sistema de vigilancia de la caldera estará relacionado con los dispositivos de control de los que disponga.

Se consideran adecuados los sistemas de control y seguridades indicados en las normas UNE-EN 12953 y 12952.

En caso de fallo de controles o seguridades requerirá la utilización de las instrucciones de emergencia, debiéndose pasar a vigilancia directa hasta la subsanación de la anomalía.

Artículo 8. Agua de alimentación y agua de la caldera.

Para todas las calderas de vapor y de agua sobrecalentada deberá existir un tratamiento de agua eficiente, que asegure la calidad de la misma, así como de un régimen adecuado de controles, purgas y extracciones.

Se considera adecuado el indicado en las normas UNE-EN 12953-10 y 12952-12. Así mismo, podrá utilizarse cualquier otra norma que aporte seguridad equivalente, debiéndose en este caso acompañarse un informe favorable de un Organismo de control autorizado.

Será obligación del usuario mantener el agua de las calderas, como mínimo, dentro de las especificaciones de las normas citadas en el párrafo anterior.

A estos efectos el usuario realizará o hará realizar los análisis pertinentes y, si es necesario, instalará el sistema de depuración que le indique el fabricante, una empresa especializada en tratamiento de agua, o el diseñador de la instalación.

CAPÍTULO III

Inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones

Artículo 9. Inspecciones periódicas.

Todas las calderas incluidas en la presente ITC deberán ser inspeccionadas periódicamente según lo indicado en el Anexo I de la presente ITC, teniendo en cuenta que las inspecciones de nivel A y B podrán ser realizadas por el fabricante si acredita disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan en el Anexo I del Reglamento para las empresas instaladoras de la categoría EIP2.

En el Anexo I.1 se indica el alcance y las condiciones de las inspecciones.

Además de las inspecciones periódicas, el usuario deberá tener en cuenta las informaciones e instrucciones facilitadas por el fabricante del equipo o conjunto, y realizar los controles que se indiquen por el mismo.

Artículo 10. Reparaciones.

Las reparaciones de las partes sometidas a presión de los equipos o conjuntos comprendidos en la presente I.T.C. deberán realizarse por empresas reparadoras debidamente autorizadas según el artículo 7 del Reglamento de equipos a presión.

No se considerarán como reparaciones de la caldera las siguientes:

- Sustitución de hasta un 15% del haz tubular en calderas piro-tubulares (incluidos tubos soldados y mandrinados), que no supongan más de 5 tubos.
- Sustitución de las tubuladuras de la caldera siempre que se mantengan las condiciones originales de diseño y que no haya sufrido originalmente un tratamiento térmico.

Artículo 11. Modificaciones.

1. Las modificaciones deberán atenerse a lo indicado en el artículo 8 del Reglamento de equipos a presión.

2. Para el cambio de combustible se deberá atender a la reglamentación específica en relación con el nuevo combustible.

En cualquier caso, en las transformaciones por cambio de combustible se deberá presentar un proyecto de un técnico titulado, visado por el correspondiente Colegio oficial, y el correspondiente certificado de modificación, en donde se justifique la idoneidad del nuevo quemador, de la cámara de combustión y que en la placa tubular de los tubos del primer paso de gases en las calderas piro-tubulares, o en la pantalla trasera del hogar en las acuotubulares, no se sobrepase la temperatura límite del material permitida por el código de diseño. Asimismo, en las calderas piro-tubulares, se adecuará el método de

unión de tubo a placa tubular según se indique en el código de diseño para las nuevas condiciones de funcionamiento.

No obstante lo anterior, no será necesario el proyecto, si en la documentación original del fabricante del equipo se acredita que la caldera es apta para el nuevo combustible.

Deberá tenerse en cuenta que no podrá superarse la potencia calorífica ni cualquier otra de las características de diseño.

Antes de su puesta en servicio, se realizará una inspección de nivel C.

3. La modificación del sistema de vigilancia o de los sistemas de control y seguridad deberá ser considerada como modificación importante, requiriendo una nueva evaluación de la conformidad por un Organismo notificado.

CAPÍTULO IV Otras disposiciones

Artículo 12. Obligaciones de los usuarios.

Además de las obligaciones indicadas en el artículo 9 del Reglamento de equipos a presión, en las instalaciones incluidas en la presente ITC, deberán cumplirse las siguientes:

1. Operación de la caldera.

El usuario deberá designar a una persona capacitada para realizar la operación de la caldera, mientras esté en funcionamiento, cumpliéndose en todo momento lo indicado en el artículo 13 sobre operadores de calderas.

2. Mantenimiento de la caldera.

El usuario deberá realizar un mantenimiento adecuado de todos los sistemas de la instalación, prestando una dedicación especial a los órganos limitadores o reguladores para que mantengan su fiabilidad, procediendo a la comprobación de su funcionamiento durante las verificaciones. De igual forma, prestará una atención especial con respecto a las obligaciones indicadas en el artículo 7 sobre el tratamiento del agua de alimentación.

3. Vigilancia de la caldera.

En caso de que se produzca un fallo de alguno de los elementos de control o seguridad, deberá adecuarse el sistema de vigilancia de la caldera, pasando a vigilancia directa en tanto no se restablezcan las condiciones iniciales y se compruebe el correcto funcionamiento de los elementos averiados.

4. Documentación.

Deberá disponerse de la siguiente documentación:

a) Libro de la instalación.

El operador de la caldera deberá tener a su disposición un libro en el que se indiquen las características de la instalación y las actuaciones, controles o inspecciones realizadas.

El libro podrá sustituirse por los correspondientes registros que incluyan una información equivalente.

En el Anexo III se indica la información mínima que debe incluirse en el libro o registro correspondiente.

En el libro o registro se anotarán diariamente las operaciones efectuadas para el control de las seguridades, así como la hora en que tuvieron lugar.

De igual forma, deberán anotarse las comprobaciones del control del agua de alimentación, los posibles fallos de funcionamiento, las inspecciones o controles realizados, así como las reparaciones o modificaciones que puedan realizarse.

b) Documentación de la instalación.

El operador de la caldera dispondrá al menos de la siguiente documentación:

- Manual de instrucciones de la caldera.
- Manual de instrucciones del equipo de combustión.
- Manual de instrucciones del tratamiento de agua.
- Relación de elementos y dispositivos de operación o seguridad.
- Manual de seguridad del operador, redactado por el propio usuario, que contendrá al menos:
 - Normativa de seguridad del personal de operación.
 - Instrucciones de seguridad para situaciones de emergencia.
 - Instrucciones de seguridad para situaciones de fallo de elementos de control o seguridad. Modificación del sistema de vigilancia de la caldera.
 - Instrucciones en caso de accidente.
 - Instrucciones en los períodos de inspecciones, mantenimiento y reparación. Equipo de seguridad requerido.
 - Prendas de seguridad personal.
 - Instrucciones para personal ajeno a la propia caldera.
 - Instrucciones de primeros auxilios.
 - Sistema de revisiones del Manual de seguridad.
- Datos obtenidos en el protocolo de puesta en marcha.
- Prescripciones de los niveles de emisiones a la atmósfera.
- Dirección del servicio técnico para la asistencia de la caldera y quemador.
- Dirección del servicio contra incendios más próximo.

Artículo 13. Operadores de calderas.

1. Capacitación del operador.

La conducción de calderas, debe ser confiada a personal capacitado técnicamente.

Los operadores de calderas serán instruidos en la conducción de las mismas por el fabricante, el instalador o por el usuario, si dispone de técnico titulado competente.

2. Responsabilidades.

El operador de la caldera es el responsable de vigilar, supervisar y realizar el control del correcto funcionamiento de la caldera, debiendo ser consciente de los peligros que puede ocasionar una falsa maniobra, así como un mal entretenimiento o una mala conducción.

Durante el proceso de arranque de la caldera será obligatorio que ésta sea conducida por el operador de la misma, no pudiendo ausentarse hasta que se haya comprobado que el funcionamiento de la caldera es correcto y todos los dispositivos de seguridad, limitadores y controladores funcionan correctamente.

Deberá poder actuar de forma inmediata, manual o remota, en caso de que se dispare la válvula de seguridad o cualquier otra de las seguridades de la instalación, hasta que se restablezcan las condiciones normales de funcionamiento, utilizando los procedimientos escritos indicados en el artículo 5.2.f.

3. Carné de Operador industrial de calderas.

Las calderas de la clase segunda indicada en el artículo 3.2 deberán ser conducidas por personal con carné de Operador industrial de calderas.

Para la obtención del carné deberán disponerse de conocimientos técnicos adecuados. Para ello, deberá superarse un curso de capacitación impartido por entidades autorizadas por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma. En el Anexo II se indican los conocimientos mínimos, la duración del curso y los requisitos que deben cumplir las entidades para la impartición de dichos cursos.

El carné, que tendrá ámbito estatal, será expedido por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, una vez acreditado por el solicitante:

- a) Tener cumplidos 18 años.
- b) La superación de un curso impartido por una entidad autorizada que incluya los conocimientos y la duración mínima indicada en el Anexo II.
- c) La superación de un examen realizado por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma.

CAPÍTULO V Calderas de recuperación de lejías negras

Artículo 14. Calderas de recuperación de lejías negras.

1. Condiciones generales.

- a) Las calderas de recuperación de lejías negras deberán atenerse a las condiciones indicadas en el Reglamento de equipos a presión y en la presente ITC, con las condiciones particulares expresadas en el presente artículo.
- b) El combustible principal de estas unidades de recuperación son las lejías negras que se generan en el proceso de fabricación de pasta de papel al sulfato, previamente concentradas en unidades de evaporación.

Se utilizan como combustibles auxiliares, combustibles líquidos (fuel-oil) y/o gaseosos (gas natural, gases licuados de petróleo,...)

- c) Estas unidades de combustión poseen equipos específicos como:

- Disolvedor: tanque equipado con agitación, en el que tiene lugar las disoluciones del salino fundido.
- Pico de colada o canal de colada: dispositivo en forma de teja, refrigerado interiormente, y cuya función es la de verter el salino fundido desde el hogar al disolvedor.

2. Prescripciones técnicas.

- a) A los efectos contemplados en el artículo 6, las unidades de recuperación se consideran como calderas de vapor automáticas de vigilancia directa, debiendo disponer de la presencia permanente de un operario en la zona de caldera o sala de control contigua a la misma, encargado de garantizar la limpieza periódica y operatividad de las aberturas de aire, de las aberturas de los quemadores auxiliares y de los canales de colada.
- b) En relación con las condiciones específicas indicadas para las salas de calderas en el artículo 5.4, en este tipo de instalaciones, no son necesarios muros de protección.
- c) Las calderas deberán disponer de dos sistemas de alimentación de agua independientes y accionadas por distintas fuentes de energía. El caudal de agua que deberá aportar cada una de dichas bombas será de 1,5 veces la vaporización máxima más el caudal de agua de purgas.

3. Condiciones de operación.

- a) Adiestramiento del personal en seguridad. El personal deberá ser convenientemente adiestrado de forma periódica.

A tal efecto, se realizarán además, simulaciones programadas en intervalos regulares para asegurar que el personal esté familiarizado con los procedimientos establecidos en el Manual de seguridad.

- b) Simulación programada de situaciones de emergencia.

4. Operadores de calderas.

Dada la singularidad de este tipo de calderas, el carné de operador requerido en el artículo 11.3 será expedido por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, previa certificación por parte del Comité Permanente de Seguridad y Utilización de Calderas de Recuperación de Lejías Negras.

5. Mantenimiento.

Independientemente de las actuaciones y comprobaciones que deban efectuarse atendiendo a las instrucciones del fabricante, se realizarán las siguientes:

- a) Comprobación diaria:
 - Indicadores de nivel directos.
 - Análisis de los diferentes parámetros fundamentales de la caldera que afectan a la buena marcha y seguridad de la misma.
 - Análisis de agua de alimentación y de agua de caldera.
- b) Comprobación semanal:
 - Indicadores de nivel a distancia.
 - Líneas de señal de alarma.
 - Nivel mínimo.
 - Detector de presión.
 - Contraste de los elementos de medición de contenido de materias secas en la lejía negra de alimentación.
- c) Comprobación mensual:
 - Verificación del buen funcionamiento de las válvulas de regulación. Comprobación en marcha de los aparatos de regulación de los parámetros fundamentales de la caldera.
 - Contraste de los elementos de medición en planta.
- d) Comprobación semestral:
 - Calibración de los aparatos de regulación de los parámetros fundamentales de la caldera

6. Inspecciones periódicas.

Las inspecciones periódicas se realizarán de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de equipos a presión y atendiendo a las especificidades indicadas en el Anexo I.2. Estas inspecciones se realizarán por un Organismo de control o por el fabricante de la caldera si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan en el Anexo I del Reglamento para las empresas instaladoras de la categoría EIP2.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Carnés de operador industrial de calderas.

Los carnés de operador industrial de calderas expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ITC seguirán teniendo validez.

Los establecimientos con instalaciones de calderas que por la ITC MIE AP-1 no requerían de carné de operador industrial de calderas y para las que se requiere por la presente ITC dispondrán de un plazo de tres años para acreditar la capacitación del personal de operación de la instalación.

Segunda.- Modificación de instalaciones existentes.

Las instalaciones existentes con calderas sin marcado CE que dispongan de expediente de control de calidad podrán adaptarse a los preceptos de la presente ITC, mediante la presentación del correspondiente proyecto técnico ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma.

En caso de que deban realizarse adaptaciones que afecten a la seguridad de la caldera, deberá acompañarse de un informe favorable de un Organismo de control autorizado.

Las calderas existentes podrán adaptar sus sistemas de vigilancia a los indicados en el artículo 7, para lo cual deberá presentarse un proyecto técnico de adecuación, en el que se indique además de la descripción y características de las adaptaciones necesarias, las nuevas instrucciones de funcionamiento.

Tercera.- Calderas de recuperación de lejías negras.

En ausencia de normas específicas, el Comité Permanente de Seguridad y Utilización de Calderas de Licor Negro, integrado en la Asociación de Investigación Técnica de la Industria Papelera Española (IPE), podrá proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para su aprobación, las condiciones técnicas particulares aplicables a este tipo de calderas.

ANEXO I

Inspecciones y pruebas periódicas de calderas

I.1- INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS.

Deberán tenerse en cuenta las condiciones indicadas en la norma UNE 9-103

Nivel A.

La periodicidad de estas inspecciones será anual.

Se realizará una inspección de la caldera de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.1 del Anexo III del Reglamento de equipos a presión.

La inspección incluirá además las siguientes comprobaciones:

1. Existencia y actualización de la documentación correspondiente al mantenimiento y operación de la caldera, así como de la calidad del agua en las calderas de vapor y agua sobrecalentada.
2. Limpieza e inspección visual del circuito de humos y de las partes sometidas a presión. Para realizar estas operaciones deberá estar la caldera parada y accesibles las partes sometidas a presión, no siendo necesario retirar el calorifugado.
3. Funcionamiento de los elementos de operación y de las seguridades de la caldera, provocando su intervención.
4. Mantenimiento de las condiciones de emplazamiento de la caldera y de las instrucciones de seguridad (incluida la protección contra incendios).
5. Estanquidad del circuito de gases.
6. Inspección visual de las tuberías y equipos que utilizan el fluido de la caldera.

De las actuaciones realizadas se dejará constancia escrita.

Nivel B.

La periodicidad de estas inspecciones será cada 3 años.

Además de lo indicado para la inspección de Nivel A, se realizará una inspección completa de la documentación y del estado de la caldera, de acuerdo con los apartados 4 y 6 de la norma UNE 9-103-

La inspección incluirá las siguientes comprobaciones:

1. Comprobación de la documentación de la caldera y de la placa de instalación e inspecciones periódicas (certificado de instalación, proyecto, declaración de conformidad o certificado de fabricación, instrucciones de funcionamiento, marcas de la caldera, ...)
2. Inspección de los elementos de la caldera:
 - Inspección visual previa y posterior a la limpieza.
 - Ensayos suplementarios.
 - Deformaciones.
 - Cordones de soldadura
 - Medición de espesores.
 - Accesorios y válvulas de seguridad.
 - Manómetros y termómetros.
 - Hogar y conductos de humos.
 - Obra refractaria.
 - Circuito eléctrico.
 - Virotillos y tirantes (en calderas pirotubulares).
 - Cartelas de refuerzo (en calderas pirotubulares).
 - Tubos, placas tubulares y colectores (en calderas pirotubulares).

- Cajas de humos (en calderas pirotubulares).
- Estructura y fijaciones de tubos a tambores y colectores (en calderas acuotubulares).
- Economizadores, sobrecalentadores y recalentadores (en calderas acuotubulares).
- Haces tubulares o serpentines (en calderas acuotubulares).

3. Ensayo de funcionamiento:

- Regulación y precinto de las válvulas de seguridad o de alivio.
- Comprobación de los automatismos de regulación.
- Automatismos de seguridad.

Nivel C.

La periodicidad de estas inspecciones será cada 6 años.

Además de lo indicado para la inspección de Nivel B, se realizará para las calderas existentes, la prueba hidrostática de acuerdo con el apartado 5 de la norma UNE 9-103.

Las calderas con marcado "CE" la presión de prueba será la que se figura en el punto 2.3 del Anexo III del Reglamento.

La inspección incluirá las siguientes comprobaciones:

1. Comprobación de la documentación.

2. Inspección de los elementos de la caldera.

En las calderas pirotubulares se efectuarán los siguientes ensayos no destructivos por medio de líquidos penetrantes o partículas magnéticas de:

- El 100% de la soldadura unión del hogar con la placa posterior o con la placa tubular de la cámara del hogar.
- El 100% de las soldaduras del tubo hogar.
- El 50% de la unión de la placa posterior con los tubos del primer paso, si el combustible es gaseoso y el 10% para el resto de los combustibles.
- El 100% de la unión de los virotillos a la cámara del hogar y a la placa tubular posterior, cuando el combustible sea gaseoso y el 50% en el resto de los combustibles.

En las calderas acuotubulares:

- El 100% de las soldaduras de unión de los haces tubulares a colectores, recalentadores o sobrecalentadores.

3. Prueba hidrostática.

4. Ensayo de funcionamiento.

I.2- INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS DE CALDERAS DE RECUPERACIÓN DE LEJÍAS NEGRAS.

Las inspecciones se realizarán de acuerdo con el anterior apartado I.1.

Nivel A y B.

Las inspecciones se realizarán anualmente con los siguientes criterios:

1) Inspección general.

Se hará una inspección visual de las partes accesibles desde el interior de la caldera y se comprobarán las posibles deformaciones de las partes bajo presión. Para ello se eliminarán los depósitos e incrustaciones que dificulten dicha inspección.

2) Calderines.

Se abrirán e inspeccionarán los calderines superior e inferior (si existe) comprobando:

- a) Existencia de corrosiones puntuales «pitting» en su interior.

- b) Existencia de fangos, análisis químicos y eliminación de los mismos.
- c) Estado interior de las bocas de los tubos mandrinados a los calderines.
- d) Sujeción y estado de los accesorios internos.

Después de la inspección será obligatorio el cambio de juntas afectadas.

3) Solera.

Se inspeccionará el estado del refractario de la solera, en el caso de que lo hubiera, reparando o sustituyendo las zonas defectuosas.

4) Colectores de alimentación.

Se inspeccionarán los colectores de alimentación con un alcance análogo al indicado para los calderines siempre que sea posible, utilizando para ello los registros practicables dispuestos a tal fin. Se usará un espejo, endoscopio o cualquier otro útil, que permita la visión interior del total del colector.

5) Válvulas de seguridad.

Se desmontarán totalmente para asegurarse del perfecto estado de todos los elementos que las componen, así como asegurarse de que queda libre de mohos, incrustaciones o elementos extraños que impidan su perfecto funcionamiento. Se comprobará que el drenaje de la tubería de descarga está libre de cualquier obstrucción, para evitar que se acumule agua condensada sobre la válvula y aumente la contrapresión de la misma.

6) Inspección de las zonas de entrada de sopladores.

Se examinarán todas y cada una de las curvaturas de los tubos en el paso de sopladores para averiguar la posible formación de grietas en las aletas de cierre y rotura de las soldaduras que fijan el tubo a las cintas, como consecuencia del goteo de condensado por posibles deficiencias en la válvula automática del soplador. En los casos que la inspección ocular lo aconseje, se usarán líquidos penetrantes u otros sistemas de comprobación.

Se comprobará la perfecta alineación de cada soplador en la totalidad de su recorrido.

7) Control de espesores por ultrasonidos.

Se medirá el espesor de los tubos en los puntos y porcentajes que se señalan:

- a) Al nivel de solera, si se utilizan tubos de acero al carbono, 50%. Si se utilizan tubos bimetálicos, 15%.
- b) Al nivel del eje de entrada del aire primario, el 100% de la totalidad de los tubos de acero al carbono.
Si se utilizan tubos bimetálicos, el 100% de los tubos que conforman la propia entrada del aire y el 25% de los tubos rectos.
- c) Al nivel de quemadores de leñas negras, 100% de los que conforman la propia entrada.
- d) Al nivel de entradas de aire secundario, 100% de los que conforman la entrada del aire.
- e) A dos niveles más comprendidos entre el aire primario y secundario, el porcentaje será elegido en cada caldera de acuerdo con la experiencia y velocidades de corrosión observadas.
- f) A dos niveles por encima de la entrada de aire secundario, el porcentaje será elegido en cada caldera de acuerdo con la experiencia y velocidades de corrosión observadas.
- g) En las curvaturas accesibles de todos los tubos que estén situadas hasta 2 m. por encima de los niveles de aire secundario y/o terciario, el 100%.
- h) En las curvas de los tubos accesibles del haz tubular y, al menos, en un punto de la parte recta de los mismos, el 100%.
- i) En las curvas accesibles de los paneles cortafuegos, el 100%.
- j) En las curvas inferiores de los recalentadores, el 25%.
- k) El usuario, además, deberá medir espesores en aquellas partes que, bien por indicación del constructor o por su propia experiencia, puedan estar sometidas a velocidades de corrosión elevadas.

Cuando se localice un espesor en un tubo cuya velocidad de corrosión sea superior a la habitual, será preceptivo el continuar las mediciones a lo largo de este tubo y contiguos hasta acotar la zona afectada.

Cada usuario llevará un registro de los espesores medidos así como las velocidades de corrosión máximas y tendencias de las mismas.

En el plazo de un año como máximo se cambiarán todos aquellos tramos de tubos cuyo espesor, en función de la velocidad de corrosión esperada según tendencia de aquella zona, comprometiera la seguridad de la caldera en el período de dos años, por alcanzarse al fin de dicho período el espesor mínimo calculado según el código adoptado.

8) Otros controles para tubos bimetálicos.

Adicionalmente, en aquellas unidades que utilizan tubos bimetálicos, se llevará a cabo mediante el empleo de líquidos penetrantes u otro sistema válido, la comprobación de que no existen fisuras ni agrietamientos en la capa inoxidable de los tubos y membranas. La comprobación se hará por muestreo, en las proporciones que se indican a continuación:

- a) En la zona periférica de la solera, de 1 m de ancho, un 10% de la superficie.
- b) En la parte inferior de las cuatro paredes hasta las aberturas de aire primario, incluidas las mismas, un 5% de la superficie.
- c) En la abertura de los picos de colada, entradas de aire primario y secundario y otros tubos curvados de aberturas de tubos, mirillas, mecheros, bocas de hombre, etc. 100% de la superficie accesible que conforman la propia entrada.
- d) El resto de la superficie accesible de todos los tubos bimetálicos se inspeccionará minuciosamente de forma visual y, allí donde se observen indicios de anomalías, se procederá igualmente a la comprobación de las mismas mediante líquidos penetrantes.

En caso de que alguna de las zonas analizadas diera indicaciones lineales superiores a 1,6 mm, se procederá a analizar otras dos zonas contiguas, y así sucesivamente. Se entiende por indicación lineal aquel indicio de anomalía cuya longitud es mayor que tres veces su anchura.

Si el espesor del material de acero al carbono del tubo resultara disminuido o afectado por la anomalía detectada, se procederá a la sustitución del tramo de tubo correspondiente.

9) Válvulas.

Se revisarán todas las válvulas del circuito bajo presión, inspeccionando el estado de los elementos de cierre.

10) Conductos de gases.

Se limpiarán e inspeccionará el estado de conservación y estanquidad de los conductos de humos y evaporador de contacto directo.

11) Soldaduras.

En las soldaduras de elementos bajo presión que se realicen en reparaciones, deberán utilizarse las técnicas recomendadas por el constructor de la caldera. En el libro de registro del usuario se harán constar las reparaciones, así como la técnica utilizada.

Se deberán revisar también las soldaduras de transición entre tubos bimetálicos y los de acero al carbono

12) Instrumentación y demás aparatos de seguridad.

Inspección general de la instrumentación, especialmente los de control de nivel de agua, presión y temperatura del generador. Se comprobará que los conductos de unión entre los aparatos y el generador están libres de cualquier sustancia que pueda dar lugar a obstrucciones.

13) Disolvedor.

Inspección del disolvedor de fundido salino con especial atención al sistema de agitación, compuertas de expansión e incrustaciones internas, así como obstrucciones en las tuberías de recirculación y elementos rompedores del chorro fundido.

14) Inspección y control de aletas.

Se hará una inspección ocular de las aletas en la zona del hogar, utilizando líquidos penetrantes u otro sistema cuando se observe indicios de grietas. Toda grieta cuya progresión pueda llegar a interceptar el tubo deberá detenerse practicando un taladro de 3 ó 4 milímetros en el extremo más cercano al mismo.

15) Picos de colada.

Cada año se sustituirá el pico de colada. El pico sustituido se examinará por ultrasonidos y prueba hidráulica, pudiendo ser recuperable en el caso de ser su estado satisfactorio.

Nivel C.

Las inspecciones periódicas de nivel C se realizarán cada 3 años.

ANEXO II

Operadores industriales de calderas.

1. Para la obtención del carné de operador industrial de calderas, deberán acreditarse los siguientes conocimientos:

A- Conceptos básicos.

1. Presión, su medida y unidades
2. Presión atmosférica
3. Temperatura, medida y unidades
4. Cambios de estado, vaporización y condensación
5. Transmisión del calor: radiación, convección y conducción
6. Vapor de agua saturado, sobrecalentado y recalentado, expandido
7. Volúmenes específicos de vapor
8. Calor específico
9. Relación entre la presión y la temperatura del vapor

B- Generalidades sobre calderas.

1. Definiciones
2. Condiciones exigibles
3. Elementos que incorporan
4. Requisitos de seguridad
5. Partes principales de una caldera
6. Superficie de calefacción: superficie de radiación y de convección
7. Transmisión de calor en calderas
8. Tipos de calderas según su disposición
9. Tipos de calderas según su circulación
10. Clasificación de calderas según sus características principales

C- Combustión.

1. Tiro natural y forzado
2. Hogares en depresión y sobrepresión
3. Proceso de la combustión. Volúmenes teóricos de aire y humos
4. Chimeneas

D- Disposiciones generales constructivas en calderas pirotubulares.

1. Hogares. Lisos y ondulados
2. Cámaras de hogar
3. Tubos. Tirantes y pasadores
4. Fijación de tubos a las placas tubulares
5. Atirantado. Barras tirantes, virotillos, cartelas
6. Cajas de humos
7. Puertas de registro: hombre, cabeza, mano y expansión de gases

E- Disposiciones generales constructivas en calderas acuotubulares.

1. Hogar
2. Haz vaporizador
3. Colectores
4. Tambores y domos
5. Fijación de tubos a tambores y colectores
6. Puertas de registro y expansión de gases
7. Economizadores
8. Calentadores de aire
9. Sobrecalentadores
10. Recalentadores
11. Calderas verticales. Tubos Field. Tubos pantalla para llamas
12. Calderas de vaporización instantánea. Serpentes

F- Accesorios y elementos adicionales para calderas.

1. Válvulas de paso. Asiento y compuerta
2. Válvulas de retención. Asiento, clapeta y disco
3. Válvulas de seguridad
4. Válvulas de descarga rápida
5. Válvulas de purga continua
6. Indicadores de nivel. Grifos y columna
7. Controles de nivel por flotador y por electrodos
8. Limitadores de nivel termostático
9. Bombas de agua de alimentación
10. Inyectores de agua
11. Caballetes y turbinas para agua de alimentación
12. Manómetros y termómetros
13. Presostatos y termostatos
14. Tipos de quemadores
15. Elementos del equipo de combustión

G- Tratamiento de agua para calderas.

1. Características del agua para calderas
2. Descalcificadores y desmineralizadores
3. Desgasificación térmica y por aditivos
4. Regularización del pH
5. Recuperación de condensados
6. Régimen de purgas a realizar

H- Conducción de calderas y su mantenimiento.

1. Primera puesta en marcha: inspecciones
2. Puesta en servicio
3. Puesta fuera de servicio
4. Causas que hacen aumentar o disminuir la presión
5. Causas que hacen descender bruscamente el nivel
6. Comunicación o incomunicación de una caldera con otras
7. Mantenimiento de calderas
8. Conservación en paro prolongado

I- Reglamento de equipos a presión e ITC EP-1.

1. Parte relativa a calderas, economizadores, sobrecalentadores y recalentadores
2. Realización de pruebas hidráulicas
3. Partes diarios de operación

2. Los cursos de capacitación para la obtención del carné tendrán una duración mínima de 50 horas.

3. Las entidades que pretendan realizar cursos de capacitación deberán acreditar ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma al menos los siguientes requisitos:

- a) Disponer de los recursos humanos necesarios para la impartición de los cursos. Deberá indicarse el nombre del responsable técnico de los cursos, con indicación de su titulación y experiencia.
- b) Disponer de los recursos técnicos y materiales adecuados. Material didáctico disponible, descripción de la ubicación y características de las aulas, ...
- c) Disponer de experiencia en la impartición de cursos para formación profesional o similares, con especial referencia de los relacionados con el carné de operador de calderas.
- d) Metodología de la enseñanza con indicación de la organización de la misma y sistemas de evaluación previstos.
- e) Alumnado máximo por curso.

ANEXO III

Libro de la instalación

El libro de la instalación o el registro equivalente deberá incluir al menos la siguiente información:

1- Características de las calderas:

- Identificación (fabricante, tipo o modelo, nº de fabricación, año, ...).
- Datos técnicos (límites admisibles de funcionamiento de las calderas, datos del combustible y del equipo de combustión, ...).

2- Características de la instalación:

- Descripción de la instalación.
- Identificación de los elementos de la instalación (suministro de combustible, sistema de tratamiento de agua, evacuación de los productos de combustión, tuberías, ...).
- Identificación de los equipos consumidores (fabricante, tipo o modelo, nº de fabricación, año, ...).
- Límites admisibles de funcionamiento de la instalación.
- Características del emplazamiento de las calderas (sala o recinto, ...).
- Datos del instalador.

3- Elementos de seguridad de la instalación:

- Identificación de todos los elementos de seguridad.

4- Documentación de la instalación:

- Descripción de la documentación disponible y su localización.

5- Obligaciones del titular y del operador de la caldera:

- Texto del artículo 9 del Reglamento de equipos a presión.
- Texto del artículo 12 de la ITC EP-1.

6- Comprobaciones de funcionamiento y de seguridad:

- Comprobaciones diarias.
- Comprobaciones semanales.
- Comprobaciones mensuales.
- Otras comprobaciones.

7- Inspecciones:

- Nivel A: fechas y responsable.
- Nivel B: fechas y responsable.
- Nivel C: fechas y responsable.

8- Reparaciones o modificaciones:

- Identificación y alcance de las reparaciones de la caldera y la instalación.
- Identificación y alcance de las modificaciones de la caldera y la instalación.

ANEXO IV

Normas UNE

- UNE 9-103 Calderas revisiones periodicas.
- UNE 123001 Chimeneas. Cálculo y diseño
- UNE EN 12952 Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares.
- UNE EN 12953 Calderas pirotubulares.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA

ITC EP2

CENTRALES GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Documento 29-08-05 Rev. 2

CAPITULO I

Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. La presente Instrucción Técnica Complementaria (ITC) se aplica a la instalación, reparación e inspecciones periódicas de todos los equipos a presión incluidos en el recinto de una Central generadora de energía eléctrica de una potencia superior a 50 MW y que están contemplados en el Reglamento de equipos a presión.

Se incluyen las centrales térmicas, hidráulicas, de ciclo combinado, nucleares y las plantas de incineración de residuos sólidos urbanos.

2. Se exceptúan de la aplicación de los preceptos de la presente ITC los siguientes equipos a presión:

- a) Los extintores de incendios, que deberán cumplir los requisitos generales del Reglamento de equipos a presión.
- b) Los equipos a presión, tuberías o conjuntos que se clasifiquen en el artículo 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o los asimilados con esa clasificación según el artículo 3.2 del Reglamento de equipos a presión.
- c) Los equipos a presión transportables incluidos en el R.D. 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables.
- d) Los depósitos criogénicos incluidos en la ITC EP-4.
- e) Los aparatos diseñados específicamente para uso nuclear, cuya avería puede causar emisiones radiactivas.

3. A los equipos instalados y puestos en servicio conforme a normativas anteriores, les será de aplicación lo dispuesto en esta ITC en lo relativo a inspecciones periódicas y reparaciones.

Artículo 2. Definiciones.

La terminología a utilizar en esta I.T.C. será la que figura en el artículo 2 del Reglamento de equipos a presión y en especial las siguientes:

1. «Central generadora de energía eléctrica», el conjunto de instalaciones de proceso y auxiliares, destinadas a la producción de energía eléctrica.
2. «Equipos convencionales», los que utilizan fluidos no considerados como radiactivos según el R.D. 1836/1999.
3. «Horas de funcionamiento», las horas en que permanece acoplada la central a la red eléctrica.
4. «Arranque frío, templado y caliente», en el caso de centrales térmicas el correspondiente con los criterios que marque el fabricante de la turbina principal para la temperatura de la primera etapa durante el proceso de nueva puesta en marcha de la unidad. En otros casos lo que determine el fabricante.
5. «Horas equivalentes de funcionamiento»:
 - a) En el caso de Centrales térmicas, el resultado de sumar a las horas de funcionamiento el número de arranques fríos por 100, el número de arranques templados por 40 y el número de arranques calientes por 20. Es decir:

$$H_{ef} = H_f + (A_f \times 100) + (A_t \times 40) + (A_c \times 20)$$

Siendo: H_{ef} : Horas equivalentes de funcionamiento

H_f : Horas de funcionamiento

A_f : Arranques en frío.

At : Arranques templados

Ac : Arranques en calientes

b) En el caso de los Centrales de ciclos combinados, u otras centrales, en función de la tecnología, esta formulación será la que determine el fabricante referida a la turbina de gas, la de vapor, el generador o a la caldera de recuperación.

CAPITULO II

Instalación y puesta en servicio

Artículo 3.- Categorías.

A los efectos de su tratamiento por esta ITC, los elementos incluidos en una Central generadora de energía eléctrica u otras plantas incluidas en el artículo 1, se clasifican en:

1. ~~Aparatos~~ *Equipos normales*: Aquellos cuya temperatura de diseño sea superior a 0 °C y su presión máxima de servicio superior a 0,5 bar. A título orientativo comprenden:

- a) Calderas (principal y Auxiliar).
- b) Intercambiadores de calor (sobrecalentadores, recalentadores y economizadores).
- c) Acumuladores, calderines, separadores y otros recipientes en general.
- d) Tuberías, y accesorios de seguridad y presión.

2. ~~Aparatos~~ *Equipos especiales*: Los que reúnan algunas de las siguientes características:

Aparatos rellenos de resinas o materiales filtrantes, o con recubrimiento interior frágil o higroscópico, tales como neopreno, ebonitado, vitrificado, etc.

Artículo 4. Prescripciones de seguridad.

1. Recinto de calderas.

Las calderas de las Centrales incluidas en esta ITC, no requieren estar situadas en salas con muros de protección que las limite.

2. Distancias de seguridad.

Las distancias mínimas que se deben guardar entre el límite de propiedad del emplazamiento de la central y los equipos será como mínimo de:

- Desde la proyección de la planta del edificio de la Central donde estén las calderas al punto más cercano del límite de propiedad: 15 m.
- Desde la proyección en planta de las partes a presión de la caldera principal y sus equipos auxiliares, o de cualquier otro equipo a intemperie, al punto más cercano del límite de propiedad: 35 m.

3. Presión máxima de servicio.

Si la presión máxima de servicio (Pms) es inferior en más de un 10 % de la presión máxima admisible (PS), será necesario la presentación de un certificado extendido por el fabricante o por un Organismo de control autorizado, en el que conste la adecuación del equipo a la presión, especialmente en lo que concierne a las velocidades de salida del vapor y a la capacidad de descarga de las válvulas de seguridad.

Artículo 5. Instalación .

1. Proyecto de instalación.

A los efectos de cumplimiento de lo señalado en el artículo 4 del Reglamento de equipos a presión, la instalación de los equipos a que se refiere la presente ITC requerirá la presentación del proyecto instalación.

2. El proyecto de instalación incluirá, como mínimo, los siguientes puntos:

a) Memoria:

- Características de los equipos que componen la instalación.
- Uso a la que se destinan los equipos, con indicación de los aparatos consumidores.
- Justificación de todos los requisitos reglamentarios que le sean de aplicación.
- Identificación de la tubería y de los equipos consumidores.
- Consideración sobre la seguridad contra sobrepresiones, tamaño, ubicación y capacidad de descarga de las válvulas de seguridad.

b) Presupuesto.

c) Planos:

- Plano de situación de la caldera y equipos incluidos en la ITC.

- Plano de implantación de la caldera con indicación de dimensiones generales, distancias a riesgos, características, etc.
- Esquema de principio de la instalación con indicación de la ubicación de los accesorios de seguridad.

d) Identificación del Instalador.

Artículo 6. Puesta en servicio.

1. La puesta en servicio de los equipos e instalaciones a que se refiere la presente ITC se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 5 del Reglamento de equipos a presión y según los criterios que se fijan en el Anexo IV del mismo, con la presentación de la siguiente documentación:

- a) Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y, en su caso, de los accesorios de seguridad.
- b) Certificación de la ejecución de la instalación, realizada por empresa instaladora EIP-2 y firmada por el técnico titulado competente de la empresa.

Dada la complejidad de las instalaciones incluidas en esta ITC, se presentará igualmente:

- c) Certificación de la realización de las comprobaciones y pruebas necesarias para asegurarse de que la instalación y sus equipos se adaptan a lo señalado en el Reglamento de Equipos Presión, a las condiciones señaladas en esta ITC, al proyecto técnico presentado y de que su funcionamiento es correcto, extendida por un Organismo de control autorizado para actuar en el ámbito reglamentario de los equipos de presión.

2. Las placas de instalación e inspecciones periódicas indicadas en el Anexo II del Reglamento de equipos a presión, podrán sustituirse por la identificación en el registro de equipos del usuario, indicado en el artículo 9 del Reglamento de equipos a presión.

CAPITULO III

Inspecciones y reparaciones

Artículo 7. Inspecciones periódicas.

La periodicidad y los agentes competentes de las inspecciones periódicas serán los fijados en la tabla 2 del Anexo III del Reglamento de equipos a presión, en las siguientes condiciones:

Nivel A: Podrán ser realizadas por el usuario si dispone de los requisitos señalados en el Anexo I del Reglamento de equipos a presión para las Empresas instaladoras de categoría EIP-2.

Nivel B y C: Se podrán considerar los periodos anuales en horas equivalentes de funcionamiento, según la definición del apartado 5 del artículo 2, a razón de 8.760 horas/año y siempre que las horas equivalentes de funcionamiento se consigan en un plazo no superior a 6 años para el nivel B o 12 años para el nivel C.

Las inspecciones se realizarán atendiendo a lo indicado en el Anexo de la presente ITC.

La inspección ordinaria de las válvulas de seguridad se realizará durante la parada ordinaria de mantenimiento de las instalaciones o durante las inspecciones periódicas de los equipos a presión, con una periodicidad no superior a 6 años. Estas pruebas serán certificadas por un Organismo de control autorizado.

La presión de prueba hidrostática a la que deban realizarse las inspecciones periódicas de nivel C será, para cada caso, la que se indica en el artículo 10.

Los equipos definidos en el artículo 3 como especiales, serán considerados incluidos en el artículo 12 del reglamento de equipos a presión, a los efectos de realización de estas inspecciones periódicas.

Artículo 8.

1. Empresas reparadoras.

Las reparaciones de todos los equipos incluidos en la presente ITC serán realizadas por Empresas de la categoría ERP-2 indicada en el Anexo I del Reglamento de equipos a presión.

2. Alcance de las reparaciones.

Las reparaciones serán consideradas como "gran reparación" cuando alcanzan los siguientes niveles:

A. Calderas:

- a) La sustitución de la envolvente, cuando ésta esté sometida a presión, o de tubos con una superficie superior al 2 por 100 de la superficie total de calefacción comprendiendo en la misma

las paredes de agua, sobrecalentador y economizador.

- b) La reparación en que se vean afectados calderines o colectores, en cualquiera de sus formas y disposiciones, sea cual fuere el número de soldaduras o haya sido necesario tratamiento térmico de distensionado durante la reparación.

Se exceptúan de esta consideración de “Gran reparación”:

1. Las operaciones en que se corten tubos, o se retiren tapones de colectores para inspeccionar el estado interior de la caldera, que se conceptuarán como inspecciones. Las soldaduras realizadas por este motivo se inspeccionarán al 100 por 100 por ensayos no destructivos.
2. Las reparaciones que interesen al recalentador, dadas las más bajas condiciones de trabajo del mismo y su imposibilidad de aislamiento, a los únicos efectos de prueba hidráulica, aunque deberá asegurarse la bondad del trabajo realizado mediante una inspección por radiografías o cualquier otro ensayo no destructivo equivalente, reconocido a tal efecto, en el 100 por 100 de las soldaduras.

B. Intercambiadores de calor

- a) Las operaciones en la carcasa, en cualesquiera de las dos cámaras, cuando la longitud de soldadura interesada, expresada porcentualmente a la total, de la cámara de que se trate, supere un 10 por 100.
- b) En caso de que el equipo haya sido tratado térmicamente durante la reparación, cualquiera que sea el alcance de la misma.
- c) La sustitución del 10 por 100 de tubos.

Se exceptúan de esta consideración de “Gran reparación”:

A los únicos efectos de prueba hidráulica las reparaciones de los condensadores por sus condiciones de trabajo e imposibilidad de aislamiento.

C. Sistemas de tuberías:

Toda aquella que cumple que el número de soldaduras realizadas para unión entre tubos sea superior al 10 por 100 de las del sistema.

D. Otros equipos:

- a) Cuando la longitud de la soldadura interesada expresada porcentualmente respecto a la longitud del equipo, medida entre tangentes a los fondos (para soldaduras longitudinales) o respecto al desarrollo del perímetro (para circunferencias) iguale o supere los valores del cuadro que se incluye a continuación a excepción de las soldaduras de sellado:

Categoría IV	Categoría III		Categoría II	
	Tipo de juntas		Tipo de juntas	
Cualquier longitud reparada y diámetro de tubuladura	Soldadura longitudinal	Soldadura circunferencial	Soldadura longitudinal	Soldadura circunferencial
	15%	30%	20%	40%

- b) Cuando el aparato haya sido tratado térmicamente durante la reparación cualquiera que sea la longitud de la reparación o modificación.
- c) En el caso de intercambiadores cuando la sustitución de tubos sea igual o mayor del 15 %.

En los equipos de la categoría I ninguna reparación tendrá la consideración de “Gran reparación”.

E. Sistemas de tuberías

En este caso se define como gran reparación toda aquella que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones:

- a) Que el procedimiento de soldadura requiera tratamiento térmico o que los espesores de las tuberías a unir sean en ambas superiores a 12 mm.
- b) Que el número de las soldaduras de unión entre tubos realizados sea superior a las indicadas en la tabla siguiente, según la categoría del artículo 9.1 del Real Decreto 769/1999.

CATEGORÍA	Nº DE SOLDADURAS
III	Cualquiera
II	6
I	12

3. Manual de reparación.

Las reparaciones que sean consideradas como “gran reparación”, deberán disponer de un Manual de reparación elaborado por la Empresa reparadora en el que se incluya:

- Nombre y número de inscripción en el Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente a su domicilio social.
- Identificación del equipo y características.
- Razones que motivan su reparación.
- Descripción completa de la reparación, incluyendo planos de detalle de la misma.
- Documentos que avalen la idoneidad de los materiales de base y de aportación correspondientes a los componentes empleados en su reparación, aprobados por la empresa reparadora, Ingeniería u Organismo de control.
- Procedimiento de reparación, soldadura, tratamientos térmicos y controles, calificación de procedimientos de soldadura y soldadores, todo ello aprobado por la empresa reparadora, Ingeniería u Organismo de control.
- Plano de situación de las zonas sometidas a control por ensayos no destructivos, ensayos requeridos y extensión de los mismos.

Las placas radiográficas serán conservadas adecuadamente por el usuario durante cinco años como mínimo, a partir de la fecha de reparación del equipo.

En el caso de tuberías sometidas a gran reparación se exigirá lo indicado en los apartados anteriores, excepto el b).

La empresa reparadora de un equipo a presión es responsable de que ofrezca las garantías debidas para el fin a que se destina.

Artículo 8. 9. Inspecciones de aparatos reparados.

1. Todo equipo incluido dentro del ámbito de esta ITC y que sufra una reparación o una gran reparación, tal y como se ha definido en el artículo 8 deberá ser sometido a las siguientes inspecciones y pruebas:

- Una inspección por parte de Organismo de control autorizado para comprobar que el equipo ha sido reparado de acuerdo con la documentación contenida en el manual de reparación.
- Un examen del equipo reparado y, en su caso, una prueba de presión de valor y en las condiciones que se indican, en cada caso, en el artículo 10.

2. Si la reparación no tiene el alcance definido como gran reparación, no será necesaria la realización de la prueba hidráulica, debiendo realizar los ensayos y pruebas fijados para el nivel B, salvo que como consecuencia del resultado de las mismas el Organismo de control autorizado que las supervisa considere necesario la realización de una prueba de presión, que será realizada en las mismas condiciones que la correspondiente a gran reparación.

Si los resultados de estas inspecciones y pruebas fueran satisfactorios, en el caso de reparación no definida como gran reparación, los equipos podrán ponerse de nuevo en funcionamiento.

3. Si la reparación tiene el alcance definido como gran reparación, será necesaria la realización de las pruebas fijadas para el nivel C.

Artículo 10. Valores de presión de pruebas posteriores a la puesta en servicio.

Se estará a lo dispuesto en el Código de Diseño o en el Libro de Instrucciones del Fabricante, pero si se carece de ellos deberá cumplirse como mínimo los siguientes requisitos:

10.1. Equipos a presión, excepto calderas: El valor de la presión de prueba hidráulica será igual a 1,1 la presión máxima admisible, es decir:

$$PT = 1,1 \times PS$$

10.2. Para las calderas, incluidas las calderas de circulación forzada, de paso único, con punto de vaporización variable y partes a presión diseñadas para diferentes niveles de presión a lo largo del recorrido del flujo agua-vapor, la prueba hidráulica tendrá un valor igual a 1,1 la presión máxima de servicio, en su caso, es decir:

$$PT = 1,1 \times Pms$$

CAPITULO IV

Otras disposiciones

Artículo 11. Condiciones de operación.

La instalación dispondrá de los correspondientes procedimientos de operación y se estructurará de manera que en turnos rotativos se cubran las veinticuatro horas diarias.

El personal de operación, previamente a su incorporación al puesto y periódicamente, en su plan de formación, recibirá instrucciones específicas del Director técnico de la instalación, por escrito, sobre:

- a) Organización y procedimientos de operación.
- b) Características principales de la instalación.
- c) Reglamento de equipos a presión y de la presente ITC.
- d) Función y uso correcto de los elementos e instalaciones de seguridad y del equipo de protección personal.
- e) Consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e instalaciones de seguridad y del equipo de protección personal.
- f) Acciones a adoptar en situaciones de funcionamiento anómalo de la instalación.

Artículo 12. Mantenimiento.

1. La instalación deberá disponer de un técnico titulado competente responsable del mantenimiento general de la instalación.

2. Manual de inspección

El usuario dispondrá de un Manual de inspección, que contendrá como mínimo la descripción de la organización, el número y calificación de las personas que deben intervenir y que constituyen el servicio de inspección propio, los procedimientos detallados de inspección y el programa de inspecciones.

El programa de inspecciones deberá garantizar el cumplimiento de los plazos reglamentarios.

Además de las inspecciones periódicas indicadas en el Reglamento y en la presente ITC, deberán realizarse cuantos controles, inspecciones o pruebas se consideren necesarios para garantizar la integridad de los equipos e instalaciones. En este sentido, deberán tenerse en cuenta las indicaciones del fabricante de los equipos y los criterios de inspección de las normas de reconocido prestigio o los internacionalmente aceptados en el sector.

El usuario deberá aprovechar las paradas técnicas programadas (paradas generales de unidades para mantenimiento, cambio de catalizadores, condiciones de mercado, etc.) o provocadas por averías, para realizar inspecciones, comprobaciones o pruebas.

El servicio de inspección del usuario mantendrá informada a la Dirección de la planta, del estado de los equipos o sistemas, debiendo recomendar la puesta fuera de servicio de aquellos en los que se haya detectado que la seguridad exigible no se cumple. Expresamente, el servicio de inspección no podrá depender ni de producción ni de mantenimiento.

Igualmente, dispondrá de un programa de mantenimiento preventivo que garantice la disponibilidad y fiabilidad de todos los elementos de las instalaciones incluidas en esta ITC. Este programa estará basado en las normas de los fabricantes, en criterios de normas de reconocido prestigio o los internacionalmente aceptados en el sector y en la propia experiencia.

Artículo 13. Otros controles.

Además de las comprobaciones e inspecciones que expresamente se indican en la presente ITC, deberán realizarse al menos los siguientes controles:

- a) Control de la corrosión.

Deberá disponerse de información técnica suficiente de cada equipo a presión para conocer los márgenes de corrosión de los recipientes y tuberías de cada sistema.

Las comprobaciones deberán garantizar la comprobación de todas las partes de los sistemas teniendo en cuenta los diferentes estados físico-químicos de los fluidos o los factores geométricos.

El programa de inspección de tuberías podrá basarse en análisis predictivos que controlen la vida residual de los sistemas, debiendo realizarse los controles con antelación suficiente al agotamiento de los márgenes de corrosión. Los análisis deberán basarse preferentemente en programas informáticos que controlen la evolución de los espesores. Así mismo, podrá utilizarse la propia experiencia en sistemas similares.

Deberá tenerse en cuenta la posibilidad de existencia de corrosión bajo aislamiento o bajo tensión.

b) Control de la erosión.

Deberá tenerse en cuenta la posible erosión que pueda producirse en los sistemas por las características del fluido y su velocidad.

c) Controles especiales, en función de las características particulares que puedan presentar ciertos equipos o instalaciones.

Deberá disponerse de estudios específicos que identifiquen los riesgos particulares que puedan condicionar la integridad de los equipos a presión.

En este sentido, deberá tenerse en cuenta la posible evolución de los materiales en función de las condiciones de operación (cambios estructurales de los materiales, análisis de fluencia a altas temperaturas, fatiga, etc.).

ANEXO

Inspecciones y pruebas

1.- Consideraciones generales.

El presente Anexo define las condiciones de realización de las inspecciones y pruebas de los equipos a presión incluidos en la presente ITC.

Se hace referencia especial a la caldera como elemento principal del funcionamiento y mantenimiento de las plantas objeto de esta ITC, siendo extensibles los criterios que se fijan, en lo que sea procedente, al resto de los equipos.

Como complemento de las instrucciones y normas que fije el fabricante de los distintos elementos, se entenderán como inspección todas las actuaciones que se señalan en este apartado y en su realización se tendrá especialmente en cuenta las instrucciones que se indican en los apartados siguientes.

2.- Inspecciones.

2.1. Inspecciones visuales.

Consistirán en la inspección de la caldera y equipos a presión, tanto en el lado de humos como en el lado fluidos, observando los depósitos acumulados en sus superficies para detectar posibles anomalías de servicio y/o funcionamiento.

Posteriormente a esta inspección se procederá a la eliminación de todas las incrustaciones y depósitos que puedan impedir un examen posterior con profundidad de las partes a presión.

Una vez realizada la limpieza se efectuará otra nueva inspección visual de todos los componentes (economizadores, sobrecalentadores, etc. y placas de partición, soldaduras, roblones, fijaciones, etc.) tanto de la caldera como de otros elementos a presión. Las partes que, a juicio del inspector, puedan presentar alguna anomalía importante, tales como deformaciones, fisuras, corrosiones, desgastes, etc., se comprobarán por medios adecuados.

2.2. Ensayos suplementarios.

Cuando de la inspección visual y los antecedentes de funcionamiento de la caldera y de los equipos a presión resulten indicios razonables para sospechar que en alguna parte, elemento o componente de la misma puedan existir defectos importantes, deben de realizarse los ensayos suplementarios que el responsable de la inspección acuerde con el usuario o con el técnico designado por éste, dejando constancia escrita de los ensayos.

Sí de la inspección visual y de los ensayos suplementarios se concluyera que alguna de las partes sometidas a presión presenta deficiencias, debe procederse a la reparación o sustitución de la misma.

2.3. Deformaciones.

Si se detectan deformaciones que sobrepasan los valores máximos admisibles contemplados en el diseño, debe procederse a su reparación, sustitución o, eventualmente, a la disminución de su presión máxima de servicio, en especial en:

- a) hogares y sus uniones a las placas tubulares
- b) tambores y colectores

2.4. Virotillos y tirantes.

Deben sustituirse los virotillos y tirantes que presenten rotura o disminución de diámetro igual o superior a 2 mm.

2.5. Cartelas de refuerzo.

De observarse la rotura total o parcial de un cordón de la soldadura que une las cartelas de refuerzo de la caldera, antes de su reparación se comprobará sí, como resultado de dicha rotura, se han producido posibles fisuras o deformaciones en las chapas objeto del refuerzo o en los tubos, las cuales, en su caso, serán reparadas.

2.6. Cordones de soldadura.

Se repararán todas aquellas costuras cuyos cordones de soldadura presenten anomalías. Las soldaduras de reparación deben de responder a procedimientos reconocidos y el soldador especialista debe de estar cualificado.

2.7. Tubos, placas tubulares y colectores.

Se considerará la posibilidad de sustituir los tubos taponados y se limpiarán los que presenten obstrucciones. Se comprobarán las uniones de los tubos a las placas tubulares, especialmente en el extremo de la caja de hogar. En las calderas acuotubulares se comprobará la fijación de los tubos a los tambores y colectores especialmente en las uniones que tengan puntos de rigidez.

En el caso de tubos de calderas en contacto con los gases se procederá al corte de unas muestras de tubos desgastados, de entre los más significativos, que se someterán a una prueba de presión en taller o sustitutiva, tomando el resultado de la misma como representativo de toda la zona inspeccionada y por tanto, si no es satisfactoria, se procederá a la oportuna reparación.

2.8. Medición de espesores.

Se comprobarán todos aquellos puntos en que la inspección visual haya detectado posibles corrosiones o desgastes anormales. Sí en la inspección visual no se han observado defectos de espesor, se realizará la comprobación de puntos elegidos aleatoriamente y donde se tenga experiencia de desgastes anteriores.

Cuando el espesor del material quede por debajo del espesor de cálculo, el usuario y el inspector del Organismo de control autorizado podrán convenir la sustitución de dicho material, la reparación con un método conveniente como puede ser el recargue con soldadura, o una disminución de la presión máxima de servicio.

Cuando las inspecciones realizadas muestren que el espesor real es inferior al inicial menos el sobre-espesor previsto por corrosión, o bien señalen la presencia de discontinuidades de magnitud superior a la admitida en el diseño, se deberá proceder a:

- a) Realizar un cálculo justificativo que demuestre que ese espesor real será capaz de soportar la presión máxima de servicio durante todo el período de tiempo que transcurra hasta la fecha en que corresponda realizar la próxima inspección.
- b) Someter a prueba de presión al elemento afectado, todo ello con la supervisión de un Organismo de control autorizado.
- c) Si el resultado no es satisfactorio se procederá a su reparación.

2.9. Defectos de laminación de las chapas localizadas en la comprobación de espesores.

Se comprobará especialmente la existencia de posibles defectos de hoja de laminación, utilizando normas de reconocido prestigio o procedimientos adecuados.

Si durante la medición de espesores por ultrasonidos se detecta una disminución anormal de espesores en algún punto o zona de una chapa que no haya sido observada en la inspección visual, se comprobará si la falta de espesor detectada es puntual o bien es debida a un defecto de laminación de la chapa (hojas de laminación). Sí la utilización de ultrasonidos y examen visual dejan lugar a dudas sobre si la anomalía hallada es por falta de espesor o por hoja de laminación, se efectuará un pequeño taladro y se medirá directamente el espesor.

Sí se comprueba que el defecto es de laminación, se procederá a determinar el contorno y superficie de la hoja y sí ésta queda dentro de los límites de un círculo de 75 mm de diámetro no se tendrá en cuenta el citado defecto. Si por el contrario, la superficie de la hoja sobrepasa el límite antes indicado pero no se observa ninguna deformación anormal, se determinará el contorno, superficie y situación de la misma dejando constancia escrita al dorso o en un anexo al acta de inspección y prueba periódica, al objeto que en las revisiones sucesivas puedan comprobarse posibles deformaciones en la zona acotada, en cuyo caso se deberá de proceder a la reparación de las mismas.

Si durante las inspecciones siguientes a aquella en la cual se ha observado un defecto de laminación no se detecta deformación alguna en la zona afectada, en la siguiente revisión periódica se comprobará la superficie del contorno de la hoja y si ésta ha aumentado en más de un 20 %, deberá procederse a la reparación de la parte afectada aún cuando no se observe deformación alguna.

Los defectos de laminación situados en chapas de elementos sometidos a presión interior, no se tendrán en cuenta, excepto en las zonas donde exista algún elemento de refuerzo unido por soldadura.

2.10. Tuberías.

- a) Zonas sometidas a momentos (entronques a turbina y caldera) y pantalones:

Realización de partículas magnéticas y ultrasonidos en las soldaduras, realizando un muestreo por réplicas metalográficas en tuberías sometidas a termofluencia (fluencia a Temp > 400 °C).

- b) Resto de tubería:

En las tuberías sometidas a termofluencia (vapor principal y recalentado caliente) las soldaduras circunferenciales se someterán a inspecciones por partículas magnéticas y ultrasonidos en un 10 %

y las soldaduras longitudinales, si las hubiera, en un 20 %. La soldadura de los accesorios (soportes, instrumentación, drenajes, etc.) se controlará un 20 % por partículas magnéticas.

En las tuberías que no están sometidas a termofluencia (vapor recalentado frío, agua de alimentación, etc.) las soldaduras se someterán a inspecciones por partículas magnéticas y ultrasonidos en un 10 %, mientras que la soldadura de los accesorios se controlará en un 10 % por partículas magnéticas.

2.11. Accesorios y válvulas de seguridad.

Previo limpieza de los accesorios, se inspeccionarán los reguladores y limitadores de nivel de agua y de presión, válvula, purgadores, indicadores de nivel, espárragos, tubuladuras, tubos de conexión, etc. De existir cámaras de flotación se comprobará que su interior, así como los tubos de unión, estén limpios.

Las válvulas de seguridad se desmontarán para comprobar que sus distintos elementos no presentan anomalías y que su interior esté limpio de óxido, incrustaciones o sustancias extrañas. Se procederá a su ajuste, prueba y precintado.

La inspección y limpieza de los elementos de las válvulas de seguridad, cámaras de flotación y accesorios puede ser realizada por el fabricante o por Empresa reparadora autorizada ERP-2, previa a la visita del inspector responsable de la inspección y prueba periódica. Deberá procederse a desmontar todas las válvulas de seguridad, ajustarlas correctamente, probándolas a continuación y precintándolas. En este caso el fabricante o la Empresa reparadora extenderá un certificado acreditativo de haber efectuado las operaciones indicadas.

La comprobación del funcionamiento de los elementos indicados, así como la regulación y precinto de las válvulas de seguridad, será necesariamente certificada por el inspector del Organismo de control autorizado. En el caso de las válvulas de seguridad de calderas, estas inspecciones además se realizarán conjuntamente con la prueba de presión y en su defecto con prueba por medio de equipo hidráulico sustitutivo.

2.12. Manómetros y termómetros.

Todos los termómetros, manómetros y detectores de presión se comprobarán y calibrarán con un elemento patrón.

2.13. Conductos y cajas de humos.

Se examinarán los conductos y cajas de humos cuyas chapas no estén sujetas a presión, no admitiendo chapas con espesor menor de 2 mm.

2.14. Obra refractaria.

Se comprobará el buen estado de la obra refractaria de la cámara de combustión, solera, cámara del hogar, cenicero, etc., sustituyendo aquellas partes defectuosas.

3. Pruebas de presión.

3.1. Procedimiento de prueba de presión.

Se establecerá de conformidad con las normas e instrucciones del fabricante, comprendiendo una descripción detallada del mismo, así como:

- a) Condiciones de prueba
- b) Equipos necesarios para la ejecución de la prueba.
- c) Aparatos de medida y control, debidamente contrastados y con una sensibilidad adecuada.
- d) Sistema de llenado y vaciado y tiempo de mantenimiento de la prueba.
- e) Indicación de los puntos en los que se deberá extremar la atención

3.2. Requisitos de seguridad durante las pruebas de presión.

Antes de llevar a cabo las pruebas se comprobará que el equipo para pruebas es correcto y que las conexiones son adecuadas a las presiones máximas que se van a alcanzar, así como que se han dispuesto las medidas de seguridad suficientes para evitar que se sobrepase la presión de prueba, que en ningún momento se podrá estar por debajo de la temperatura señalada por el fabricante y que no se puedan dañar los elementos internos del aparato.

3.3. Prueba hidráulica.

Antes de llenar con agua se procederá a comprobar que las estructuras y fundaciones que sustenten el aparato o sistema están en condiciones de resistir la carga a que van a ser sometidas, y se colocarán bridas ciegas o tapones roscados, según proceda, en válvulas de salida de vapor o de seguridad.

Se cuidará que el personal se mantenga alejado durante el desarrollo de la prueba, de los fondos, tapas, piezas roscadas y se evitará la presencia de personas ajenas a la prueba.

Los manómetros se instalarán fuera de la proyección vertical y se preferirá situarlos lateralmente o en posición superior.

Durante el llenado de agua se cuidará ventear bien el circuito para evitar que queden cámaras de aire.

Debido a la elevada energía almacenada en la prueba hidráulica se tomarán precauciones especiales cuando la presión de prueba sea superior a 80 bar o si el producto de la presión de prueba (PT) en bar por el volumen (V) en litros es superior a 10.000.000 para lo cual es necesario hacer un plan detallado de secuencia de la misma, tiempo de duración y distancia mínima de seguridad.

En todo caso la subida de presión se hará gradualmente hasta el valor de prueba, con un tiempo de permanencia no inferior a 15 minutos una vez alcanzada la estabilidad. No se requerirá la inspección visual cercana en busca de fugas en esta primera etapa. Se reducirá entonces a la presión máxima de servicio (P_{ms}) y se inspeccionará cuidadosamente. La temperatura del metal no debe ser inferior a un límite prefijado en cada caso en función de la resistencia o rotura frágil del material.

La temperatura del fluido de prueba no deberá alcanzar los valores que constituyan riesgos de accidente para las personas que realicen la inspección y prueba.

Sí durante la prueba hidráulica se observan fugas de fluido, se hará descender la presión y se efectuarán las reparaciones necesarias para eliminarlas, iniciando de nuevo la prueba.

3.4. Prueba neumática.

En caso de no poder realizar la prueba de presión hidráulica, podrá realizarse una prueba neumática.

Por revestir un mayor riesgo la realización de esta prueba, previamente deberá hacerse una inspección visual del equipo y se tendrá en cuenta:

- a) Deberá hacerse siempre un plan detallado de las etapas de su desarrollo con tiempos de mantenimiento de las presiones durante cada etapa, definiendo, asimismo, las distancias mínimas de seguridad.
- b) Durante el desarrollo de la prueba se señalará la zona por la cual no se permitirá la circulación de personal ajeno a la misma.
- c) Todas las comprobaciones indicadas anteriormente deberán ser realizadas por personal técnico competente del ejecutante de la prueba.

4. Niveles de inspección y prueba

Los niveles de inspección de los distintos equipos a presión serán realizados de acuerdo con lo señalado en el Anexo III del Reglamento de equipos a presión, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

4.1. Nivel A.

Se realizará una inspección visual de los equipos, entendiendo que no será necesario el descalorifugado o eliminación de cualquier revestimiento del equipo a presión para su realización a menos que existan evidencias de anomalías que se encuentren ocultas bajo el mismo.

La inspección, en el caso de la caldera, incluirá además las siguientes comprobaciones:

- a) Existencia y actualización de la documentación correspondiente al mantenimiento y operación, así como de la calidad del agua.
- b) Funcionamiento de los elementos de operación y de alguna de las seguridades, provocando su intervención (p.e. válvula de seguridad eléctrica).
- c) Mantenimiento de las condiciones de emplazamiento de la caldera y de las instrucciones de seguridad.
- d) Estanqueidad del circuito de gases.
- e) Inspección visual de los elementos que utilizan el fluido de la caldera.

4.2. Nivel B.

Además de lo indicado para la inspección de Nivel A, se realizará una inspección completa de la documentación y del estado de la caldera y partes a presión, de acuerdo con:

- a) Comprobación de la documentación de la caldera y de la placa de instalación e inspecciones periódicas (certificado de instalación, proyecto, declaración de conformidad o certificado de fabricación, instrucciones de funcionamiento, marcas de la caldera, etc.).
- b) Inspección de los elementos de la caldera de acuerdo con un muestreo representativo de aquellas

partes que en función del historial y de la experiencia del usuario, como del Organismo de control autorizado, estén sometidos a una mayor probabilidad de fallo; el alcance de la misma estará determinado por ambas partes, no siendo menor de un 20 % de la instalación. En caso de que se detectasen anomalías importantes se ampliaría el margen de actuación hasta corroborar que desaparezcan los defectos. Se considerará:

- Inspección visual previa y posterior a la limpieza.
- Ensayos suplementarios.
 - Medidas de espesores por ultrasonidos (US) en zonas sometidas a pérdidas de material por corrosión y/o erosión.
 - Localización de fisuras en zonas sometidas a rigidez y/o fatiga por Líquidos Penetrantes (LP) y/o Partículas Magnéticas (PM).
 - Determinación de la degradación en elementos sometidos a alta temperatura por ensayos tipo Medida de capa de magnetita y/o réplica metalográfica (RM).
 - Radiografías en aquellas zonas en que se requieran.
- Deformaciones.
- Virotillos y tirantes.
- Cartelas de refuerzo.
- Cordones de soldadura y roblones
- Tubos, placas tubulares y colectores.
- Medición de espesores y comprobación de defectos de laminación en chapas
- Tuberías
- Accesorios y válvulas de seguridad.
- Manómetros y termómetros.
- Conductos y cajas de humos.
- Obra refractaria.

c) Ensayo de funcionamiento:

- Regulación y precinto de las válvulas de seguridad..
- Comprobación de los automatismos de regulación.
- Automatismos de seguridad.

4.3. Nivel C.

Además de lo indicado para la inspección de Nivel B, se realizará la prueba hidráulica de acuerdo con el apartado 3.3 de este Anexo.

La inspección incluirá las siguientes comprobaciones:

a) Comprobación de la documentación.

b) Inspección de los elementos de la caldera y partes a presión.

c) En las calderas pirotubulares se efectuarán los siguientes ensayos no destructivos por medio de líquidos penetrantes o partículas magnéticas:

- El 100% de la soldadura unión del hogar con la placa posterior o con la placa tubular de la cámara del hogar.
- El 100% de las soldaduras del tubo hogar.
- El 50% de la unión de la placa posterior con los tubos del primer paso, si el combustible es gaseoso y el 10% para el resto de los combustibles.
- El 100% de la unión de los virotillos a la cámara del hogar y a la placa tubular posterior, cuando el combustible sea gaseoso y el 50% en el resto de los combustibles.

d) Prueba hidráulica.

e) Ensayo de funcionamiento.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA
ITC EP- 3
SOBRE REFINERÍAS DE PETRÓLEOS Y PLANTAS PETROQUÍMICAS

Documento 29-08-05 Rev.2

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.

1. La presente Instrucción Técnica Complementaria (ITC) se aplica a la instalación, inspecciones periódicas y reparaciones de todos los equipos a presión incluidos en el Reglamento de equipos a presión instalados en refinerías de petróleo y plantas petroquímicas.

2. Se excluyen de la presente ITC:

- a) Las botellas de gas para aparatos respiratorios incluidas en la ITC EP-5.
- b) Los equipos a presión transportables incluidos en el Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo.
- c) Los extintores, que deberán cumplir los requisitos generales del Reglamento de equipos a presión.
- d) Los oleoductos, gasoductos y redes de distribución urbana.
- e) Las tuberías de conducción hacia otra instalación externa, desde el último dispositivo de aislamiento situado dentro de los límites de la empresa, incluido dicho dispositivo, que deberán cumplir los requisitos del Reglamento de equipos a presión.
- f) Las carcasas o envolventes de elementos dinámicos.
- g) Los equipos a presión del artículo 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según el artículo 3.2 del Reglamento de equipos a presión.
- h)

Artículo 2.- Definiciones.

A los efectos de la presente ITC se entiende por:

1. « Refinería de petróleo», el conjunto de instalaciones de proceso y auxiliares destinadas al refino, trasiego y almacenamiento de crudo de petróleo y sus productos derivados.

2. «Planta petroquímica», el conjunto de instalaciones de proceso y auxiliares que utilizan como materia prima fracciones petrolíferas, gas natural o productos elaborados a partir de éstos.

3. «Sistema», el conjunto de equipos normalmente conectados en secuencia de proceso y susceptibles de ser probados conjuntamente.

4 «Equipos especiales», los que correspondan a alguna de las siguientes características:

- a) Los rellenos de catalizador o con recubrimiento interior frágil o higroscópico, tales como refractario, vitrificado, ebonitado, esmaltado, etc.
- b) Los sometidos a temperatura de servicio menor o igual a 0°C en sistemas de fluidos no corrosivos.
- c) Los incluidos en instalaciones provisionales, tales como plantas piloto, laboratorios de investigación y control, etc.
- d) Los sometidos a vacío (con presión inferior a la atmosférica en condiciones normales de funcionamiento) en los que pueda existir presión en condiciones excepcionales o se realicen pruebas de presión o estanquidad con valores superiores a 0,5 bar

5. «Inspector propio», el personal técnico competente designado por el usuario o contratado, con experiencia en la inspección de equipos a presión de refinerías o plantas petroquímicas.

6. «Prueba de estanquidad», la comprobación de la hermeticidad de un equipo a presión o sistema, así como de las conexiones o de los elementos desmontables, en condiciones de utilización.

CAPÍTULO II Instalación y puesta en servicio

Artículo 3.- Clasificación de recipientes.

Los recipientes a presión que de acuerdo con el artículo 9 de Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, se clasifiquen en la categoría IV, a efectos de la presente ITC, se clasificarán atendiendo a su peligrosidad, según el potencial de riesgo correspondiente al producto de la presión máxima admisible (PS en bar) por el volumen (V en litros), en las siguientes categorías:

- Categoría IV-a: Potencial de riesgo menor de 10.000 con fluidos del tipo 1 o de 25.000 con fluidos del tipo 2.
- Categoría IV-b: Potencial de riesgo entre 10.000 y 50.000 con fluidos del tipo 1 o entre 25.000 y 300.000 con fluidos del tipo 2.
- Categoría IV-c: Potencial de riesgo mayor de 50.000 con fluidos del tipo 1 o de 300.000 con fluidos del tipo 2

Los recipientes a presión, a efectos de la presente ITC, se clasificarán atendiendo a su peligrosidad con los siguientes criterios:

1. Potencial de riesgo.

Los recipientes se clasificarán según el producto de la presión máxima admisible (PS en bar) por el volumen (V en m³):

- Potencial 1: Mayor o igual a 1.000.
- Potencial 2: Mayor o igual a 300 y menor de 1.000.
- Potencial 3: Mayor o igual a 25 y menor de 300.
- Potencial 4: Mayor o igual a 10 y menor de 25.
- Potencial 5 : Menor de 10.

2. Características de los fluidos.

Según las características de los fluidos con los que operan los equipos, se clasificarán:

- Grupo 1.1: Fluidos inflamables en forma de vapores, líquidos, gases y sus mezclas, a temperatura máxima de servicio Tms igual o superior a 200°C; gases o líquidos clasificados como muy tóxicos e hidrógeno a cualquier temperatura en concentraciones superiores al 75% en volumen.
- Grupo 1.2: Otros fluidos peligrosos contemplados en el grupo 1 del artículo 9 del Real Decreto 769/1999 y que no se clasifiquen en el grupo anterior.
- Grupo 2.1: Gases no peligrosos contemplados en el grupo 2 del artículo 9 del Real Decreto 769/1999 (vapor de agua, gases inertes, inoocuos, aire, ...).
- Grupo 2.2: Otros fluidos no peligrosos que no se clasifiquen en el grupo anterior.

3. Clases de equipos.

Mediante la combinación del potencial de riesgo y de las características de los fluidos, los recipientes de la presente ITC se clasificarán:

Potencial de riesgo	Características de los fluidos			
	1.1	1.2	2.1	2.2
1	Clase 1	Clase 1	Clase 1	Clase 2
2	Clase 1	Clase 2	Clase 2	Clase 3
3	Clase 2	Clase 3	Clase 3	Clase 4
4	Clase 3	Clase 4	Clase 4	Clase 5
5	Clase 4	Clase 5	Clase 5	Clase 5

Artículo 4.- Instalación.

1. Proyecto de instalación.

A los efectos del artículo 4.3 de Reglamento de equipos a presión, requerirán proyecto de instalación, las que incluyan recipientes a presión de las Clases 1 o 2 del artículo 3.3.

El proyecto deberá incluir información sobre:

- a) Descripción del proceso que se realiza en la instalación.
- b) Datos del instalador y copia de su inscripción.
- c) Características técnicas de los recipientes:
 - Volumen total de las partes a presión y si procede, volúmenes de las cámaras interiores o volumen de agua a nivel medio.
 - Presión máxima admisible (PS), temperatura máxima admisible (TS), presión máxima de servicio (Pms), temperatura máxima de servicio (Tms), presión de precinto (Pt), presión de prueba de fabricación y de las posteriores periódicas.
 - Fluido contenido.
 - Material de la envolvente.
 - Elementos de seguridad y características de los mismos.
 - Elementos auxiliares y características de los mismos.
 - En su caso, otras características técnicas relevantes.
- d) Datos del fabricante de cada equipo a presión.
- e) Relación nominal de todos equipos a presión incluidos en la instalación.
- f) Presupuesto.
- g) Planos:
 - General de cada equipo o del conjunto en el que esté integrado.
 - De emplazamiento de los recipientes, incluyendo zonas colindantes, con indicación de riesgos.
 - Del conjunto de la instalación.
 - Esquema de principio de la instalación.

2. Instalaciones que no requieren proyecto de instalación.

Las instalaciones que de acuerdo con el apartado anterior no requieran la presentación de proyecto de instalación, se tramitarán según lo indicado en el apartado 3 del Anexo II del Reglamento de equipos a presión.

3. Empresas instaladoras

Las instalaciones de todos los equipos incluidos en la presente ITC serán realizadas por empresas de la categoría EIP-2 indicada en el Anexo I del Reglamento de equipos a presión.

Artículo 5.- Puesta en servicio.

- 1. La puesta en servicio de los equipos a presión o instalaciones a que se refiere la presente ITC se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 5 del Reglamento de equipos a presión.
- 2. Las empresas instaladoras serán responsables de la ejecución de las instalaciones. En caso de que el diseño haya sido realizado por ingenierías o por el usuario, éstas serán las responsables del mismo y deberán hacerlo constar en el Certificado de instalación indicado en el Anexo IV del Reglamento de equipos a presión.
- 3. Las placas de instalación e inspecciones periódicas indicadas en el Anexo II del Reglamento de equipos a presión, podrán sustituirse por la identificación en el registro de equipos del usuario, indicado en el artículo 9 del Reglamento de equipos a presión.

CAPÍTULO III
Inspecciones periódicas y reparaciones

Artículo 6.- Inspecciones periódicas.

- 1. Las inspecciones periódicas se realizarán atendiendo a los criterios indicados en el Anexo I.
- 2. Las inspecciones y pruebas a las que deben someterse los recipientes se realizarán atendiendo a la clasificación expresada en el artículo 3.3 de la presente ITC, por los agentes y con las periodicidades máximas siguientes:

Nivel de inspección (Anexo I de la presente ITC y Anexo III del Reglamento)	AGENTE Y PERIODICIDAD			
	Categoría del equipo y grupo de fluido			
	I-2, II-2 y III-2	I-1, II-1, III-1 y IV-a	IV-b	IV-c
Nivel A	Inspector propio	Inspector propio	Inspector propio	Inspector propio

	6 años	5 años	4 años	4 años
Nivel B	Inspector propio 12 años	Inspector propio 10 años	O.C.A. 8 años	O.C.A. 6 años
Nivel C	No obligatorio	No obligatorio	No obligatorio	O.C.A. 12 años

AGENTE Y PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS DE RECIPIENTES			
Clasificación del recipiente (artº 3.3)	Nivel de inspección (Anexo I)		
	A	B	C
Clase 1	Inspector propio 4 años	O.C.A. 6 años	O.C.A. 12 años
Clase 2	Inspector propio 4 años	O.C.A. 8 años	O.C.A. 16 años
Clase 3	Inspector propio 6 años	Inspector propio (*) 10 años	No requiere
Clase 4	Inspector propio 6 años	Inspector propio 12 años	No requiere
Clase 5	Inspector propio 8 años	No requiere	No requiere

(*) En caso de equipos especiales, las inspecciones de nivel B de la clase 3 se realizarán por OCA.

3. Las tuberías que correspondan a unidades de proceso con diámetro superior a DN 50 y cuyo valor de PS.DN > 1.000 deberán ser inspeccionadas al menos con el nivel B por los agentes y con las periodicidades máximas que se indican, no siendo obligatorio realizar la de nivel C.

Nivel de inspección (Anexo I de la presente ITC y Anexo III del Reglamento)	Grupo de fluido	
	1	2
Nivel A B	6 años, Inspector propio	12 años Inspector propio

AGENTE Y PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS DE TUBERÍAS			
Nivel de inspección (Anexo I)	Grupo de fluido (artº 3.2)		
	1.1	1.2	2.1 y 2.2
Nivel B	Inspector propio 5 años	Inspector propio 10 años	Inspector propio 12 años

4. Excepcionalmente, las inspecciones de nivel B y C de esferas o depósitos de almacenamiento de gases licuados del petróleo se realizarán conjuntamente y tendrán una periodicidad máxima de 10 años.

5. Además de las inspecciones periódicas, deberán realizarse cuantos controles, inspecciones o pruebas se consideren necesarios para garantizar la integridad de los equipos e instalaciones.

Cuando en las inspecciones periódicas, así como en las inspecciones adicionales realizadas por el usuario, se descubran corrosiones o daños se deberá seguir su evolución mediante las inspecciones del usuario en las paradas de las instalaciones para decidir, a la vista de la corrosión y del estado del aparato, si procede realizar una reparación.

6. Cuando por la experiencia adquirida en la realización de inspecciones periódicas, determinados equipos no presenten problemas de utilización, envejecimiento, o mediante técnicas especiales de ensayos no destructivos que aporten seguridad equivalente podrá autorizarse, de acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de equipos a presión, la modificación de los niveles de inspección o los plazos, con el correspondiente informe favorable de un Organismo de control autorizado.

7. Los recipientes existentes excluidos de la ITC MIE AP 6, que por aplicación de la presente ITC deban realizar inspecciones periódicas, podrán clasificarse como de clase 5.

Artículo 7.- Reparaciones.

1. Empresas reparadoras.

Las reparaciones de todos los equipos incluidos en la presente ITC serán realizadas por Empresas de la categoría ERP-2 indicada en el Anexo I del Reglamento de equipos a presión.

2. Alcance de las reparaciones.

Las reparaciones que afecten a una parte importante del equipo serán consideradas como “gran reparación”, atendiendo a los criterios indicados en el siguiente apartado.

Cuando se trate de reparaciones que afecten a partes sometidas a presión cuya amplitud no alcance el rango de “gran reparación”, se realizarán por el usuario las comprobaciones necesarias, debiendo someterse al equipo a la correspondiente prueba hidrostática o a los ensayos no destructivos que se consideren adecuados.

3. Gran reparación.

3.1. Se considera que una reparación en la envoltura de recipientes, columnas, reactores e intercambiadores, alcanza la categoría de “gran reparación” cuando corresponda a alguno de los siguientes casos:

- Cuando la longitud de la soldadura interesada, expresada porcentualmente respecto a la longitud del equipo, medida entre tangentes a los fondos para soldaduras longitudinales y al desarrollo del perímetro para las circunferenciales, iguale o supere los valores del cuadro indicado en éste apartado. Quedan exceptuadas las soldaduras de sellado y todas aquellas otras que no afecten adversamente a las características mecánicas y metalúrgicas de los elementos resistentes del aparato.
- Cualquiera que sea su extensión en aparatos sometidos a vacío, excepto los que contengan fluidos incombustibles o no formadores de mezclas explosivas.
- En los recipientes de las clases 3 y 4 no se considerarán como gran reparación las realizadas en las tubuladuras o los recargues de soldadura.

Categoría IV-c	Categoría IV-b	
Cualquier longitud reparada y diámetro de tubuladura	Tipo de juntas	
	Soldadura longitudinal	Soldadura circunferencial
	15%	30%

Clase 1 y 2	Clase 3 ^a		Clase 4 ^a	
Cualquier longitud reparada y diámetro de tubuladura	Tipo de juntas		Tipo de juntas	
	Soldadura longitudinal	Soldadura circunferencial	Soldadura longitudinal	Soldadura circunferencial
	15%	30%	20%	40%

3.2. Además de lo indicado en el apartado anterior, se considerará gran reparación en los siguientes casos:

- Aerorrefrigerantes.
La sustitución del 10 por 100 de los tubos o reparación en cabezales que requieran soldadura.
- Hornos.
Sustitución de una longitud de tubos superior al 10 por 100 del desarrollo total del circuito tubular.
- Calderas y equipos de producción de vapor sometidos a llama.
Sustitución de una longitud de tubos superior al 10 por 100 del desarrollo total del circuito tubular.
- Tuberías.
En este caso se define como “gran reparación” toda aquella que cumpla las siguientes condiciones simultáneamente:
 - Que en el procedimiento de soldadura se incluya tratamiento térmico o que los espesores de las tuberías a unir sean ambos superiores a 12 milímetros.
 - Que el número de soldaduras de unión entre tubos realizadas sea superior a las indicadas en la tabla siguiente:

Categoría s/ R.D. 769/1999	Número de soldaduras

III	Cualquiera
II	6
I	12

- e) Casos no tipificados.
En los equipos de la clase 5 ninguna reparación tendrá consideración de gran reparación.

3.3. Manual de reparación.

Las reparaciones que sean consideradas como “gran reparación”, de acuerdo con lo indicado en apartado anterior, deberán disponer de un Manual de reparación elaborado por la Empresa Reparadora en el que se incluya:

- Número de inscripción en el Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente a su domicilio social.
- Identificación del recipiente, características y clasificación, de acuerdo con esta ITC.
- Razones que motivan su reparación.
- Descripción completa de la reparación, incluyendo planos de detalle de la misma.
- Documentos que avalen la idoneidad de los materiales de base y de aportación correspondientes a los componentes empleados en su reparación, aprobados por la empresa reparadora, Ingeniería u Organismo de control.
- Procedimiento de reparación, soldadura, tratamientos térmicos y controles, calificación de procedimientos de soldadura y soldadores, todo ello aprobado por la empresa reparadora, Ingeniería u Organismo de control.
- Plano de situación de las zonas sometidas a control por ensayos no destructivos, ensayos requeridos, extensión de los mismos y resultados.
Las placas radiográficas serán conservadas adecuadamente por el usuario durante cinco años como mínimo, a partir de la fecha de reparación del equipo.
- Certificado de ensayos y pruebas realizadas durante la reparación suscritos por el técnico titulado competente de la empresa reparadora, que puede ser propio o contratado.
- Acta de prueba de presión suscrita por un Organismo de control..

En el caso de tuberías sometidas a gran reparación se exigirá lo indicado en los apartados anteriores, excepto el b).

La empresa reparadora de un equipo a presión es responsable de que ofrezca las garantías debidas para el fin a que se destina.

3.4. Todo equipo que sufra una “gran reparación”, deberá ser sometido a las siguientes inspecciones y pruebas:

- Una inspección por parte de la Empresa Reparadora para comprobar que el equipo ha sido reparado de acuerdo con la documentación contenida en el expediente de reparación.
- Un examen del aparato reparado y una prueba de presión de valor y condiciones iguales a las de la primera prueba por parte de un Organismo de control.

Si los resultados de estas inspecciones y pruebas fueran aceptables, el equipo reparado podrá ponerse en servicio.

CAPÍTULO IV Otras disposiciones

Artículo 8.- Obligaciones de los usuarios.

Además de las obligaciones indicadas en el artículo 9 del Reglamento de equipos a presión, el usuario deberá disponer de :

1. Mantenimiento.

El usuario deberá realizar un mantenimiento que garantice la disponibilidad y fiabilidad de todos los elementos de las instalaciones incluidas en la presente ITC.

Este mantenimiento estará basado en las instrucciones de los fabricantes y en la propia experiencia, debiendo realizarse con la periodicidad que se estime necesaria.

2. Manual de inspección

El usuario dispondrá de un Manual de inspección, que contendrá como mínimo la descripción de la organización, el número y calificación de las personas que deben intervenir, los procedimientos detallados de inspección y el programa de inspecciones

El programa de inspecciones, deberá garantizar el cumplimiento de los plazos reglamentarios.

Además de las inspecciones periódicas indicadas en el Reglamento y en la presente ITC, deberán realizarse cuantos controles, inspecciones o pruebas se consideren necesarios para garantizar la integridad de los equipos e instalaciones. En este sentido, deberán tenerse en cuenta las indicaciones del fabricante de los equipos y los criterios de inspección de las normas de reconocido prestigio o los internacionalmente aceptados en el sector.

El usuario deberá aprovechar las paradas técnicas programadas (paradas generales de unidades para mantenimiento, cambio de catalizadores, condiciones de mercado, ...) o provocadas por averías, para realizar inspecciones, comprobaciones o pruebas.

El servicio de inspección del usuario mantendrá informada a la Dirección de la refinería o de la planta petroquímica del estado de los equipos o sistemas, debiendo recomendar la puesta fuera de servicio de aquellos en los que se haya detectado que la seguridad exigible no se cumple. Expresamente, el servicio de inspección no podrá depender ni de producción ni de mantenimiento.

3. Otros controles.

Además de las comprobaciones e inspecciones que expresamente se indican en la presente ITC, deberán realizarse al menos los siguientes controles:

a) Control de la corrosión.

Deberá disponerse de información técnica suficiente de cada equipo a presión para conocer los márgenes de corrosión de los recipientes y tuberías de cada sistema.

Las comprobaciones deberán garantizar la comprobación de todas las partes de los sistemas teniendo en cuenta los diferentes estados físico-químicos de los fluidos o los factores geométricos.

El programa de inspección de tuberías podrá basarse en análisis predictivos que controlen la vida residual de los sistemas, debiendo realizarse los controles con antelación suficiente al agotamiento de los márgenes de corrosión. Los análisis deberá basarse preferentemente en programas informáticos que controlen la evolución de los espesores. Así mismo, podrá utilizarse la propia experiencia en sistemas similares.

Deberá tenerse en cuenta la posibilidad de existencia de corrosión bajo aislamiento o bajo tensión.

b) Control de la erosión.

Deberá tenerse en cuenta la posible erosión que pueda producirse en los sistemas por las características del fluido y su velocidad.

c) Controles especiales, en función de las características particulares que puedan presentar ciertos equipos o instalaciones.

Deberá disponerse de estudios específicos que identifiquen los riesgos particulares que puedan condicionar la integridad de los equipos a presión.

En este sentido, deberá tenerse en cuenta la posible evolución de los materiales en función de las condiciones de operación (cambios estructurales de los materiales, análisis de fluencia a altas temperaturas, ...).

ANEXO I

Inspecciones periódicas

En la aplicación de la presente ITC deberá tenerse en cuenta lo indicado en el Anexo III del Reglamento de equipos a presión, con los siguientes criterios:

1. Nivel de inspección A (Inspección exterior en servicio).

Además de lo indicado en el Anexo III del Reglamento de equipos a presión, deberá realizarse una comprobación de espesores por ultrasonido y /o cualquier ensayo no destructivo que se considere necesario. En caso de equipos cuya temperatura del metal no permita la realización de dichos ensayos, deberán realizarse las comprobaciones que se consideren adecuadas o justificar su no realización en un plazo no superior a un año del establecido.

2. Nivel de inspección B (Inspección interior fuera de servicio).

Consistirá, al menos, en una completa inspección visual interna y comprobación de espesores de todas las partes sometidas a presión. Si de esta inspección resultase que hay motivos razonables para aumentar el control, se aplicarán los ensayos no destructivos que se consideren necesarios.

Cuando una inspección interior no se pueda llevar a cabo por imposibilidad física o razones técnicas justificables se sustituirá por una prueba de presión o por los ensayos no destructivos necesarios que garanticen una seguridad equivalente.

En el caso de tuberías, no será necesario realizar la inspección interna, debiendo realizarse las comprobaciones con la instalación fuera de servicio.

3. Nivel de inspección C (Prueba de presión).

Los equipos sometidos a vacío no requerirán la realización de la prueba hidrostática.

4. En la realización de las inspecciones se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

4.1 Fluido de la prueba.

Para la prueba a presión hidrostática se utilizará normalmente agua a la temperatura ambiente. Durante la prueba la temperatura del agua no será inferior a 10° C.

Cuando el diseño del equipo fije la naturaleza, calidad y temperatura del fluido de prueba, las pruebas de presión se harán de acuerdo con lo establecido, adoptándose todas las precauciones pertinentes.

Entre otras, se consideran como razones técnicas justificativas para el cambio de fluido de prueba o sustitución de la misma las siguientes:

- a) Dudas razonables en la resistencia estructural de cimientos o fundaciones.
- b) Efecto perjudicial del fluido en elementos internos o paredes del aparato.
- c) Dificultades de secado del circuito, de drenaje o venteo.
- d) Dificultad material para realizar la prueba hidrostática.

4.2 Presión de prueba.

- a) El valor de la presión de prueba (P_p) será el indicado por el fabricante del equipo, o en su defecto el de la prueba hidrostática de fabricación, no pudiendo superarse el 90 por 100 del límite elástico del material a la temperatura de prueba para los esfuerzos primarios de membrana.

Como excepción, cualquier reducción de los valores de presión de prueba deberá ser justificada técnicamente; previo informe favorable de un O.C.A., para su aprobación por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma.

- b) En caso de equipos sometidos a vacío deberá dedicarse atención especial a la estanquidad de los mismos, por lo que cuando se lleve a cabo una inspección de nivel B deberá realizarse una prueba de estanquidad antes de su puesta en servicio.

Los equipos sometidos a vacío que contengan fluidos incombustibles o no formadores de mezclas explosivas están exentos de estas pruebas.

- c) Equipos con temperatura de servicio menor o igual a 0° C en sistemas con fluidos no corrosivos.

Los equipos que funcionen en unas condiciones de utilización bajo las cuales la experiencia demuestra que no se originan problemas de corrosión interior se le aplicarán los requisitos siguientes:

- Los equipos se someterán a la primera prueba de presión hidrostática, quedando exentos de las siguientes pruebas periódicas de nivel B y C, salvo que por otras causas tengan que ser puestos fuera de servicio para reparación. En este caso se hará inspección visual de la zona reparada y se someterá éste a una prueba de presión.

- En cualquier caso los inspectores propios harán inspecciones periódicas de nivel A, con el fin de conocer el estado de las zonas donde puede haber corrosión exterior y donde se concentran los mayores esfuerzos.

- d) El procedimiento de prueba de presión será el indicado por el fabricante del equipo, o en su defecto contemplará una descripción detallada del mismo así como:

-Condiciones de prueba.

-Equipos necesarios para la ejecución de la prueba.

-Aparatos de medida y control, debidamente contrastados y con una sensibilidad adecuada. Se procurará que la lectura se sitúe en el tercio central de la escala del aparato.

-Sistemas de llenado y vaciado y tiempo de mantenimiento de la presión de prueba.

-Indicación de los puntos en los que se deberá extremar la atención.

5. Requisitos de seguridad durante las pruebas.

Durante la realización de los ensayos y pruebas deberán observarse unas estrictas condiciones de seguridad para evitar que las actuaciones a realizar puedan provocar accidentes.

Antes de llevar a cabo las pruebas de presión se comprobará que el equipo para pruebas es correcto y que las conexiones son adecuadas a las presiones máximas que se van a alcanzar, así como que se han dispuesto las medidas de seguridad suficientes para evitar sobrepasar la presión de prueba, ni en ningún momento estar por debajo de la temperatura señalada en el diseño, ni dañar los elementos internos del aparato.

5.1 Prueba hidrostática.

Antes de llenar con agua se procederá a comprobar que las estructuras y fundaciones que sustenten el equipo o sistema están en condiciones de resistir la carga a que van a ser sometidas.

Se cuidará que el personal se mantenga alejado durante el desarrollo de la prueba de los fondos, tapas, piezas roscadas y se evitará la presencia de personas ajenas a la prueba.

Los manómetros se instalarán fuera de la proyección vertical y se preferirá situarlos lateralmente o en posición superior.

Durante el llenado de agua se cuidará ventear bien el circuito para evitar que queden cámaras de aire o vapor.

Debido a la elevada energía almacenada en la prueba hidrostática se tomarán precauciones especiales cuando la presión de prueba sea superior a 80 bares o si el producto de la presión de prueba (Pp) en bares por el volumen (V) en metros cúbicos es superior a 10.000, para lo cual es

necesario hacer un plan detallado de secuencia de la misma, tiempo de duración y distancia mínima de seguridad.

En el caso de no poder mantener la distancia mínima de seguridad que se indique en el plan, ésta deberá sustituirse por otra norma de seguridad complementaria, que deberá someterse a aprobación del Órgano competente de la Comunidad Autónoma.

5.2 Prueba neumática.

Esta prueba reviste un mayor riesgo que la prueba hidrostática por lo que previamente deberá hacerse una inspección del aparato.

Deberá hacerse siempre un plan detallado de las etapas de su desarrollo, con tiempos de mantenimiento de las presiones durante cada etapa, definiendo asimismo la distancia mínima de seguridad.

Durante el desarrollo de la prueba se señalará la zona por la cual no se permitirá la circulación de personal ajeno a la misma.

6 Inspecciones del usuario.

- a) El usuario dispondrá del personal, medios y organización adecuados propios o contratados para realizar las inspecciones y controles necesarios durante la vida de los equipos o sistemas, para conocer en todo momento el grado de cumplimiento de esta ITC.
- b) Independientemente de las inspecciones y pruebas periódicas, los inspectores del usuario examinarán y comprobarán durante las paradas generales y parciales de las plantas, aquellos equipos que se abran para limpieza o reparación. Los resultados de dichas comprobaciones deberán figurar en el Registro del Usuario indicado en el artículo 9.7 del Reglamento de equipos a presión.
- c) El servicio departamento de inspección del usuario llevará el historial de los equipos o sistemas. El usuario comprobará que no se sobrepasan las condiciones de diseño, tiempo de duración de las anomalías, reparaciones y modificaciones.

7. Inspección de las válvulas de seguridad.

Las válvulas de seguridad se desmontarán cuando se realice la parada programada de inspección del sistema al que pertenecen, o cuando con la periodicidad que corresponda a la realización de las inspecciones de nivel B para su ajuste, prueba y precintado. La regulación se realizará en banco de pruebas, teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes de las mismas.

En el caso de calderas sometidas a llama, la periodicidad de las comprobaciones será al menos cada dos años.

Las válvulas de los sistemas de producción de vapor y todas aquellas que por sus características de funcionamiento lo permitan, podrán ser comprobadas en su lugar de emplazamiento.

Las comprobaciones de tarado y precintado serán supervisadas por un Organismo de control.

8. Acta de inspección.

Todas las comprobaciones y pruebas correspondientes a éste apartado que se realicen por Organismo de control, deberán quedar reflejadas en la correspondiente acta.

Las inspecciones realizadas por el inspector propio deberán anotarse en el Registro del Usuario indicado en el artículo 9.7 del Reglamento de equipos a presión.

Definiciones de fluidos peligrosos:

- Explosivos: Sustancias y preparados líquidos, pastosos o gelatinosos que, incluso en ausencia de oxígeno, pueden reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de gases y que, en determinadas condiciones de ensayo, detonan, deflagran rápidamente o bajo el efecto del calor, en caso de confinamiento parcial, explotan.
- Extremadamente inflamables:
 - Líquidos con punto de inflamación inferior a 0°C cuyo punto de ebullición a presión normal sea inferior o igual a 35°C.
 - Gases inflamables en contacto con el aire a temperatura y presión ambiente.
 - Líquidos mantenidos a temperatura superior a su punto de ebullición.
- Fácilmente inflamables:
 - Líquidos que puedan calentarse y llegar a inflamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente sin ningún tipo de energía añadida.
 - Sustancias con punto de inflamación inferior a 55°C y que permanezcan en estado líquido bajo presión.
 - Líquidos cuyo punto de inflamación sea inferior a 21°C y que no sean extremadamente inflamables.
- Inflamables: Líquidos con punto de inflamación igual o superior a 21°C e inferior o igual a 55°C y que mantengan la combustión.
- Muy tóxicos: Sustancias que por inhalación ingestión o penetración cutánea en muy pequeña cantidad puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.
- Tóxicos: Sustancias que por inhalación ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.
- Comburentes: Sustancias que en contacto con otras, en especial con sustancias inflamables, producen una reacción fuertemente exotérmica.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA

ITC EP 4

DEPÓSITOS CRIOGÉNICOS

Documento 29-08-05 Rev. 2

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. La presente Instrucción Técnica Complementaria (ITC) se aplica a las condiciones de instalación y pruebas periódicas de los depósitos criogénicos y sus equipos, con volúmenes superiores a 1.000 litros de capacidad geométrica, destinados a almacenamiento y utilización de los gases criogénicos como por ejemplo: argón, nitrógeno, anhídrido carbónico, helio, protóxido de nitrógeno N_2O , criptón, neón, oxígeno, xenón, etano, etileno, hidrógeno y aire.

Se incluyen así mismo, los elementos auxiliares de dichos depósitos como tuberías, válvulas, elementos de control, unidades de vaporización / gasificación internas o externas al depósito, equipos de refrigeración y equipos de puesta en presión.

2. Se exceptúan de la aplicación de los preceptos de la presente ITC los elementos de transporte de estos productos (cisternas) y los botellones criogénicos para transporte y suministro.

Artículo 2. Definiciones.

Además de las indicadas en el artículo 2 del reglamento de equipos a presión, a efectos de esta ITC se adoptarán las definiciones siguientes:

1. «Depósito criogénico», conjunto formado por el recipiente, aislamiento, envolventes, soportes, tuberías, válvulas, manómetros, termómetros, niveles, etc., para almacenar líquidos criogénicos.

2. «Líquido criogénico», aquel cuya temperatura de ebullición a la presión atmosférica es inferior a $-40^{\circ}C$., en el caso del CO_2 inferior a $-20^{\circ}C$

3. «Aislamiento», material que se coloca alrededor del recipiente interior y que reduce el flujo térmico del exterior al interior. Este aislamiento puede o no estar en cámaras de vacío.

4. «Envolvente», recubrimiento exterior que existe alrededor del aislamiento para protegerlo y contenerlo.

5. «Equipo de refrigeración», sistema mecánico que produce la refrigeración necesaria para compensar las ganancias de calor a través del aislamiento.

6. «Gas inerte», cualquier gas o mezcla de gases que a temperatura y presión normales ($15^{\circ}C$ y 1,013 bar absolutos) no reacciona con otros productos.

7. «Gas oxidante o comburente», cualquier gas o mezcla de gases con oxipotencial superior al del aire.

8. «Propietario», Es la persona, física o jurídica, con título de propiedad sobre la instalación.

9. «Utilizador del producto almacenado», Es la persona, física o jurídica, que utiliza el producto almacenado.

CAPÍTULO II

Instalación y puesta en servicio

Artículo 3. Clasificación de los depósitos criogénicos.

A los efectos de la presente ITC, los depósitos criogénicos se clasifican teniendo en consideración los criterios siguientes:

1. Tamaño

En función de la capacidad geométrica total expresada en litros de cada depósito criogénico (compuesto por uno a más recipientes), se clasificará en:

a: Depósitos de más de 1.000 a 5.000 litros

- b: Depósitos de más de 5.000 a 20.000 litros
- c: Depósitos de más de 20.000 a 60.000 litros
- d: Depósitos de más de 60.000 a 200.000 litros
- e: Depósitos de más de 200.000 a 400.000 litros
- f: Depósitos de más de 400.000 litros

2. Gas contenido.

Según la peligrosidad y características del gas contenido, se establecen tres categorías:

- Grupo 1.1: Gases inflamables: Etano, etileno e hidrógeno.
- Grupo 1.2: Gases oxidantes o comburentes: Oxígeno y protóxido de nitrógeno.
- Grupo 2 : Gases inertes: Argón, nitrógeno, aire, anhídrido carbónico, helio, criptón, neón y xenón.

Artículo 4. Instalación.

Las instalaciones objeto de la presente ITC requerirán la presentación de un proyecto técnico ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma que incluya, como mínimo, lo indicado en el apartado 2 del Anexo II del Reglamento de equipos a presión.

Artículo 5. Puesta en servicio.

La puesta en servicio de las instalaciones se realizará de acuerdo con lo que se determina en el artículo 5 de Reglamento de equipos a presión.

Previamente deberá realizarse una prueba de estanqueidad y de comprobación del sistema de seguridad con precintado de las válvulas de seguridad. En los depósitos con aislamiento al vacío, la prueba de estanqueidad puede sustituirse por una medida del vacío y si éste es inferior a 0,60 mbar, la prueba se considerará válida. Esta prueba podrá ser realizada por la empresa instaladora o por un Organismo de control autorizado.

Artículo 6. Prescripciones de seguridad de la instalación.

1. Emplazamiento.

Los recipientes de almacenamiento deben situarse preferentemente al aire libre y sobre el nivel del suelo, o en edificios de construcción no combustibles adecuadamente ventilados.

Para los recipientes que vayan a contener gases inflamables, los techos deben ser de construcción ligera con una resistencia máxima de 50 mbar.

El emplazamiento de los recipientes será tal que permita el fácil acceso a los vehículos de abastecimiento y al personal autorizado.

En las instalaciones que contengan recipientes para oxígeno y/o protóxido de nitrógeno, la solera y los pavimentos de la zona circundante estarán exentos de asfalto o productos bituminosos.

2. Distancias de seguridad.

Las distancias indicadas en este punto son las mínimas que deberán existir entre los límites del recipiente con sus equipos auxiliares y los diversos lugares que se citan.

En el caso de existir varios recipientes en el mismo recinto, la separación recomendada entre ellos, siempre que sea posible, debería ser la semi-suma de sus radios y como mínimo superior a 0,5 m.

En el Anexo I se indican las distancias que deben mantenerse ante diversos riesgos. Para aquellos riesgos no indicados en dicha tabla se aplicará el que resulte equivalente. Las distancias indicadas en el Anexo I se medirán siguiendo la posible trayectoria del gas en caso de escape contorneando las paredes de protección si existen, tanto en sentido horizontal como vertical, estimando además los ángulos rectos como equivalentes a 2,5 m cuando los tramos que constituyan sus lados tengan una longitud mínima de 1,3 m.

Para garantizar la ventilación, no se podrán colocar más de tres lados con estas paredes. En casos especiales en que sea necesario hacer un cierre con más de tres lados con paredes de protección, el proyecto justificará la imposibilidad de otras soluciones y el sistema de ventilación adoptado.

Los recipientes para gases no inflamables (Grupos 1.2 y 2) con envolvente exterior de acero se consideran protegidos por esta envolvente, debiendo en ese caso proteger las partes no incluidas dentro de la envolvente exterior (tuberías, equipos de control, válvulas, etc.)

Si los recipientes se sitúan en recintos cerrados debe garantizarse la ventilación mediante procedimientos adecuados, tales como rejillas, ventiladores, etc., salvo en aquellos locales cuyas dimensiones permitan ubicarlo respetando una separación mínima de 15 m con una pared y simultáneamente 5 m en su dirección perpendicular.

3. Vallado.

El depósito o los depósitos criogénicos estarán rodeados, en los lados en que no esté protegido por muros, por una cerca metálica ligera, de al menos 2m. de altura, con el fin de evitar que personas ajenas al servicio pueden acceder a las instalaciones o manipularlas.

Debe colocarse en sitio visible un cartel donde se indique el gas contenido, los peligros específicos y las medidas de seguridad recomendadas.

Las obligaciones de vallado que se imponen, no incluyen a las instalaciones de las plantas productoras o envasadoras, podrán realizarse prescindiendo del vallado que quedará limitado al perímetro de la planta.

4. Disposición de los equipos.

Los vaporizadores/gasificadores exteriores al depósito o depósitos criogénicos deberán estar anclados y sus tuberías de conexión estar calculadas y diseñadas para evitar los efectos debidos a las dilataciones y contracciones causadas por los cambios de temperatura.

5. Toma de tierra.

Los recipientes, los equipos y la estación de descarga para gases inflamables, deben disponer de toma de tierra con resistencia inferior a 20 Ω .

6. Protección contra incendios

Se aplicarán los criterios que al efecto se establecen en el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales.

7. Protección contra derrames.

Los recipientes para gases inflamables de cualquier capacidad y los de otros gases de capacidad superior a 1.000.000 litros estarán provistos de cubeto de recogida del producto derramado.

Estos cubetos podrán estar formados por barreras naturales, diques, muros de contención o una excavación en el terreno capaz de resistir las acciones mecánicas, térmicas y químicas del producto contenido.

La capacidad de los cubetos se establecerá de acuerdo con los criterios siguientes:

- 1º. Si el cubeto presta servicio a un sólo recipiente, el volumen útil mínimo de aquél deberá ser el del líquido llenando totalmente dicho recipiente en el caso de inflamables y el 50 por 100 en los demás casos.
- 2º. Si el cubeto presta servicios a más de un recipiente y se han tomado medidas para evitar que las bajas temperaturas o exposición al fuego, a causa de derrames en cualquier recipiente de los incluidos en el cubeto, afecte a los otros, el volumen del cubeto será el del contenido lleno del depósito de mayor capacidad, en el caso de inflamables y el 50 por 100 de dicho volumen en los demás.
- 3º. Para cubetos que alberguen más de un recipiente y no se hayan tomado las medidas del párrafo anterior, el volumen del cubeto deberá ser la suma de todo el líquido contenido en los depósitos y supuesto todos llenos en el caso de inflamables y el 50 por 100 en los demás casos.

Las dimensiones de los cubetos y las alturas de sus paredes además de proporcionar el volumen exigido en los apartados anteriores deberán cumplir las relaciones indicadas en el Anexo II

8. Otras medidas de seguridad.

Los equipos destinados a contener, o por los cuales va a circular oxígeno o protóxido de nitrógeno, deben estar exentos de aceite, grasa u otros materiales fácilmente oxidables.

La descarga de las válvulas de seguridad o discos de rotura deberá dirigirse de forma que no pueda producir daños a las personas, fauna, flora o el medio ambiente.

CAPÍTULO III

Inspecciones periódicas.

Artículo 7. Inspecciones periódicas.

1. Inspecciones de nivel A.

Se realizará, con la periodicidad y en las condiciones establecidas en el Anexo III del Reglamento de Equipos a Presión.

2. Inspecciones de nivel B

Se realizarán, con la periodicidad y por el agente indicado para estas inspecciones en el Anexo III del Reglamento de Equipos a Presión y sin que sea necesario dejar fuera de servicio el depósito criogénico, las siguientes comprobaciones:

- Medición del vacío del depósito criogénico (se aceptará si la medición es inferior a 0,60 mbar)
- Prueba de estanqueidad (Puede sustituirse por una medida del vacío.)
- Comprobación y precintado de válvulas del depósito
- Comprobación del cumplimiento de las condiciones reglamentarias.
- Comprobación de la toma de tierra.

3. Inspección de nivel C.

Se realizará de acuerdo con el Anexo III del Reglamento de Equipos a Presión, si bien la prueba de presión será neumática a una presión de 1,1 PS.

CAPÍTULO IV

Otras disposiciones

Artículo 8. Obligaciones de los usuarios.

Las obligaciones señaladas en el artículo 9 del reglamento de equipos a presión, para los usuarios, corresponden en los depósitos criogénicos incluidos en esta ITC, a los propietarios de los mismos.

No obstante lo anterior, el propietario, podrá delegar en el usuario del producto, las funciones de vigilancia y el buen uso de los depósitos criogénicos, mediante instrucciones escritas aceptadas por ambas partes.

ANEXO I

Distancias mínimas (m) del depósito criogénico (con uno mas recipientes) con diversos riesgos

Tipo de riesgo	Tamaño del depósito y características del gas																	
	a			b			c			d			e			f		
	1.1	1.2	2	1.1	1.2	2	1.1	1.2	2	1.1	1.2	2	1.1	1.2	2	1.1	1.2	1.2
Locales de trabajo (*) (edificaciones, vestuarios)	5	3	3	10	5	5	15	8	8	20	10	10	20	10	10	30	10	10
Sótanos, alcantarillas, Galerías servicio	5	5	5	10	5	5	10	8	8	10	10	10	20	10	10	20	10	10
Motores, interruptores (no antideflagrantes)	10	-	-	15	-	-	20	-	-	25	-	-	30	-	-	35	-	-
Depósitos, material inflamable; aéreos	5	5	3	10	10	3	10	15	5	10	15	5	10	20	5	20	30	5
Depósitos, material inflamable; subterráneos	5	5	3	5	5	3	5	8	5	5	10	5	5	10	5	10	20	5
Vías públicas, carreteras, ferrocarriles	15	3	3	20	5	3	25	5	3	30	5	3	35	10	5	40	20	5
Instalaciones con peligro de incendio (madera, plástico, etc.)	8	5	3	10	5	3	15	8	3	25	10	3	30	15	3	30	20	3
Llamas controladas (sopletes, mecheros, etc.)	10	5	3	15	5	3	20	10	5	25	10	5	30	15	10	35	15	10
Propiedad colindante al usuario.	15	1	1	20	2	2	25	2	2	30	2	2	35	5	5	40	10	10
Proyección líneas eléctricas aéreas de A.T.	10	5	3	15	5	3	15	10	5	15	10	5	15	10	5	15	10	5
Edificios habitables	15	5	5	20	10	10	25	10	10	30	15	15	35	15	15	40	15	15

Notas:

(*) Se excluyen las zonas de manipulación y utilización del producto (talleres, zona de producción, etc.)	
a: Depósitos de más de 1.000 a 5.000 litros b: Depósitos de más de 5.000 a 20.000 litros c: Depósitos de más de 20.000 a 60.000 litros d: Depósitos de más de 60.000 a 200.000 litros e: Depósitos de más de 200.000 a 400.000 litros f: Depósitos de más de 400.000 litros	1.1 = Gases inflamables 1.2 = Gases comburentes u oxidantes 2 = Gases inertes

ANEXO II

Cubetos

Las dimensiones de los cubetos y las alturas de sus paredes además de proporcionar el volumen exigido los deberán cumplir las relaciones indicadas en la figura 2 y ecuaciones siguientes:

$$X \geq y + Pms/1000 \gamma$$

En las que:


“x”, “y” y “h” corresponden a las dimensiones indicadas en la figura en m;

Pms es la presión máxima de servicio en la fase gas en bar

“ γ ” el peso específico del líquido en kg/m^3 en el punto de ebullición a presión atmosférica.

Cuando “h” sea mayor que “y”, “x” puede tener cualquier valor.

y = Distancia máxima entre el máximo nivel de líquido y un posible punto de derrame de líquido (válvula

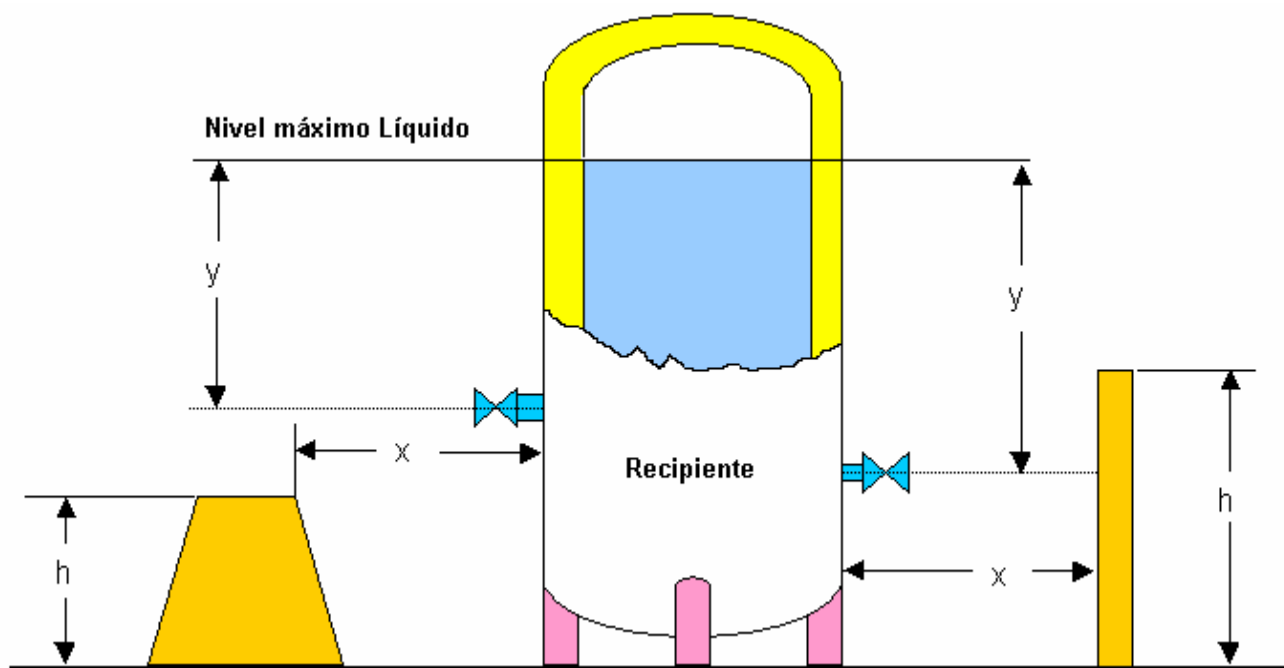

bridas, equipos auxiliares, etc.), en metros.

x = Distancia de la pared exterior del depósito a la pared exterior del cubeto en metros.

h = Altura del cubeto en metros.

Nota: Si h es mayor que la altura del más alto posible punto de derrame (válvula, brida, equipos auxiliares, etc.), X podrá tener cualquier valor.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA

ITC EP- 5

INSTALACIONES DE CARGA E INSPECCION DE BOTELLAS DE EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS PARA ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS Y TRABAJOS DE SUPERFICIE.

Documento 29-08-05 Rev. 2

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Ámbito de aplicación

Esta Instrucción Técnica Complementaria (ITC) tiene por objeto establecer los aspectos técnicos, así como los procedimientos necesarios para la aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión vigente, en lo que respecta a las condiciones de seguridad de las instalaciones de carga, así como los requisitos y controles necesarios para el uso de las botellas para respiración autónoma en actividades subacuáticas y en trabajos de superficie.

Se excluyen del ámbito de aplicación de la presente ITC, los centros de producción de aire comprimido y mezclas de gases respirables o medicinales situados en industrias y actividades especializadas de producción, distribución y utilización de gases, que deberán regirse por las condiciones específicas previstas en la reglamentación vigente. Igualmente se excluyen de los requisitos de ésta ITC, las mezclas a introducir en las botellas con un contenido de oxígeno superior al 40 por ciento.

Artículo 2.-Definiciones

A efectos de esta ITC, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones

a) Botella:

Recipiente de fácil manejo, normalmente transportada por el mismo usuario, que sirve para almacenar y transportar un fluido respirable utilizado en actividades subacuáticas y en trabajos de superficie.

b) Centro de inspección de botellas:

Persona física o jurídica, pública o privada, con personalidad jurídica propia, que puede disponer de uno o varios establecimientos, que cuentan con el certificado de reconocimiento previsto en esta ITC y con los elementos adecuados para realizar las inspecciones periódicas y/o visuales de las botellas. Puede incluirse dentro de una empresa recargadora o constituirse como entidad independiente con personalidad jurídica propia, cumpliendo los requisitos exigidos en esta ITC.

c) Compresor fijo:

Máquina de compresión situada en un emplazamiento fijo y determinado, que se utiliza para la carga de botellas con un fluido respirable, en una empresa recargadora.

d) Compresor portátil:

Máquina de compresión fácilmente transportable que incluyendo los elementos de tratamiento del aire, de control y de seguridad, sirve para la carga unitaria de botellas de aire comprimido para uso exclusivo de su propietario.

e) Empresa recargadora de botellas:

Persona física o jurídica, pública o privada, con personalidad jurídica propia, que puede disponer de uno o varios establecimientos, que cuentan con el certificado de reconocimiento previsto en esta ITC y disponen de los requisitos para poder ejercer la actividad de carga de botellas para respiración autónoma en actividades subacuáticas o de superficie exigidos en esta ITC.

f) Inspección periódica:

Conjunto de pruebas y verificaciones a efectuar para comprobar el estado de una botella o de una instalación, a fin de poder garantizar la continuidad de su funcionamiento en condiciones de seguridad.

g) Inspección visual:

Conjunto de verificaciones para comprobar el estado de conservación de la botella y su válvula, evaluando la corrosión interna y el aspecto externo del recipiente.

h) Mezcla de gases respirables:

Toda mezcla distinta del aire atmosférico que pueda ser respirada por persona y que cumpla los requisitos exigidos por la legislación vigente.

i) Presión máxima admisible:

Presión máxima a la cual se puede cargar una botella, especificada por el fabricante y que se halla troquelada sobre su ojiva.

j). Presión máxima de servicio Pms.

La presión más alta, en las condiciones extremas de funcionamiento, que puede alcanzar un equipo a presión

k) Rampa de carga:

Colector receptor del fluido comprimido, incluyendo los correspondientes dispositivos de conexión que derivan del mismo para el llenado de las botellas, así como los elementos de control y de seguridad.

l) Válvula de botella:

Dispositivo que permite o interrumpe el paso del caudal de fluido desde o hacia la botella. Debe disponer del correspondiente certificado de evaluación de la conformidad y marcado CE, de acuerdo con el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativa a los equipos de presión. En el caso de haberse comercializado antes de la entrada en vigor del referido Real Decreto deberá disponer del correspondiente certificado de conformidad de acuerdo con los requisitos del Reglamento de aparatos a presión (Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril).

Capítulo II. REQUISITOS Y TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 3.- Utilización de botellas y otros recipientes a presión

La utilización de botellas y otros recipientes a presión requerirá que, con carácter previo, los fabricantes e importadores acrediten que estos elementos disponen de los preceptivos registros de tipo, certificados de conformidad con los requisitos reglamentarios emitidos por una entidad u organismo de control, o estén provistos del marcado "CE" y de la correspondiente declaración de conformidad "CE".

Artículo 4.- Empresas recargadoras de botellas

1. Cada uno de los establecimientos que pretendan realizar la actividad de carga de botellas deberán obtener, con carácter previo al inicio de su actividad, el certificado de reconocimiento de empresa recargadora de botellas del Órgano competente de la Comunidad Autónoma en que radique.

2. A la solicitud del certificado de reconocimiento se acompañará la siguiente documentación:

- a) El Proyecto de la instalación firmado por técnico titulado competente y visado por el correspondiente Colegio profesional, en el que se describa el emplazamiento y todos los elementos constitutivos de la instalación, acreditando el cumplimiento de las condiciones específicas de seguridad que se indican en los Capítulos IV y V, así como de cualquier otra reglamentación que pueda serle de aplicación.

No requerirán proyecto de instalación aquellas instalaciones de carga de botellas, en las que la suma de los productos de la presión máxima de servicio en bar por el volumen en litros de todos los equipos a presión conectados de forma permanente en la instalación sea ≤ 25.000

- b) Una Declaración de conformidad CE de cada uno de los equipos a presión de la instalación o bien certificado de conformidad reglamentaria de acuerdo con la legislación vigente en el momento de su comercialización.
- c) El Certificado final de la instalación suscrito por la empresa instaladora autorizada de equipos a presión que la ha realizado y en el que se dará cuenta del cumplimiento de las condiciones previstas en esta ITC y del tarado de las válvulas de seguridad.

El certificado indicado en el párrafo anterior, será firmado por el técnico titulado competente de la empresa instaladora en el caso de instalaciones de carga que requieran proyecto de instalación, o por un instalador autorizado de dicha empresa instaladora en el caso de que no se requiera proyecto de instalación

- d) El Justificante de la inscripción en el Registro de establecimientos industriales.
- e) Una Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil vigente, aval u otra garantía financiera suscrita con entidad debidamente autorizada que cubra específicamente esta actividad con cobertura mínima por accidente de 500.000 euros. Esta cifra debe actualizarse anualmente de acuerdo con el índice oficial de precios al consumo (IPC).
- f) Una Declaración firmada por el responsable legal de la empresa en la que se haga constar que el personal encargado de su funcionamiento está debidamente instruido en el manejo de la instalación y conoce los requisitos y comprobaciones a realizar para el llenado de las botellas.
- g) El Manual de procedimiento de actuación para la carga de botellas. En dicho manual se deberá incluir también el procedimiento de actuación para la carga de botellas con presiones distintas a las de tarado de la rampa de carga.

3. A la vista de la documentación presentada, el órgano competente de la Comunidad Autónoma u Organismo de control en quien delegue, realizará o hará que se realicen por un Organismo de control las comprobaciones, inspecciones y verificaciones necesarias para constatar el cumplimiento de las condiciones de seguridad reglamentarias, procediendo a la inscripción de la instalación y de la correspondiente empresa recargadora.

4. Todos los equipos a presión deberán disponer de las placas de marcado CE o de aquellas placas o inscripciones previstas en el vigente Reglamento de aparatos a presión.

Artículo 5.- Centros de inspección de botellas

1. Cada uno de los establecimientos de las empresas que pretendan realizar las pruebas e inspecciones periódicas y visuales de botellas deberán obtener, con carácter previo al inicio de su actividad, el certificado de reconocimiento como Centro de Inspección Periódica o Visual, del órgano competente de la Comunidad Autónoma en que radique.

2. Los centros de inspección periódica que cuenten con el correspondiente certificado de reconocimiento estarán a su vez, habilitados para la realización de la inspección visual de las botellas.

3. Para obtener el certificado de reconocimiento de Centro de Inspección Periódica la empresa deberá acreditar, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en que radiquen sus instalaciones, que cumple los requisitos exigidos, presentando la siguiente documentación:

- a) El Justificante de la inscripción en el Registro de establecimientos Industriales.

- b) El Proyecto de instalación del Centro de inspección con plano de emplazamiento y de detalle. El local deberá cumplir las condiciones de emplazamiento previstas en el artículo 14
- c) Relación del conjunto de herramientas, maquinaria y elementos de que dispone el centro para realizar las pruebas, controles e inspecciones con indicación de la capacidad de inspección diaria del centro. Como mínimo deberán disponer de los siguientes elementos:
 - 1º. Sistema adecuado para la limpieza interior de las botellas
 - 2º. Conjunto para la realización de la prueba hidráulica de dilatación volumétrica
 - 3º. Dispositivo para el secado interior de las botellas
 - 4º. Calibres y galgas para control de roscas
 - 5º. Aparato luminoso para la inspección visual interna dotado de protección contra contactos eléctricos.
 - 6º. Equipo medidor de espesores adecuado para el control de botellas.
 - 7º. Báscula para el control de peso
 - 8º. Herramientas y elementos para la fijación y manipulación de las botellas
 - 9º. Compresor de aire y elementos para comprobar la estanqueidad de la válvula.
- d) Identificación del punzón para el marcado identificativo de la empresa, que utilizará para colocar sobre las botellas que haya inspeccionado. Adjuntando copia de éste marcado sobre un cuadrado de aluminio de 2x2 cm.
- e) Copia del contrato de trabajo o de prestación de servicios de un técnico titulado competente que será el responsable del control de las botellas que se realice en el Centro.
- f) Declaración firmada por el responsable legal de la empresa en la que se haga constar que el personal encargado de las inspecciones está debidamente instruido y tiene los conocimientos necesarios para efectuar las pruebas y controles para garantizar la continuidad del funcionamiento de las botellas.
- g) Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil vigente, aval u otra garantía financiera suscrita con entidad debidamente autorizada que cubra específicamente esta actividad con cobertura mínima por accidente de 500.000 euros. Esta cifra debe actualizarse anualmente de acuerdo con el índice oficial de precios al consumo (IPC)
- h) Modelo de etiqueta adhesiva de inspección visual, que el Centro de Inspección Periódica pegará sobre la botella una vez superada la inspección visual, y en la que constarán como mínimo los siguientes datos:
 - 1º. La inscripción, "INSPECCIÓN VISUAL"
 - 2º. Nombre y dirección del Centro que realiza la inspección
 - 3º. El número de inscripción en el Registro de establecimientos industriales.
 - 4º. Indicación de la fecha límite de validez
- i) Libro registro de las inspecciones que será diligenciado por el correspondiente órgano competente de la Comunidad Autónoma en que radique, y en donde constarán como mínimo los datos de registro previstos en las correspondientes normas UNE-EN 1968, UNE-EN 1802 y UNE-EN ISO 11623, según se trate de botellas de acero, aluminio o materiales compuestos respectivamente.

4. Para obtener el certificado de reconocimiento de Centro de Inspección Visual, la empresa deberá acreditar, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en que radiquen sus instalaciones, que cumple los requisitos exigidos presentando la siguiente documentación:

- a) Justificante de la inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales.
- b) Plano de emplazamiento y de detalle de la instalación del Centro. El local deberá cumplir las mismas condiciones de emplazamiento que se indican en el artículo 14 para la carga de botellas.
- c) Declaración de los elementos de trabajo disponibles, que como mínimo serán:
 - 1º. Sistema adecuado para la limpieza interior de las botellas
 - 2º. Aparato luminoso para la inspección visual interna dotado de protección contra contactos eléctricos).
 - 3º. Equipo medidor de espesores adecuado para el control de botellas
 - 4º. Elementos para la fijación y manipulación de las botellas
 - 5º. Herramientas necesarias para su actividad.
 - 6º. Calibres y galgas para control de roscas.
 - 7º. Compresor de aire y elementos para comprobar la estanqueidad de la válvula.
- d) Declaración firmada por el responsable legal de la empresa en la que se haga constar que el personal encargado de la inspección visual está debidamente instruido y tiene los conocimientos necesarios para la realización de las pruebas y controles que permitan garantizar la utilización de las botellas.
- e) Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil vigente, aval u otra garantía financiera, suscrita con entidad debidamente autorizada, que cubra específicamente esta actividad con cobertura mínima por accidente de 500.000 euros. Esta cifra debe actualizarse anualmente de acuerdo con el índice oficial de precios al consumo (IPC)
- f) Modelo de etiqueta adhesiva que el Centro de Inspección Visual pegará sobre la botella una vez superada la inspección, y en la que constarán como mínimo los mismos datos que figuran en la etiqueta de inspección visual indicada en el artículo 5.3
- g) Libro registro de las inspecciones visuales, que será diligenciado por el correspondiente órgano competente de la Comunidad Autónoma en que radique, y en donde constarán como mínimo los datos de registro previstos en las correspondientes normas UNE-EN 1968, UNE-EN 1802 y UNE-EN ISO 11623, según se trate de botellas de acero, aluminio o materiales compuestos respectivamente.

Artículo 6.- Utilización temporal de botellas de otros países.

1. La utilización temporal dentro del territorio nacional de botellas no comercializadas legalmente en el ámbito nacional deberá regirse por lo que se indica a continuación:

El titular de la botella tiene la responsabilidad de acreditar que esta dispone de las marcas correspondientes a una de las siguientes certificaciones: declaración de conformidad "CE", certificado de conformidad a normas, homologación o registro de tipo en sus respectivos países de origen.

La empresa recargadora deberá solicitar la documentación indicada en el punto anterior cuando sospeche que la botella no dispone de ningún tipo de registro o proceden de países en los que no existen homologaciones o certificados de conformidad y, muy especialmente, cuando existan dudas sobre la seguridad de la botella.

2. Para poder cargar estas botellas sin someterlas a las pruebas de inspección periódica o de

inspección visual previstas en esta ITC, se deberán cumplir las condiciones siguientes:

- a) Que se identifique perfectamente la fecha de la última prueba y ésta cumple con los plazos previstos en el artículo 13.
- b) Que está suficientemente identificado el propietario o responsable de la botella y la autoridad inspectora que efectuó la última prueba, así como el producto a contener y la presión máxima de carga.
- c) Que la botella, a juicio de la empresa recargadora, se encuentra en buen estado para su utilización.

Capítulo III.- INSPECCIONES Y PRUEBAS

Artículo 7.- Inspección periódica de las botellas

1 Las botellas deberán someterse, con la periodicidad prevista en el artículo 13.1, a las pruebas y verificaciones de inspección periódica, que se indican a continuación, de acuerdo con los procedimientos de inspección y ensayos previstos, para botellas de acero sin soldadura en la norma UNE-EN 1968 versión enero 2003, para las botellas de aleación de aluminio en la norma UNE-EN 1802 versión diciembre 2002 y para botellas fabricadas con materiales compuestos norma UNE-EN ISO 11623 versión octubre 2002, en donde se establece el modo operativo y el criterio de rechazo para cada una en todo aquello que pueda ser de aplicación al tipo de botellas regulados por la presente ITC, salvo que el fabricante de la botella haya establecido unos criterios de rechazo mas estrictos para un modelo específico:

- a) Identificación de la botella y control de marcas grabadas teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 25
- b) Inspección visual exterior
- c) Inspección visual interior
- d) Inspección del cuello de la botella y de la rosca interior
- e) Prueba hidráulica por expansión volumétrica (la dilatación volumétrica permanente estará de acuerdo con los valores facilitados por el fabricante y en su defecto no será superior al 5%)
- f) Inspección de la válvula

2 Si existen dudas sobre algunos de los resultados obtenidos en las pruebas o controles realizados y/o sobre la gravedad de algunos de los defectos detectados, pueden utilizarse otros métodos de ensayo y prueba complementarios establecidos en las normas que resulten adecuados según el tipo de defecto en cuestión.

3 Si el resultado de la inspección periódica es positivo el Centro de Inspección de Botellas dejará constancia del mismo estampando sobre la botella las marcas que establece la norma de marcado 1089-1/1996.

En el caso de botellas de materiales compuestos se dejara constancia de la inspección periódica realizada por medio de una etiqueta adhesiva e indeleble situada sobre la botella, en la que se indiquen los siguientes apartados:

- a. La inscripción " INSPECCIÓN PERIÓDICA"
- b. Nombre y dirección del Centro que realiza la inspección
- c. Número de inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales.
- d. Fecha en que se ha realizado la prueba
- e. Indicación de la fecha límite de validez de la prueba

4 Una vez realizadas las pruebas y verificaciones de inspección periódica el centro de inspección levantará la correspondiente certificación, identificando la botella y dejando constancia de haber superado cada una de las pruebas y controles a que ha sido sometida. En el certificado se indicará que se ha grabado en la botella el periodo de vigencia y el punzón - contraseña de la entidad, en el caso de botellas de materiales compuestos la información antedicha se colocara en la etiqueta

indicada en el punto anterior. De este documento se entregará una copia al titular de la botella y debe guardarse una copia en el Centro, como mínimo durante cinco años a contar desde la fecha de ejecución.

Artículo 8.- Rechazo y retirada de las botellas defectuosas

En caso de que la botella no cumpla con los requisitos necesarios para su utilización segura, se procederá a su rechazo.

En caso de rechazo, el centro de inspección troquelará al lado del número de identificación de la botella el punzón contraseña de rechazo R, con las dimensiones y características que se indican en el Anexo I. En el caso de las botellas no metálicas se colocará una etiqueta legible e indeleble con la marca pero cuyas dimensiones serán el doble de las indicadas en el Anexo I.

En ambos casos el centro comunicará al propietario de la botella que proceda a su inutilización inmediata, debiendo advertirle que antes de iniciar el proceso de destrucción debe asegurarse que la botella está completamente vacía.

Artículo 9.- Inspección visual

1 Con la periodicidad indicada en el artículo 13.2, las botellas se someterán a una inspección visual realizando como mínimo las pruebas y controles que se indican a continuación, de acuerdo con los procedimientos de inspección visual previstos en las normas UNE-EN 1968 versión enero 2003 para las botellas de acero, UNE-EN 1802 versión diciembre 2002, para las botellas de aluminio y UNE-EN ISO 11623 versión octubre 2002, para botellas de materiales compuestos, en donde se establecen los modos operativos y los criterios, en todo aquello que pueda ser de aplicación a los tipos de botellas regulados por la presente ITC:

- a) Identificación de la botella y control de marcas grabadas, teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 25
- b) Inspección visual exterior
- c) Inspección visual interior
- d) Inspección del cuello de la botella y de la rosca interior
- e) Inspección de la válvula

2 Si existen dudas sobre algunos de los resultados obtenidos en las pruebas o controles realizados y/o sobre la gravedad de algunos de los defectos detectados, pueden utilizarse otros métodos de ensayo y prueba complementarios tales como: Examen por ultrasonidos y otros ensayos no destructivos que resulten adecuados según el tipo de defecto en cuestión

3 Para las botellas de materiales compuestos en lo referente a las comprobaciones y a los criterios de aceptación o rechazo el fabricante puede establecer criterios de rechazo más estrictos para un modelo específico.

4 La entidad que realice estas inspecciones dejará constancia de la misma sobre la botella mediante una etiqueta adhesiva tal como se indica en el artículo 5.4. Igualmente deberá dejar constancia en el Libro de Control de Inspecciones visuales.

Artículo 10.- Comprobaciones previas a la carga de botellas

La empresa recargadora, previamente al llenado, deberá realizar las pruebas y comprobaciones siguientes, asegurándose de que las botellas se encuentran dentro del periodo de validez de la inspección periódica y de la inspección visual:

- a) Identificación de la botella y control de marcas teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 25.
- b) Comprobación del estado externo de la botella y de la válvula.

En el caso de que una botella no cumpla con los requisitos establecidos en la presente ITC, la empresa recargadora se negará a su carga.

Artículo 11.- Responsables de las pruebas e inspecciones de las botellas

El propietario de la botella es responsable de que las inspecciones periódicas y visuales se efectúen dentro de los plazos reglamentarios.

Artículo 12.- Inspección periódica de las instalaciones de carga y centros de inspección.

1. A fin de garantizar las condiciones de seguridad y poder continuar ejerciendo la actividad, las instalaciones de las empresas recargadoras de botellas y los centros de inspección, deberán someterse a una inspección periódica en la que se comprobará que se cumplen las condiciones reglamentarias de esta ITC y que no se han modificado las condiciones de emplazamiento. Se realizará una prueba hidrostática del circuito de presión a 1'5 veces la presión máxima admisible de la instalación, que deberá incluir filtros, decantadores, acumuladores de aire y rampa de carga.

Se desmontarán las válvulas de seguridad y se comprobará que sus distintos elementos no presentan anomalías y que su interior está limpio. Posteriormente, se probarán estas válvulas con la instalación en funcionamiento y se verificará su disparo, precintándolas a la presión máxima de funcionamiento de la instalación.

Se probarán todos los manómetros, se comprobará el buen funcionamiento de los sistemas reductores de presión si existen y se realizarán las pruebas y comprobaciones para asegurar el buen funcionamiento del presostato de la instalación.

La inspección periódica será realizada por un Organismo de control. De su resultado se emitirá un certificado en el que se indiquen en su caso las posibles deficiencias detectadas enviándose en cualquier caso una copia al Órgano competente de la Comunidad Autónoma.

2. El titular de la instalación revisará o hará que se revise anualmente por empresa instaladora autorizada, el correcto funcionamiento de todos los elementos de control y seguridad de la instalación (válvulas de seguridad, manómetros, presostatos, válvulas de purga, etc.) Del resultado de las revisiones y comprobaciones se dejará constancia escrita mediante un informe debidamente diligenciado, que se conservará a disposición de la autoridad competente durante un período de 10 años.

Artículo 13.- Periodicidad de las inspecciones

1. Atendiendo a las condiciones particulares de utilización que pueden concurrir en este tipo de botellas, estas deberán someterse cada tres años a las inspecciones y pruebas periódicas previstas en el artículo 7.

2. A partir del año siguiente a la realización de la primera prueba de presión estampada por el fabricante, las botellas deberán someterse a una inspección visual anual, de acuerdo con el artículo 9

3. Las pruebas y comprobaciones de las instalaciones de carga y de los centros de inspección, se realizarán cada cinco años a partir de la fecha de puesta en marcha de la instalación.

Capítulo IV.- INSTALACIONES DE CARGA DE BOTELLAS

Artículo 14.- Emplazamiento

Para el emplazamiento de las instalaciones de carga deberán cumplirse las siguientes condiciones:

- a) El local donde se realice la manipulación y carga de las botellas estará emplazado en un recinto cerrado destinado a esta finalidad, en donde se situará la zona de carga.
- b) Debido a la alta presión de trabajo de la instalación no se permite el emplazamiento del local de carga colindante a locales habitados a menos que se justifique en el proyecto, que en los cerramientos se dispone de una protección adecuada que sea capaz de soportar el impacto, en caso de accidente, por desprendimiento o explosión de una botella o de alguno de sus componentes.

- c) Durante el proceso de carga no estará permitida la entrada de personas ajenas al local. Se colocarán letreros indicando esta prohibición en las puertas de entrada.
- d) Las aberturas que comuniquen con otros locales y con el exterior (puertas y ventanas) deberán protegerse adecuadamente de forma que no puedan causarse daños a las personas, a las propiedades y a las cosas en caso de accidente, por impacto físico o por expansión del fluido.
- e) La toma de aspiración del aire de compresión se situará en un lugar que permita garantizar su calidad.

Artículo 15.- Zona de carga

1. Zona de carga es aquella en donde se lleva a cabo el proceso de carga de las botellas. Sus componentes básicos son:

- a) La rampa de carga, con los elementos de control y seguridad para efectuar el proceso de carga de las botellas
- b) El o los latiguillos de carga que se utilizan para conectar las botellas a la rampa de carga

2. En caso de que el compresor permita la carga de forma directa sin necesidad de rampa y latiguillos, la zona de ubicación del compresor tendrá la consideración de zona de carga.

Artículo 16.- Mezcla de gases respirables

1. Las botellas, los accesorios y todos los componentes y elementos que se utilicen en el proceso de carga para las mezclas con contenidos de oxígeno superiores al 21 por 100 deberán tener un riguroso sistema de manipulación y limpieza que garantice la ausencia de grasa, aceite o cualquier otro componente que pueda dar lugar a explosiones.

2. Las botellas y los materiales que constituyan la instalación (conexiones, tuberías, válvulas y demás elementos de regulación, control y seguridad) utilizados para la manipulación y almacenamiento de la mezcla de gases, estarán fabricados para contener y tratar dicho producto y se aplicarán exclusivamente al tipo de mezcla a que se destinen, no pudiéndose intercambiar la mezcla de gases respirables con el aire.

3. Cada uno de los componentes del equipo empleado en la preparación de las mezclas respirables deberá poder justificar que cumple con la reglamentación en vigor en el momento de su comercialización. Dichas instalaciones deberán disponer de los correspondientes sistemas de homogeneización y análisis de las mezclas, para garantizar su calidad y salubridad.

4. La instalación deberá disponer de una rampa de carga independiente, debidamente diferenciada y separada de la rampa de carga de aire.

5. Será responsabilidad de la empresa recargadora garantizar la calidad del gas, para ello, en las mezclas de gases respirables distintas del aire se deberá facilitar para cada carga, un certificado en el que se especifiquen las características de la mezcla introducida en la botella.

Artículo 17.- Almacenamiento de botellas.

El almacenamiento de botellas fuera de servicio durante largos periodos de tiempo deberá hacerse manteniendo en su interior una presión residual positiva.

Capítulo V.- COMPONENTES Y DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE CARGA

Artículo 18.- Materiales, diseño y construcción

Las tuberías, depósitos de reserva, válvulas, accesorios de seguridad, accesorios de regulación y

demás elementos que formen parte del circuito de presión de nuevas instalaciones de carga, deberán estar diseñados, dimensionados y fabricados para soportar las condiciones de trabajo a la presión máxima admisible de la instalación y cumplir los requisitos esenciales de seguridad que para los equipos y conjuntos a presión exige el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, que traspone la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, debiendo llevar, en consecuencia, el marcado "CE".

Artículo 19.- Válvulas, sistemas de acoplamiento y racores de conexión

1. Las válvulas y los racores de conexión, utilizados en la instalación de carga, deberán cumplir con la legislación vigente sobre aparatos a presión y tendrán como mínimo la misma presión de servicio que el recipiente y las tuberías en que se apliquen, y estarán fabricadas con materiales compatibles con los gases contenidos.

2. El sistema de acoplamiento entre válvula y botella, así como el acoplamiento para su conexión a los aparatos de utilización y para la conexión a la rampa de carga, deberán garantizar la estanqueidad y evitar conexiones inadecuadas cuando se utilicen distintas mezclas de gases respirables.

3. Todas las válvulas y demás accesorios que formen parte de un circuito de nueva instalación que cumplan una función directa de seguridad deberán llevar el marcado CE previsto en el anexo V del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. Las demás válvulas y accesorios estarán sujetos al cumplimiento de la legislación vigente en el momento de su instalación.

Artículo 20.- Purga de condensados

Los recipientes que constituyan un sistema de producción y/o almacenamiento de aire y de mezclas respirables de alta presión, dispondrán de un dispositivo de purga que permita recoger y evacuar los condensados de acuerdo con la legislación vigente, salvo que en el proyecto se justifique la no existencia de condensados..

Artículo 21.- Tratamiento y filtrado del aire y de las mezclas respirables

Cada instalación deberá disponer de un sistema de tratamiento y filtrado de los gases respirables que garantice su calidad, de manera que se encuentre en condiciones idóneas de ser respirado, conforme con la legislación vigente.

La responsabilidad de que el aire atmosférico y las mezclas distintas del aire se encuentren en condiciones idóneas para ser respiradas corresponde a la empresa recargadora.

Artículo 22.- Presostato de trabajo

Toda instalación de carga debe disponer del correspondiente dispositivo mecánico o eléctrico que permita regular las condiciones de trabajo, del o de los compresores, en función de la presión máxima admisible del elemento que la tenga más baja dentro de la instalación. En todo caso, el presostato deberá tararse a presión inferior a la de tarado de la válvula de seguridad de la rampa de carga.

Artículo 23.- Válvulas de seguridad

1. La protección contra sobre presiones en las instalaciones de carga se realizará por mediación de válvulas de seguridad tipo resorte, con asiento de levantamiento total y precintables. Cada válvula de seguridad debe ser capaz de evacuar la totalidad del caudal de aire que pueda producirse, almacenarse o circular, sin que se produzca un incremento de presión a la entrada de la válvula que llegue a superar el 10 por ciento de la presión de tarado, cuando se descargue el caudal máximo para el que ha sido prevista.

2. Las válvulas de seguridad deberán tararse y precintarse de forma que no se supere permanentemente la presión máxima admisible del elemento de la instalación que la tenga más baja.

3. Se instalará como mínimo una válvula de seguridad precintable en cada una de las siguientes partes de la instalación:

- a) Después de la última etapa de compresión de cada compresor.
- b) En el circuito de los recipientes de almacenamiento de aire a alta presión
- c) En la rampa de carga, para cada presión de carga individualizada.

4. No pueden existir válvulas de seccionamiento entre una válvula de seguridad y el recipiente o la parte de la instalación a proteger. Después de cada válvula reductora de presión deberá instalarse una válvula de seguridad que proteja el sector de baja presión.

Artículo 24.- Manómetros

1. Se deberá instalar un manómetro, como mínimo, en los siguientes puntos:

- a) Después de la última etapa de compresión de cada compresor
- b) En el circuito de los depósitos o botellas de reserva
- c) En el colector o rampa de carga, para cada presión individualizada de llenado
- d) Antes y después de una válvula reductora de presión, si existe.

2. Complementariamente cada centro de carga deberá disponer de un manómetro debidamente contrastado a fin de poder comprobar anualmente el conjunto de los manómetros de la instalación. La precisión de este manómetro deberá verificarse, al menos, cada 5 años en un laboratorio de calibración industrial.

Capítulo VI.- IDENTIFICACIÓN Y MARCAS DE LAS BOTELLAS

Artículo 25. Inscripciones y marcas

1. Cada botella debe llevar troquelada en caracteres visibles y duraderos las inscripciones y marcas en función de la reglamentación vigente en el momento de su comercialización y que corresponderá a una de las tres siguientes formas:

- a) Contraseña de inscripción de "registro de tipo". Deberá disponer de certificado de conformidad con el reglamento de aparatos a presión (Real Decreto 1244/1979).
- b) Inscripción correspondiente a la Directiva 84/525/CEE sobre botellas de acero sin soldadura y, en su caso, de la Directiva 84/526/CEE sobre botellas de aluminio sin soldadura, que estará formada por:
 - 1º. Letra ϵ
 - 2º. El número 1, que identifica a la Directiva 84/525 CEE o el número 2 que identifica a la Directiva 84/526 CEE.
 - 3º. La letra o letras mayúsculas distintivas del Estado que haya emitido la autorización CEE de modelo.
 - 4º. Las dos últimas cifras del año de la autorización.
 - 5º. El número de orden de la autorización CEE.
- c) Marcado "CE" seguido del número identificativo del organismo notificado que ha intervenido en la fase de control de producción, en el caso de haberse aplicado el Real Decreto 769/1999 que traspone la Directiva 97/23/CE, sobre equipos a presión.

2. Cada botella además de la contraseña o marca CE debe llevar troqueladas en la ojiva en el caso de botellas metálicas o en una etiqueta adhesiva en el caso de materiales compuestos, las

inscripciones siguientes:

- a) Nombre del gas
- b) Marca del fabricante
- c) Número de fabricación
- d) Presión de prueba
- e) Presión máxima admisible
- f) Volumen (de agua en litros)
- g) Fecha de la prueba de fabricación
- h) Fechas de las pruebas periódicas
- i) Masa de la botella en Kg.

Capítulo VII.- UTILIZACIÓN DE COMPRESORES PORTÁTILES

Artículo 26. Carga de botellas mediante compresores portátiles

1. Atendiendo a la peligrosidad que comporta el proceso de carga de botellas debido a las altas presiones de trabajo, la utilización de compresores portátiles, deberán atenerse a las siguientes consideraciones:
 - a) En el caso de empresas especializadas en obras y trabajos submarinos, su utilización requerirá, con carácter previo, una comunicación al órgano competente de la Comunidad Autónoma, en la que se indique el lugar de emplazamiento y se certifique que han tomado las medidas de seguridad adecuadas para poder garantizar la ausencia de posibles daños a personas, animales y bienes.
 - b) Este tipo de compresores, situados fuera de una estación de carga, únicamente podrán utilizarse para uso propio, sin que en ningún caso puedan emplearse para cargar botellas de terceros.
 - c) La actividad de carga con compresores portátiles cuando se realice al aire libre, deberá hacerse en un lugar apartado, sin presencia de público y a una distancia mínima de 50 metros de cualquier vía de comunicación pública, locales y establecimientos habitados, edificaciones de cualquier clase y zonas en que se realice cualquier tipo de ocupación o actividad en la que intervengan personas y/o animales. Cuando la carga se realice en un local cerrado, este deberá cumplir las condiciones de emplazamiento previstas en el artículo 14. En instalaciones deportivas con piscina, que no pueden cumplir por limitación de espacio los requisitos del párrafo anterior, se permitirá excepcionalmente para la práctica de natación con aletas y bajo la responsabilidad de la Federación Española de Actividades Subacuáticas o federaciones autonómicas, en el ámbito de sus competencias, la carga de las botellas destinadas a esa actividad con compresores portátiles en la zona más segura de la correspondiente instalación, teniendo en cuenta las posibilidades de protección estructural de ésta y su alejamiento de todas las zonas accesibles a personas.
 - d) El compresor portátil junto con los elementos complementarios (filtros y separadores de aceite) y los elementos de conexión, seguridad y regulación, deberán cumplir las especificaciones previstas en el capítulo V, con la limitación de que no podrá disponer de recipientes de almacenamiento de aire y la carga de botellas se hará unitariamente. El compresor deberá disponer, como mínimo, de una válvula de seguridad precintable y un manómetro, a la salida de la última etapa de compresión.
 - e) La utilización de estos equipos a presión, por su condición de equipos compactos móviles, al no tener instalación fija no requieren certificado de reconocimiento como empresa recargadora de botellas previsto en el artículo 4.

2. Los requisitos indicados en el punto anterior no serán de aplicación a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a protección civil. Otras instituciones u organismos similares deberán solicitar al órgano competente de la comunidad autónoma la correspondiente exención.
3. No obstante, con el fin de garantizar su seguridad, todos los compresores portátiles deberán disponer de instrucciones relativas a su uso y mantenimiento, y someterse a las inspecciones periódicas previstas en el artículo 12 cada cinco años a contar desde la fecha de declaración de conformidad del equipo o conjunto.
4. Estas instrucciones las facilitará obligatoriamente el fabricante, y el titular o el usuario del compresor será responsable, en todos los casos, de su conservación y del cumplimiento estricto de las mismas, así como de las normas de utilización que aquí se establecen.
5. Los compresores deberán estar en posesión del marcado "CE", no obstante podrán utilizarse compresores portátiles comercializados con fecha anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 1435/1992 que traspone la Directiva 89/392/CEE sobre máquinas.

ANEXO 1

CONTRASEÑA DE RECHAZO

